


Zwiększenie mocy zapotrzebowanej,  
dla obiektu, wymaga odrębnego  
opracowania układu zasilającego.  
Poza zakresem opracowania

Układ sieci zasilającej: TN-C

Układ sieci odbiorczej: TN-S

Ochrona od porażień (sieć 0,4kV AC):  
samoczynne wyłączenie zasilania.

--- projektowana linia kablowa  
— istniejąca linia kablowa

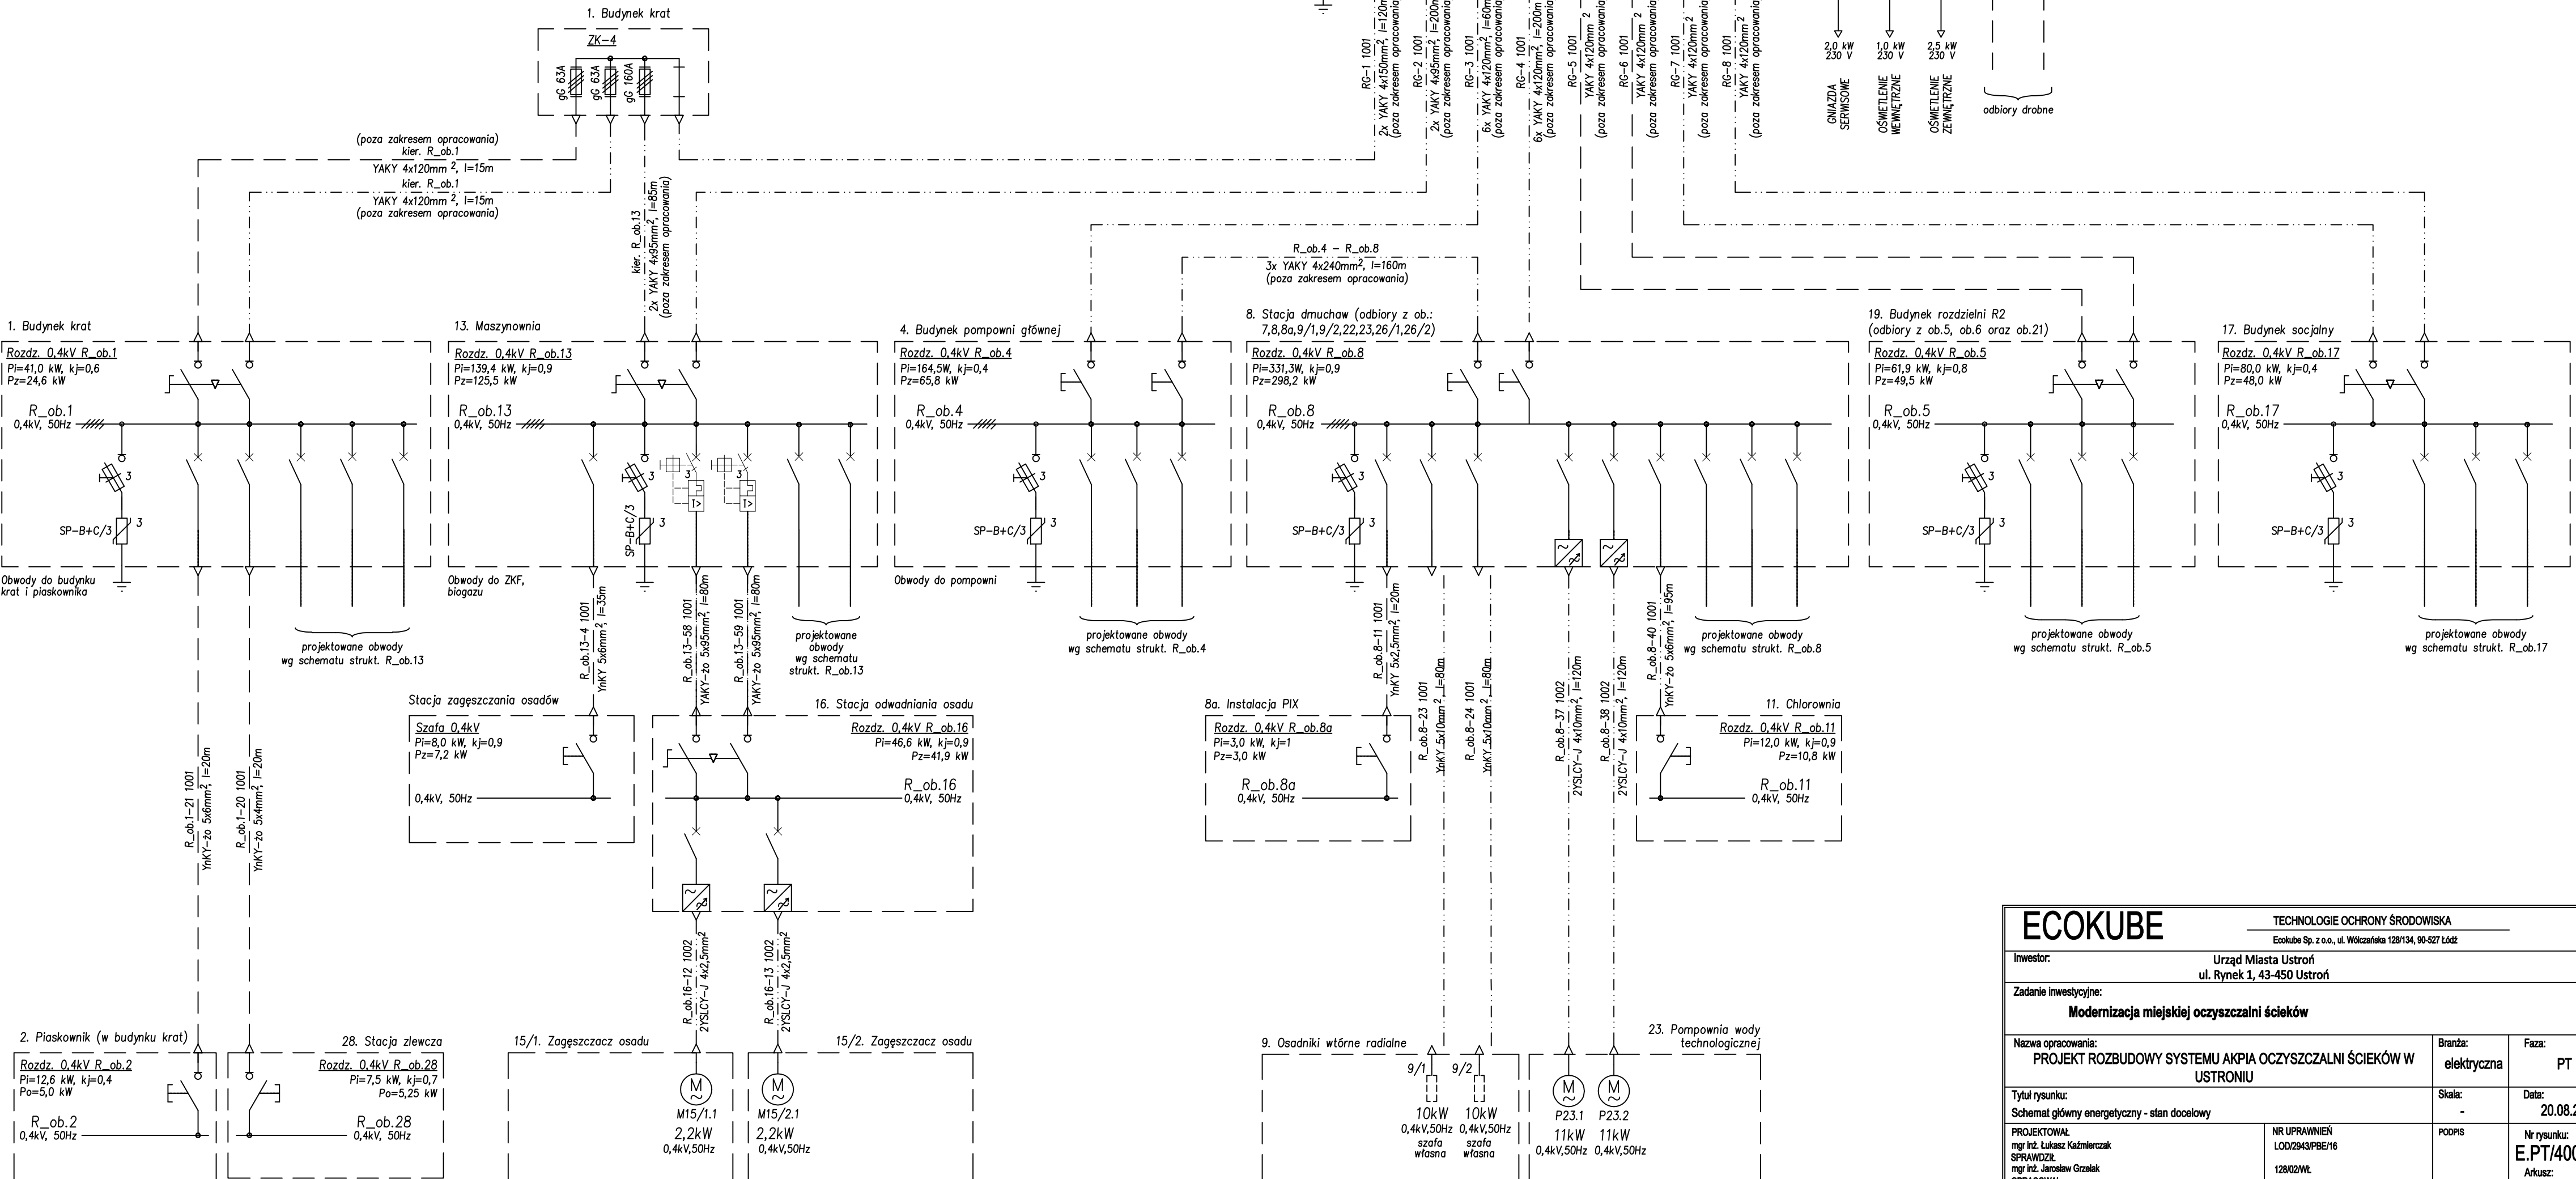

ECOKUBE

TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Ecokube Sp. z o.o., ul. Włoczańska 128/134, 90-527 Łódź

Inwestor:

Urząd Miasta Ustronia  
ul. Rynek 1, 43-450 Ustronie

Zadanie inwestycyjne:

Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków

Nazwa opracowania:

PROJEKT ROZBUDOWY SYSTEMU AKPIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W  
USTRONIU

Branża:

elektryczna

Faza:

PT

Tytuł rysunku:

Schemat główny energetyczny - stan docelowy

Skala:

-

Data:

20.08.2021

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. Łukasz Kaźmierczak

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Jarosław Grzałek

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Maciej Niska

NR UPRAWNIEN

Ł002943/PBE/16

128/02/WŁ.

-

Nr rysunku:

E.PT/400-01

Arkusz:

1 / 1