


Zwiększenie mocy zapotrzebowanej,
dla obiektu, wymaga odrębnego
opracowania układu zasilającego.
Poza zakresem opracowania

Układ sieci zasilającej: TN-C

Układ sieci odbiorczej: TN-S

Ochrona od porażen (sieć 0,4kV AC):
samoczynne wyłączenie zasilania.

--- projektowana linia kablowa
— istniejąca linia kablowa

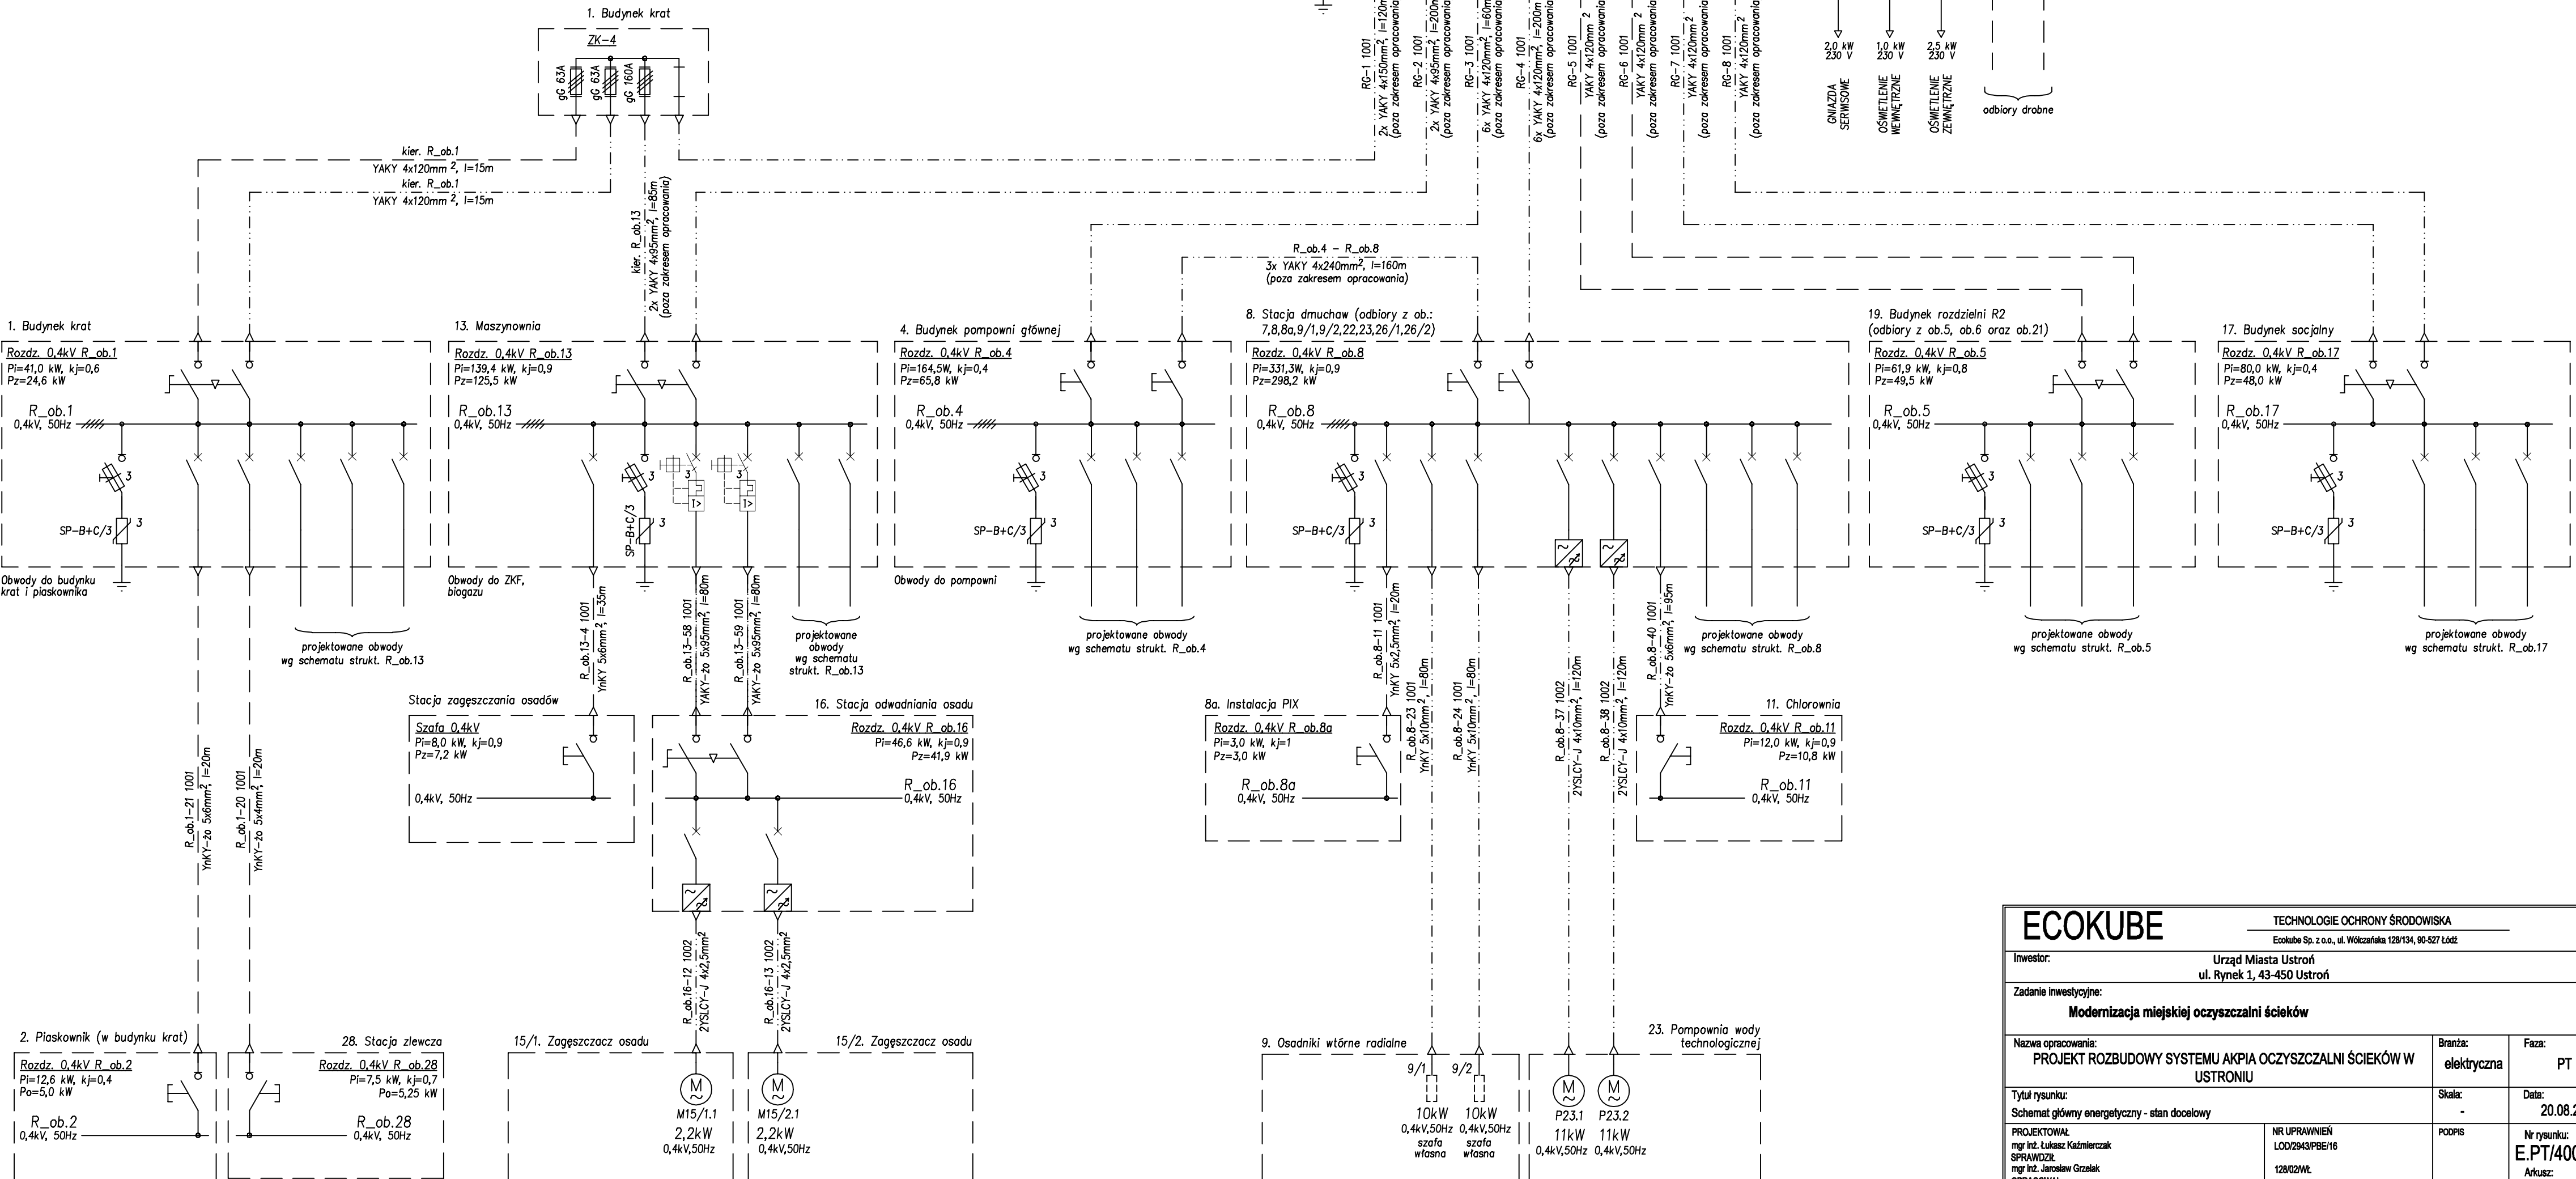

ECOKUBE

TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Ecokube Sp. z o.o., ul. Wólczańska 128/134, 90-527 Łódź

Investor:

Urząd Miasta Ustronia
ul. Rynek 1, 43-450 Ustronie

Zadanie inwestycyjne:

Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków

Nazwa opracowania:

PROJEKT ROZBUDOWY SYSTEMU AKPIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W
USTRONIU

Branża:

elektryczna

Faza:

PT

Tytuł rysunku:

Schemat główny energetyczny - stan docelowy

Skala:

-

Data:

20.08.2021

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. Łukasz Kaźmierczak

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Jarosław Grzelek

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Maciej Niska

Nr uprawnień

Ł002943/PBE/16

128/02/WŁ.

-

Podpis

-

Nr rysunku:

E.PT/400-01

Arkuszy:

1/1