


1-1

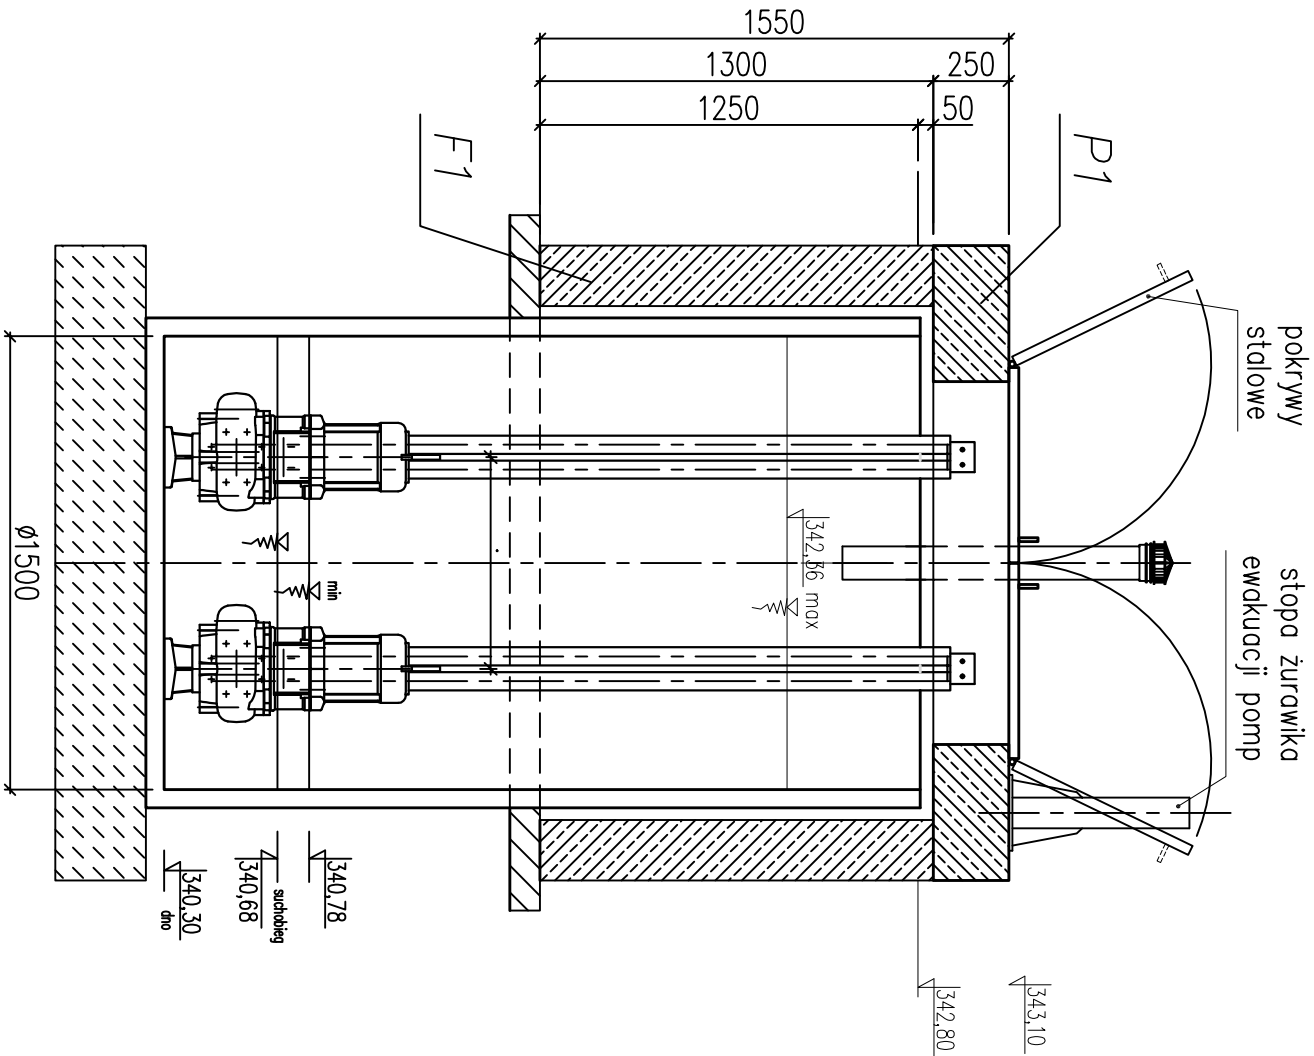


Uwaga:
W miejscu otworów i przebieg pręty zbrojeniowe naciąć i odgiąć.
Wszystkie wymiary podano w mm.

Beton C25/30 (B-30)
W8 F150 nasiąkliwość max 5%
Chudy beton C12/15 (B-15)
Stal A-IIIIN (BSt500)

Otulina zbrojenia min. 50mm

Przekrycie pompowni

rysunek zestawczy, rzut – skala 1:25 wyk 1x

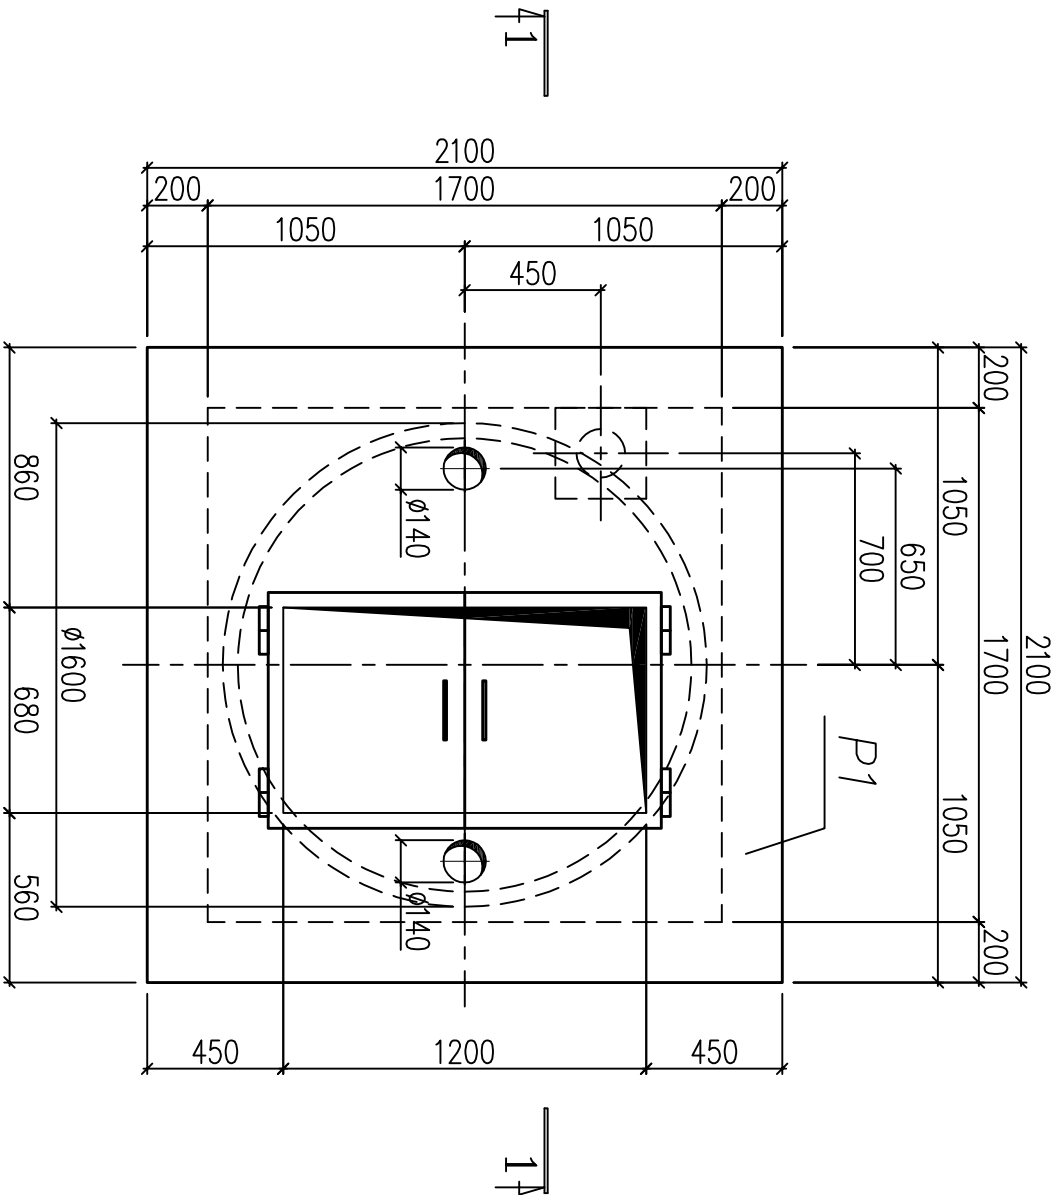

Zadanie inwestycyjne:

ZAKUPY INWESTYCYJNE I INWESTYCJE NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Temat:

PRZEBUDOWA INSTALACJI WODY TECHNOLOGICZNEJ NA
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W USTRONIU

Skala	—	Data	Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant	10.2019	R. ŻYŁA	SLK/1913	PWOK/07	

Przedmiot rysunku:

OB.23 POMPOWNIA WODY
TECHNOLOGICZNEJ

1:25	Opracował	10.2019		SLK/2347	
Sprawdz.	10.2019	R. KASZUBA		PWOK/08	

Kierownik 10.2019 B. SZAPAJKO

PRZEKRYCIE POMPOWNI,
RYSUNEK ZESTAWCZY

PW	Użytkownik:	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW USTRONŃ UL. SPORTOWA 17, 43-450 USTRONŃ

Branża:

KONSTRUKCJA

Nr rysunku:	Nr umowy:
D2-718-CB-023-101-A	718/18



HYDROSAN

BIURO PROJEKTÓW GOSPODARKI
WODNO-ŚCIEKOWEJ sp. z o.o.
44-101 GLIWICE, UL. SIENKIEWICZA 10, TEL. (032) 231 00 81