
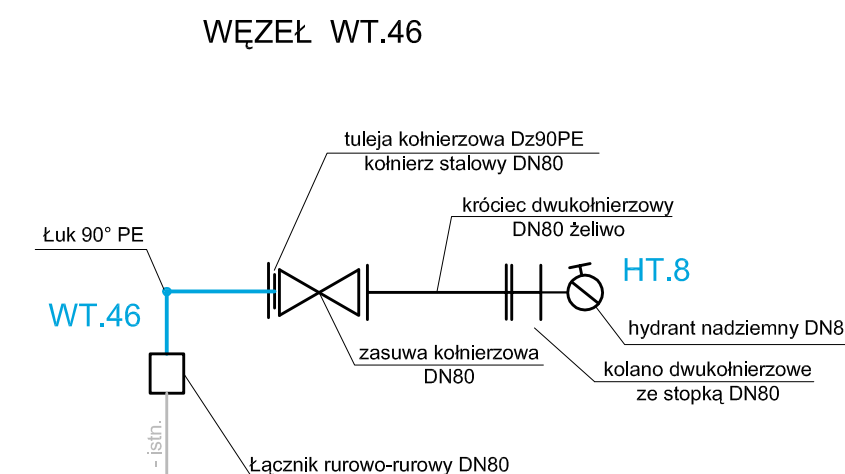
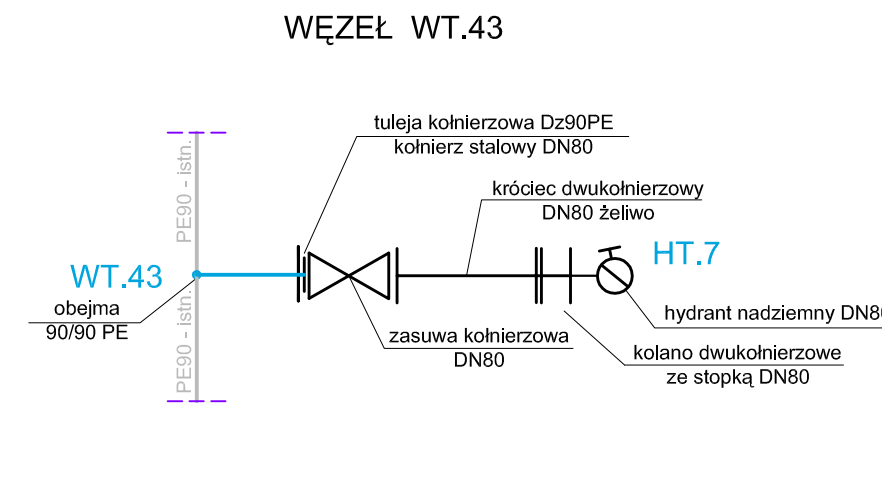
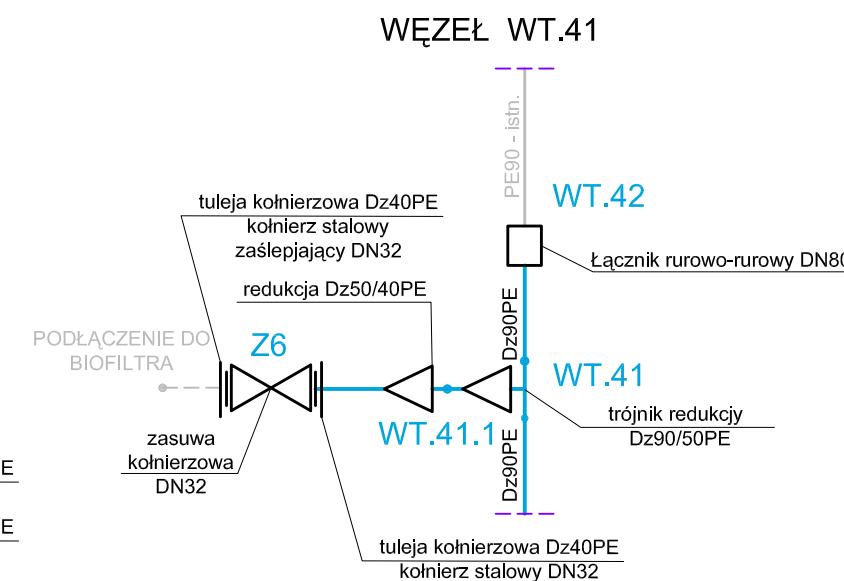
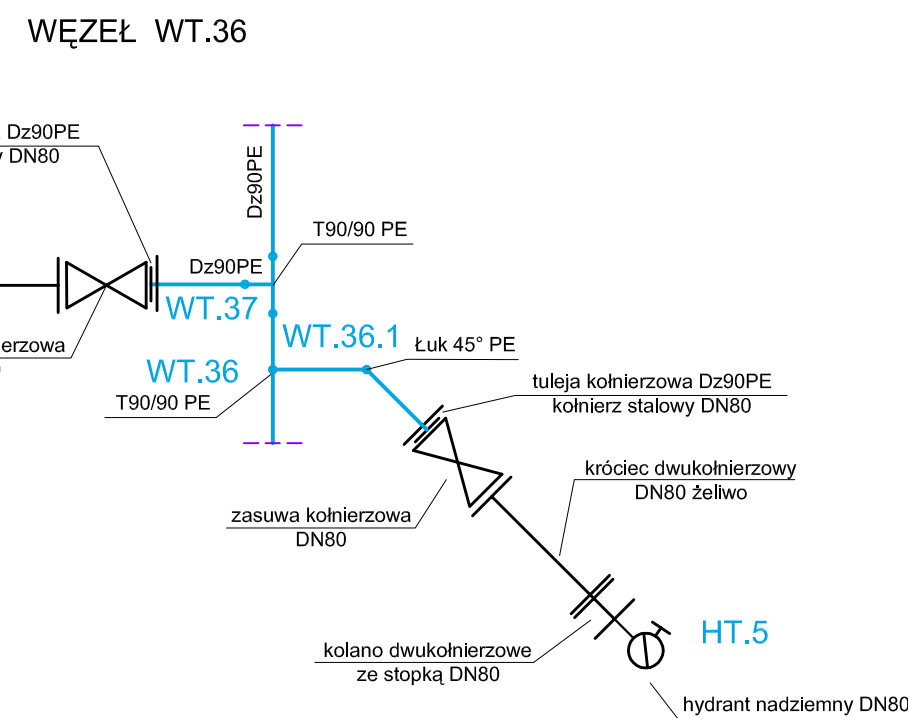
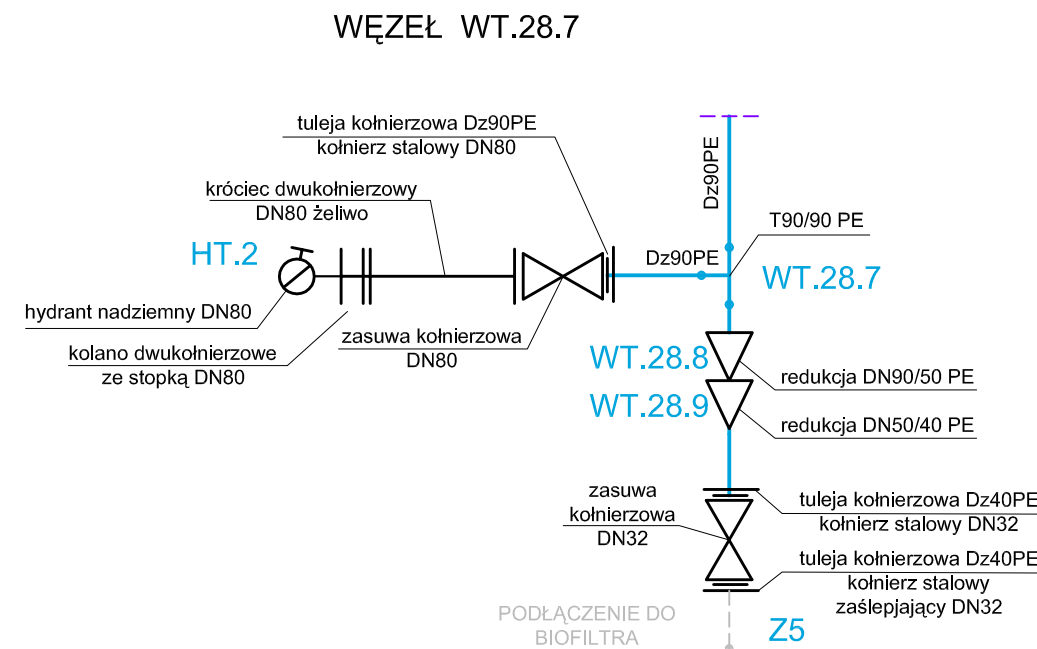
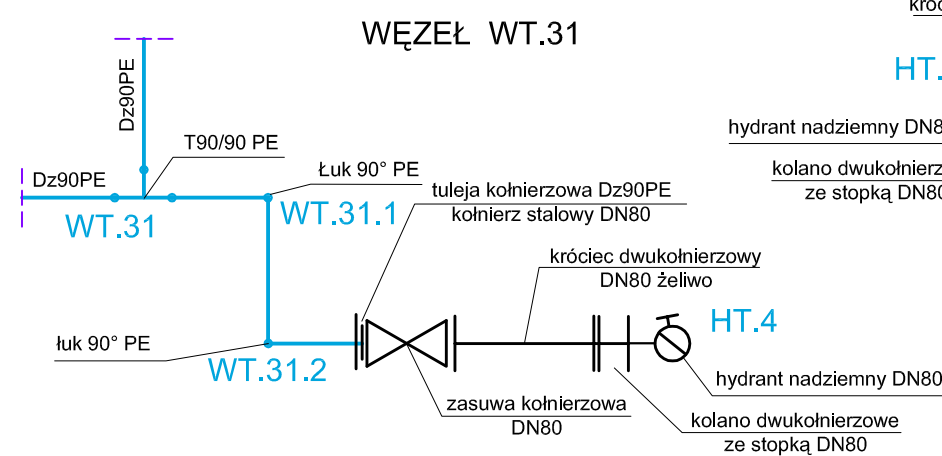
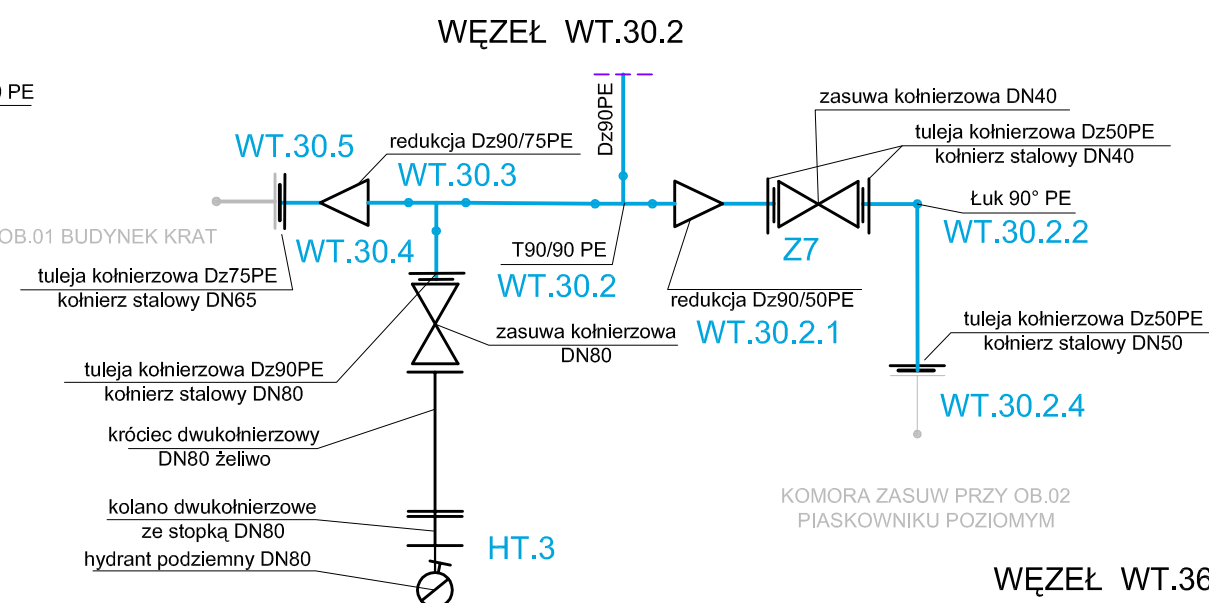
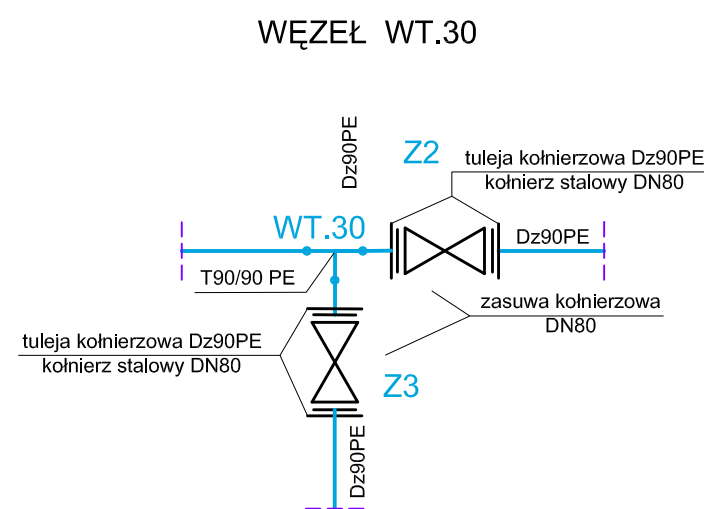
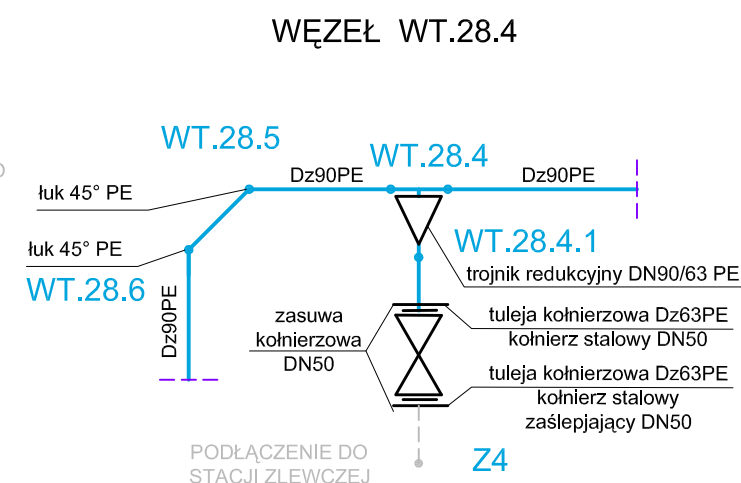
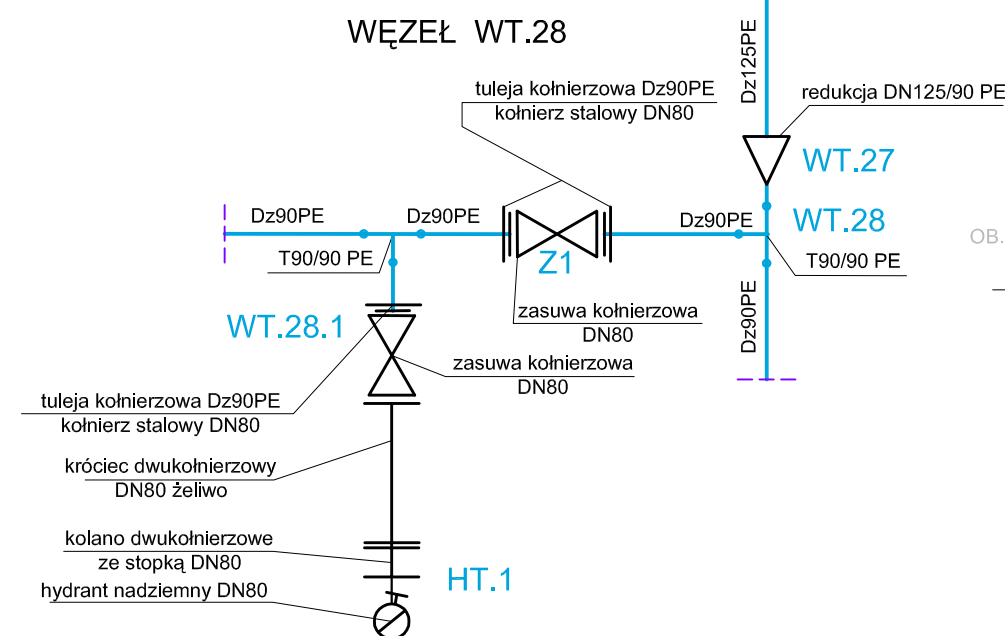
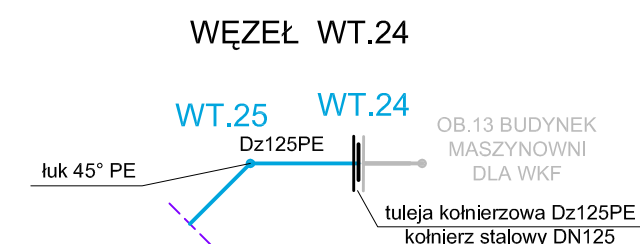
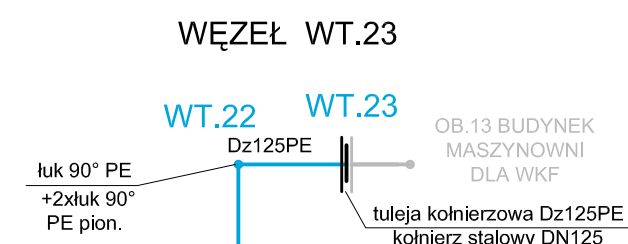
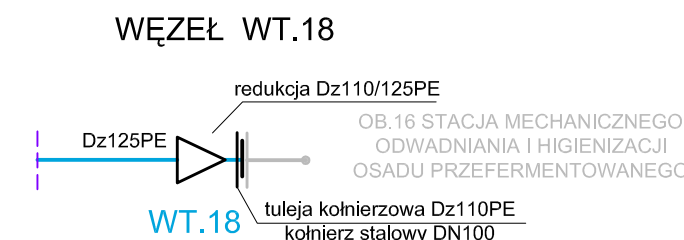
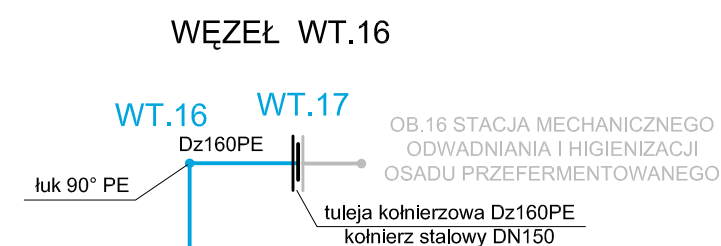



# SCHEMATY WĘZŁÓW WODY TECHNOLOGICZNEJ

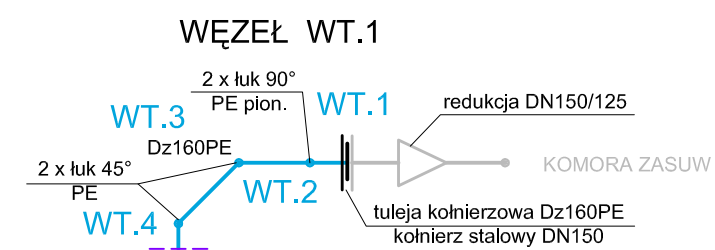

Uwagi:

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z planem sytuacyjnym.
2. Połączenia projektowanego wodociągu z istniejącym należy zweryfikować na placu budowy.  
W przypadku występowania innego (niż wydany w projekcie) materiału bądź średnicy odgałęzienia/przylączka należy bezwzględnie powiadomić Inwestora/Gestora sieci - PWiK.  
W przypadku zmiany średnicy bądź materiału należy zastosować odpowiednie kształtki połączeniowe. Ich rodzaj należy uzgodnić z Inwestorem.
3. Łuki gięte na trasie projektowanej sieci wodociągowej wykonywać zgodnie z dopuszczalnym promieniem gięcia dla rur z materiału PE i odpowiednio dla danej średnicy.
4. Ilościowe zestawienie materiałów zostało podane w opisie technicznym.

Zadanie inwestycyjne:						
ZAKUPY INWESTYCYJNE I INWESTYCJE NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW						
Temat:		Skala	—	Data	Nazwisko	Uprawnienia
PRZEBUDOWA INSTALACJI WODY TECHNOLOGICZNEJ NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W USTRONIU		I	Projektant	10.2019	D. KOŚCIAŃSKI	409/02
Przedmiot rysunku:			Opracował	10.2019	K. KŁOS	
			Sprawdz.	10.2019	A. HAWRYLEWICZ	SLK/0047 POOS/04
			Kierownik	10.2019	B. SZAPAJKO	
SCHEMAT WĘZŁÓW WODY TECHNOLOGICZNEJ		Stadium	Zamawiający: MIASTO USTRÓŃ UL. RYNEK 1, 43-450 USTRÓŃ			
		PW	Użytkownik: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW USTRÓŃ UL. SPORTOWA 17, 43-450 USTRÓŃ			
 HYDROSAN	Branża:	Nr rysunku:			Nr umowy:	
	TECHNOLOGIA	D2-718-T-OPT-003-A			718/18	
 HYDROSAN		BIURO PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ sp. z o.o. 44-101 GLIWICE, UL. SIENKIEWICZA 10, TEL. (032) 231 00 81				