


PIASKOWNIK POZIOMY

OB.02


A-A

1:50

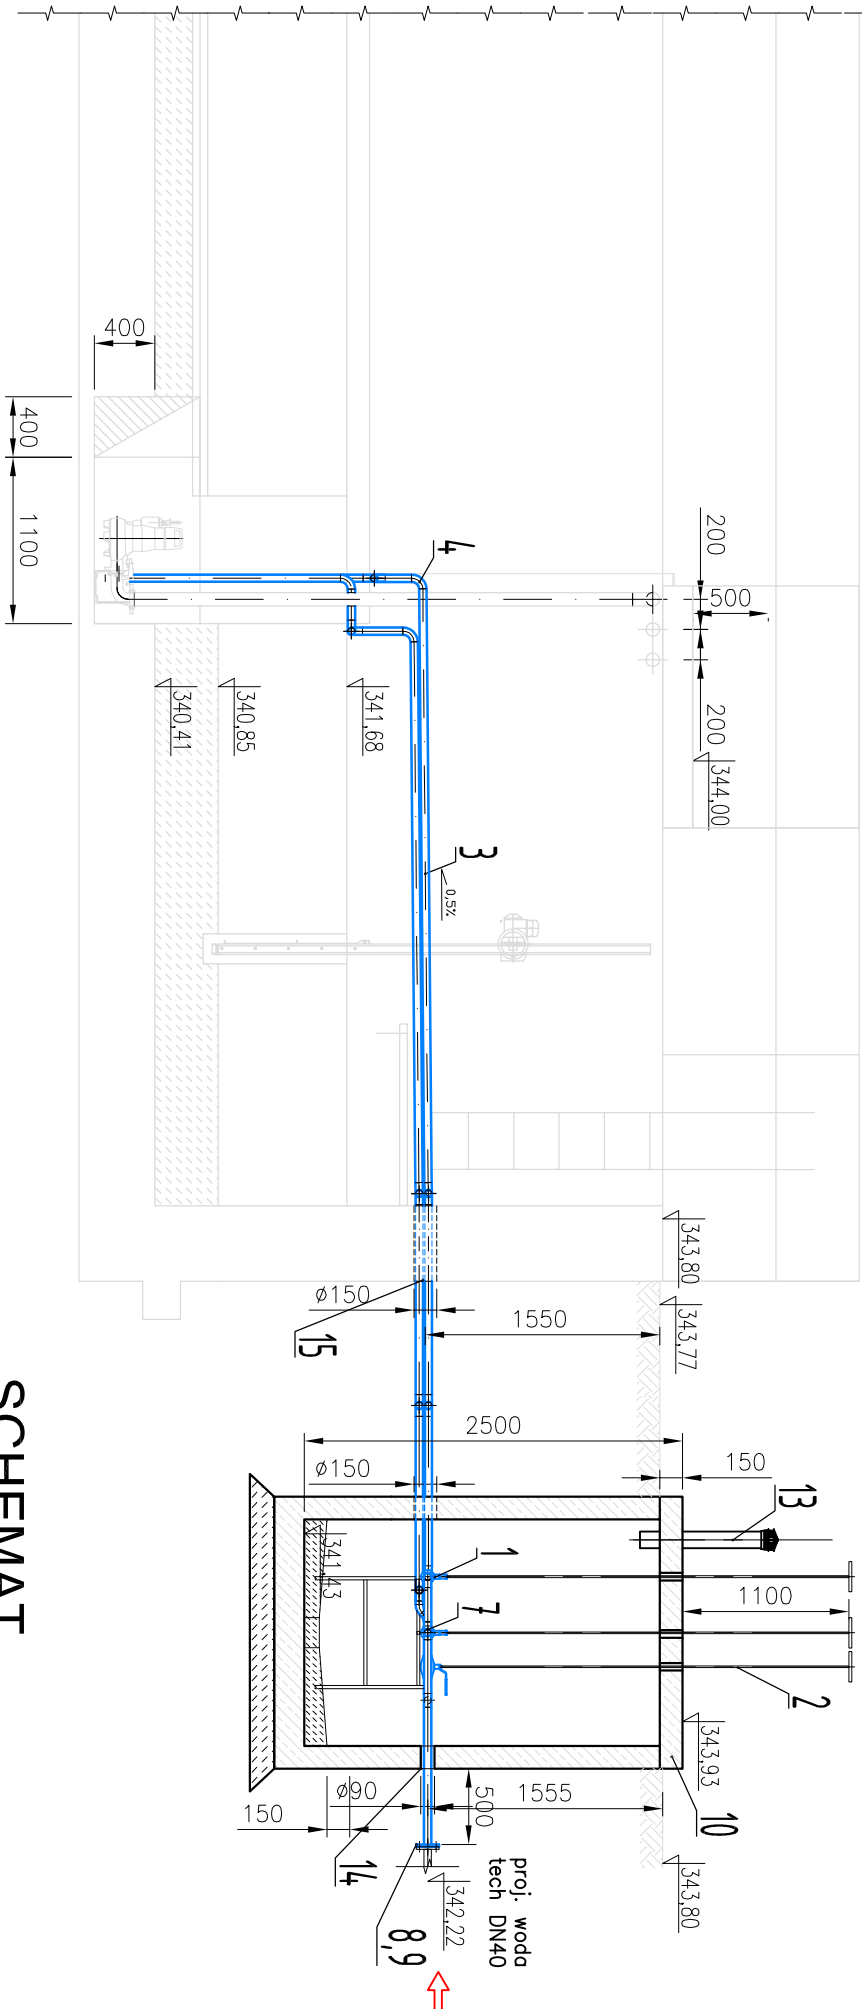


RZUT

1:50

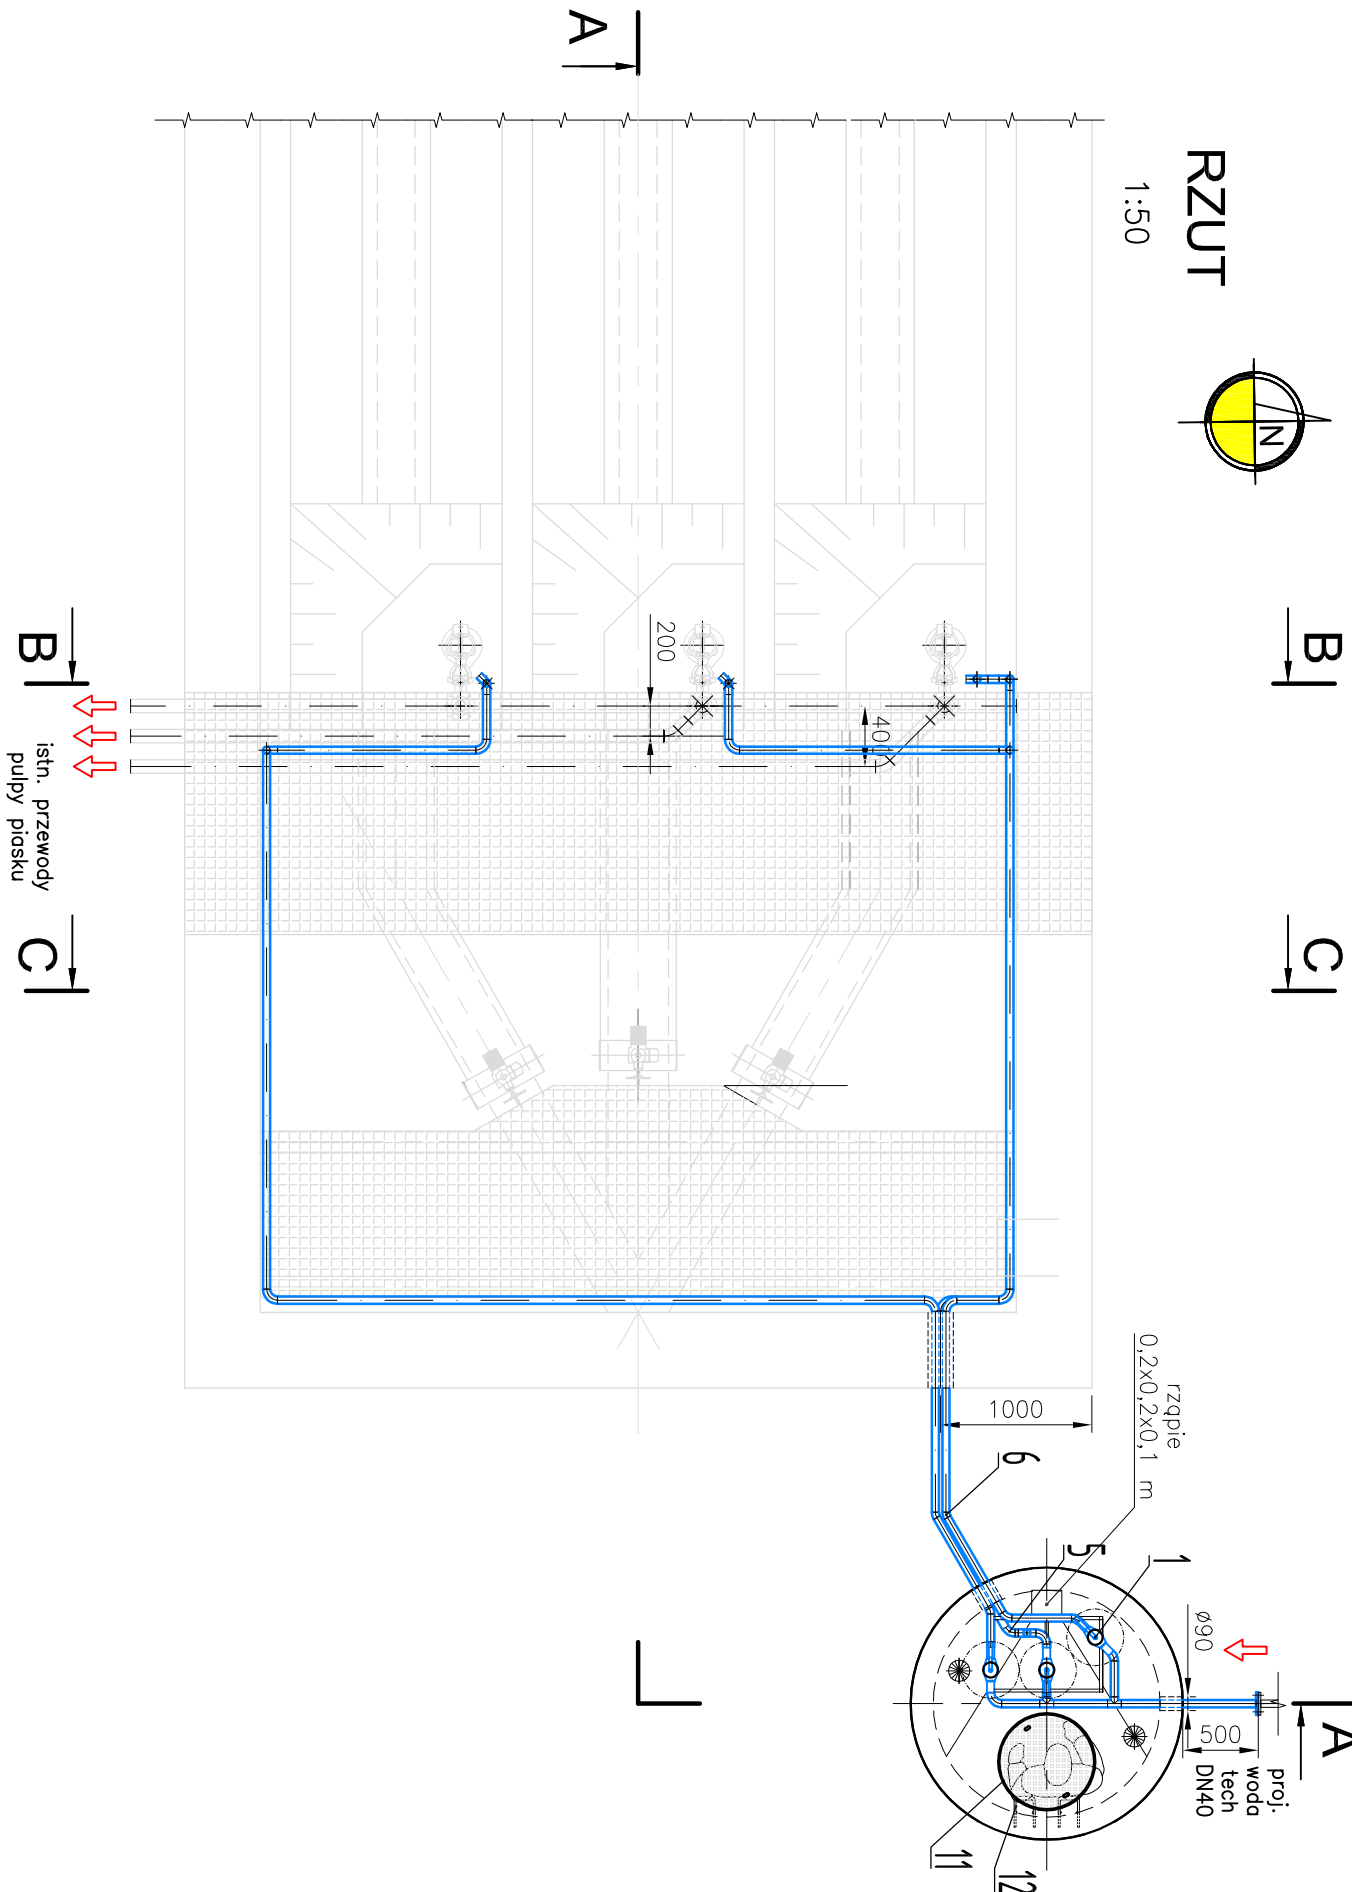


B-B

1:50
bez tła

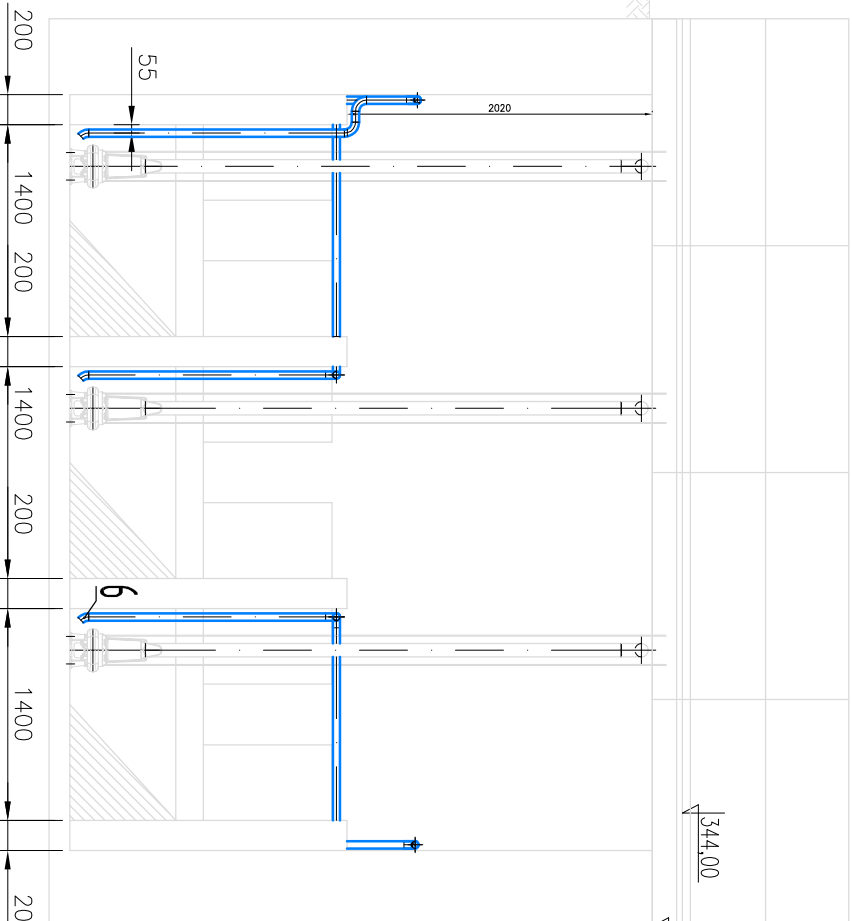


C-C

1:50

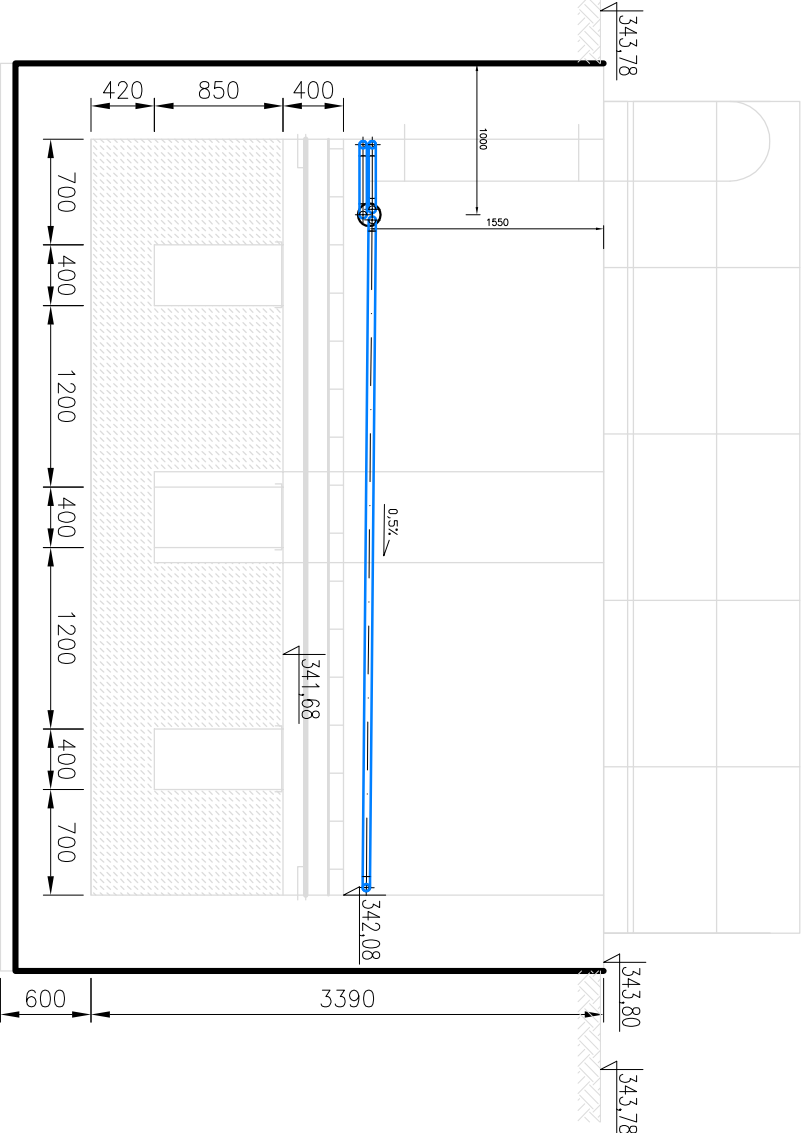

SCHEMAT

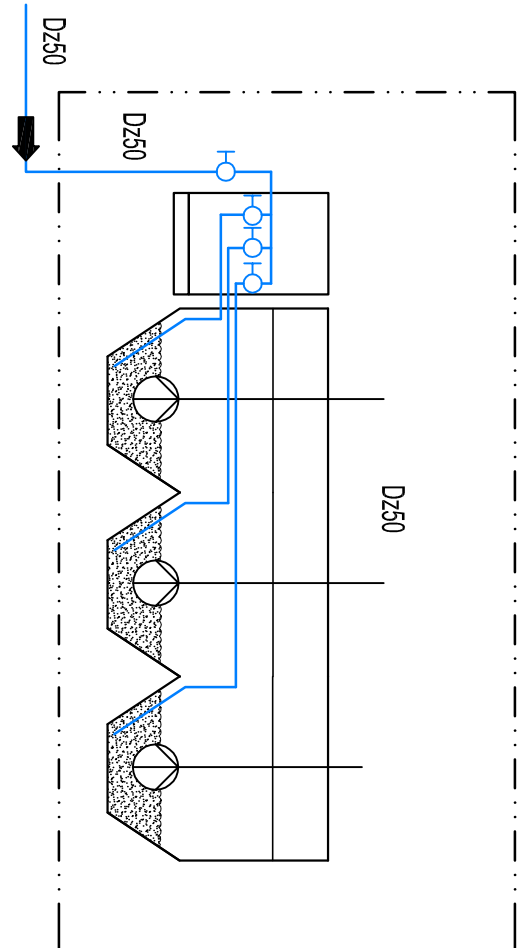

- UWAGI:
- ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW W CZĘŚCI OPISOWEJ OPRACOWANA.
 - ZAŁEŻA SIĘ MONTAŻ WSZYSTKICH NIETYPOWYCH URZĄDZEŃ I INSTALACJI ZŁEĆ JEDNOSTKOM SPECJALISTYCZNYM LUB WYKONAĆ POD NADZOREM PRZEDSTAWICIELI DOSTAWCÓW/PRODUCENTÓW.
 - RUROCIĄGI MOCOWAĆ I PODPIERAĆ DO ŚCIANY PIASKOWNIKA ZA POMOCĄ SPECJALNYCH SYSTEMOWYCH ROZWIĄZAŃ WYKONAWCY.
 - PRZEWODY POWYŻEJ POZIOMU GRUNTU ORAZ PONIŻEJ - W STREFIE PRZEMARZANIA GRUNTU POWINNY BYĆ ZAIZOLOWANE OTULINĄ O GRUBOŚCI 10 CM W PŁASZCZU Z BLACHY ALUMINIOWEJ.
 - W PROJEKTOWANEJ STUDIUM NALEŻY RUROCIĄGI POSADOWIĆ NA RAMIE STALOWEJ ZAKOTWIONEJ W DNIIE STUDIUM.
 - ZASTOSOWAĆ DEMONTOWALNE, PRZEDŁUŻENIA ZASIĘG KULOWYCH, MOŻLIWYCH DO OBSŁUGI ZASIĘG Z POZIOMU GRUNTU.
 - PRZEWODY ZNAJDUJĄCE SIĘ W PIASKOWNIKU BĘDĄ OGRZEWANE WŁG BRANŻY ELEKTRYCZNEJ.

Zadanie inwestycyjne:

ZAKUPY INWESTYCYJNE I INWESTYCJE NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Temat:		PRZEBUDOWA INSTALACJI WODY TECHNOLOGICZNEJ NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W USTRONIU				
Przedmiot rysunku:		Skala		Data		
		1:50				
		Projektant		10.2019		
		Opracował		10.2019		
		Sprawdz.		10.2019		
		Kierownik		10.2019		
		B. SZAPAKO				
		MASTO USTRON				
		UL. RYNEK 1, 43-450 USTRON				
		OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW USTRON				
		UL. SPORTOWA 17, 43-450 USTRON				
		Nr umowy:		718/18		
Branża:		Technologia				
Nr rysunku:		D2-718-T-002-001-A				
		BIURO PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ sp. z o.o.				
		WODNO-ŚCIEKOWEJ sp. z o.o.				
		44-101 GŁIWICE, UL. SIENKIEWICZA 10, TEL. (032) 231 00 81				