



STACJA MECHANICZNEGO ODWADNIANIA I HIGIENIZACJI OSADU PRZEFERMENTOWANEGO

Ob.16


A-A
1:20

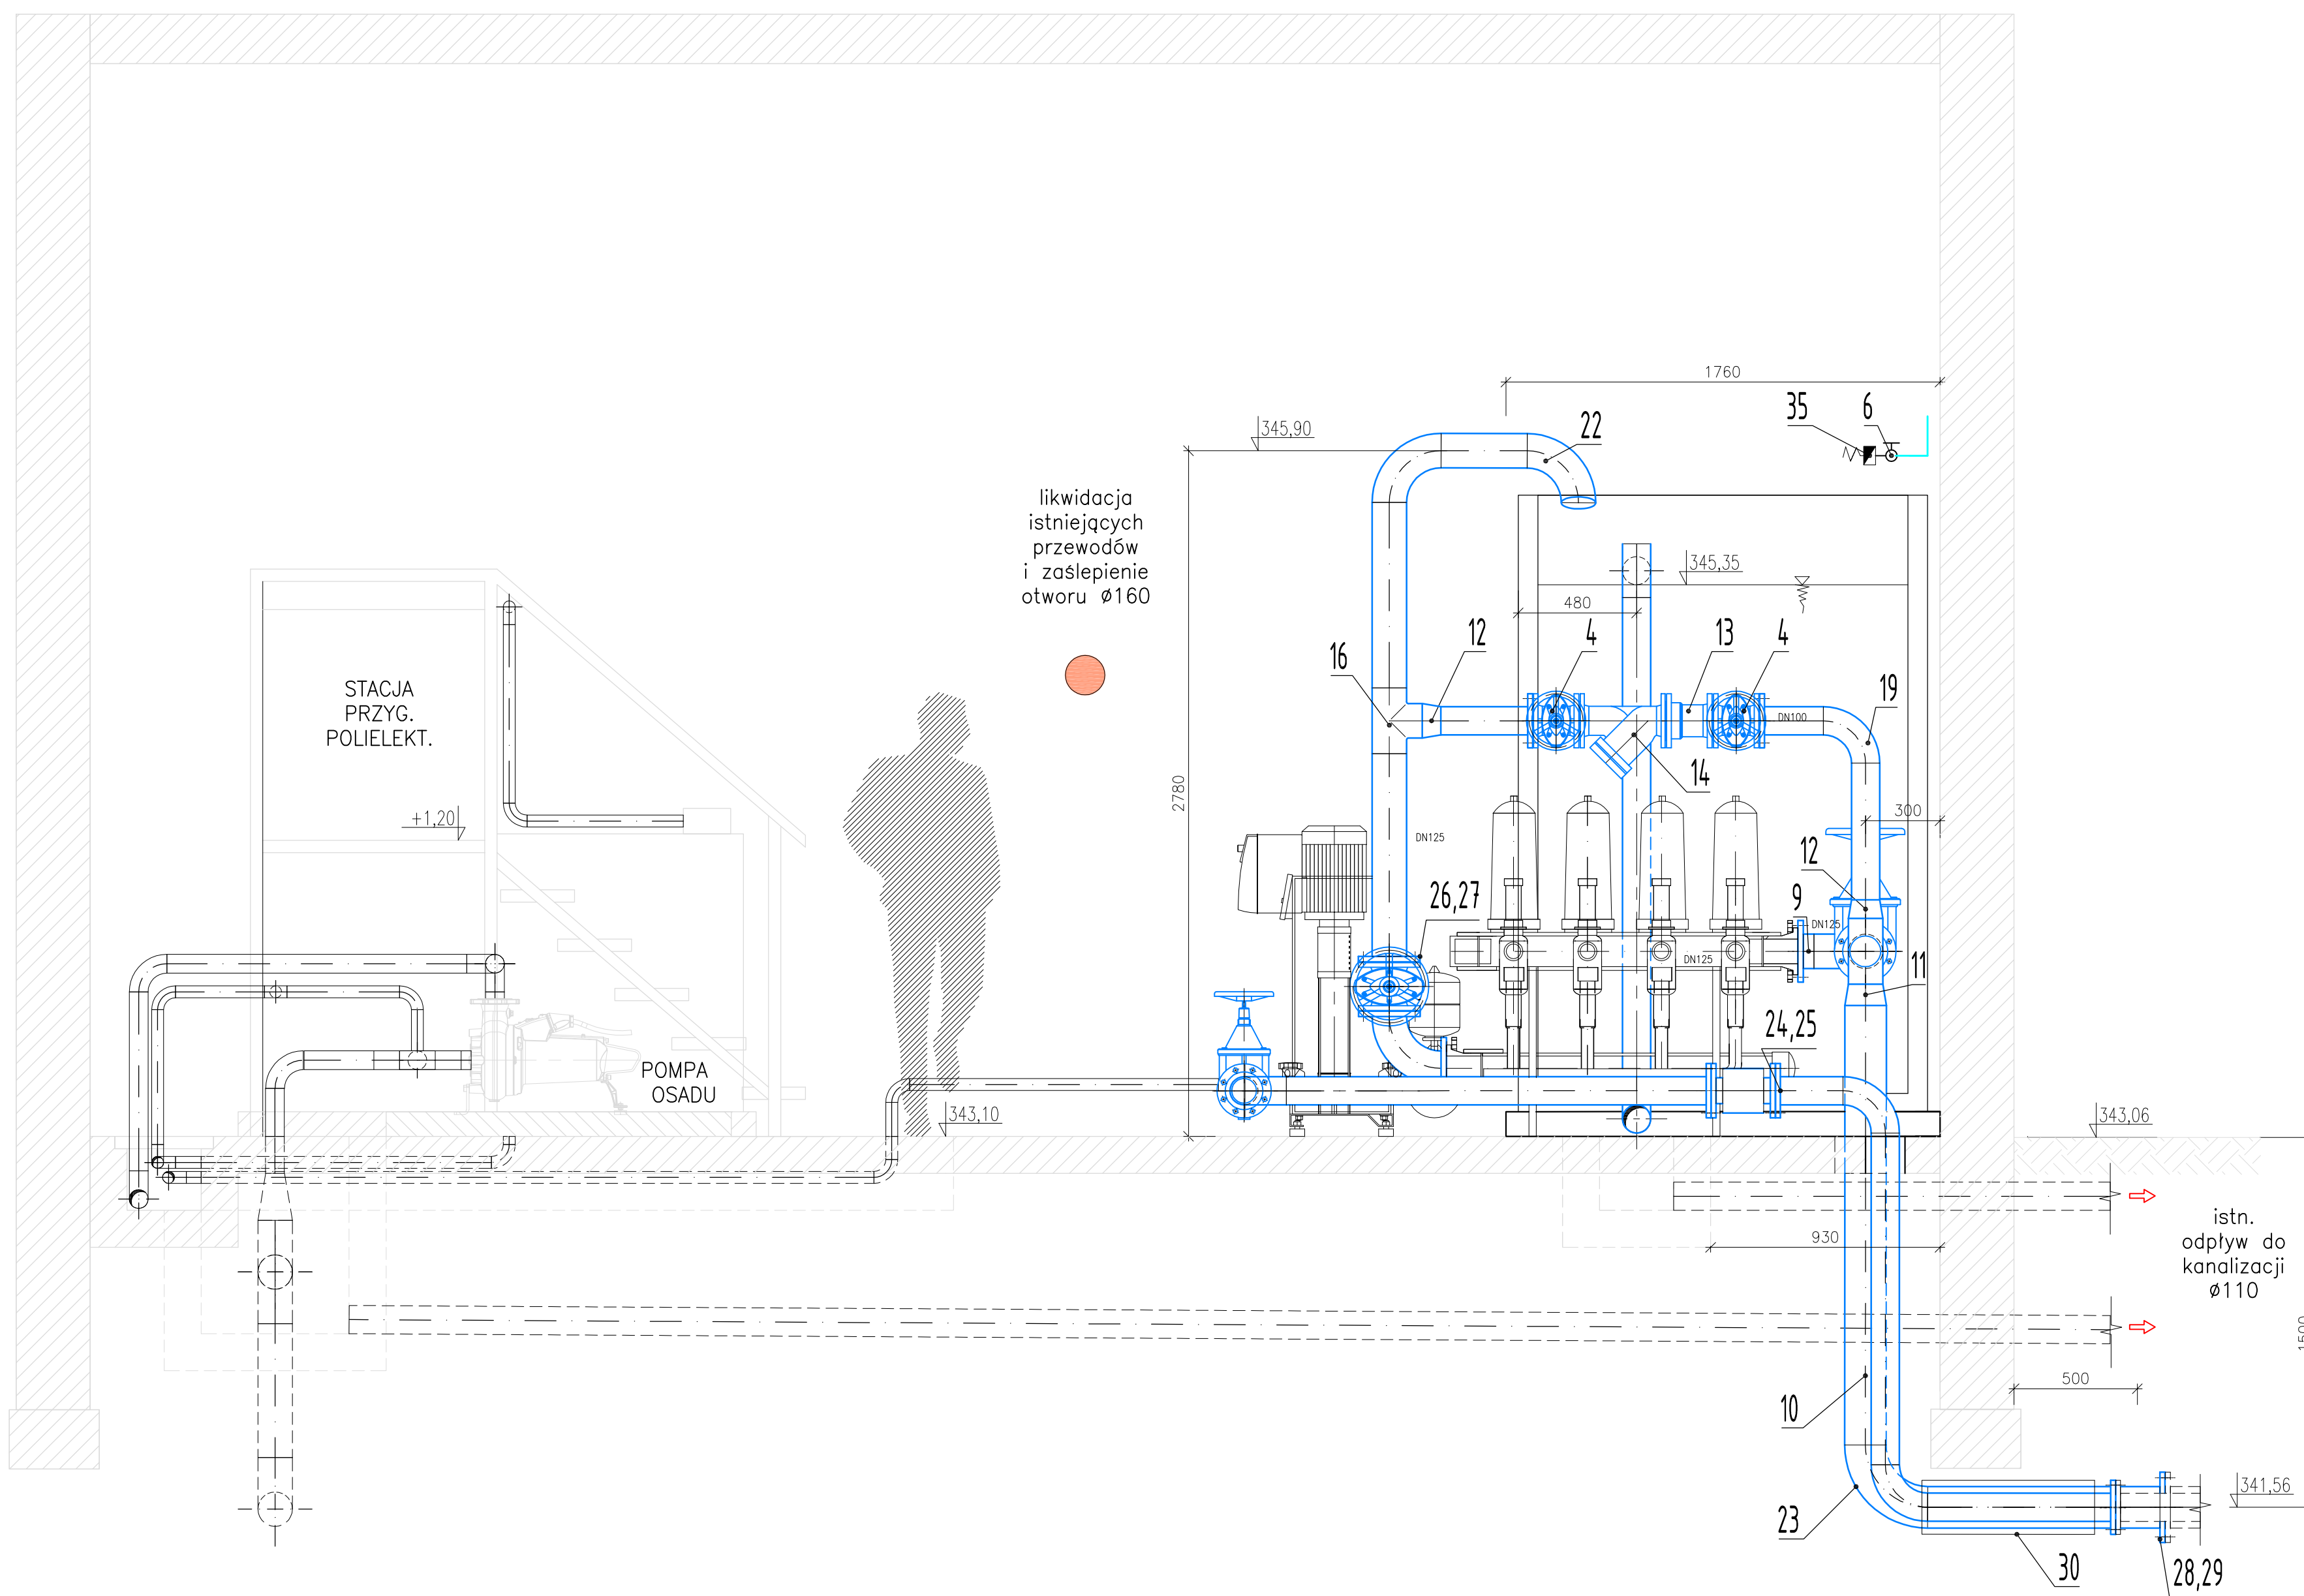


B-B
1:20

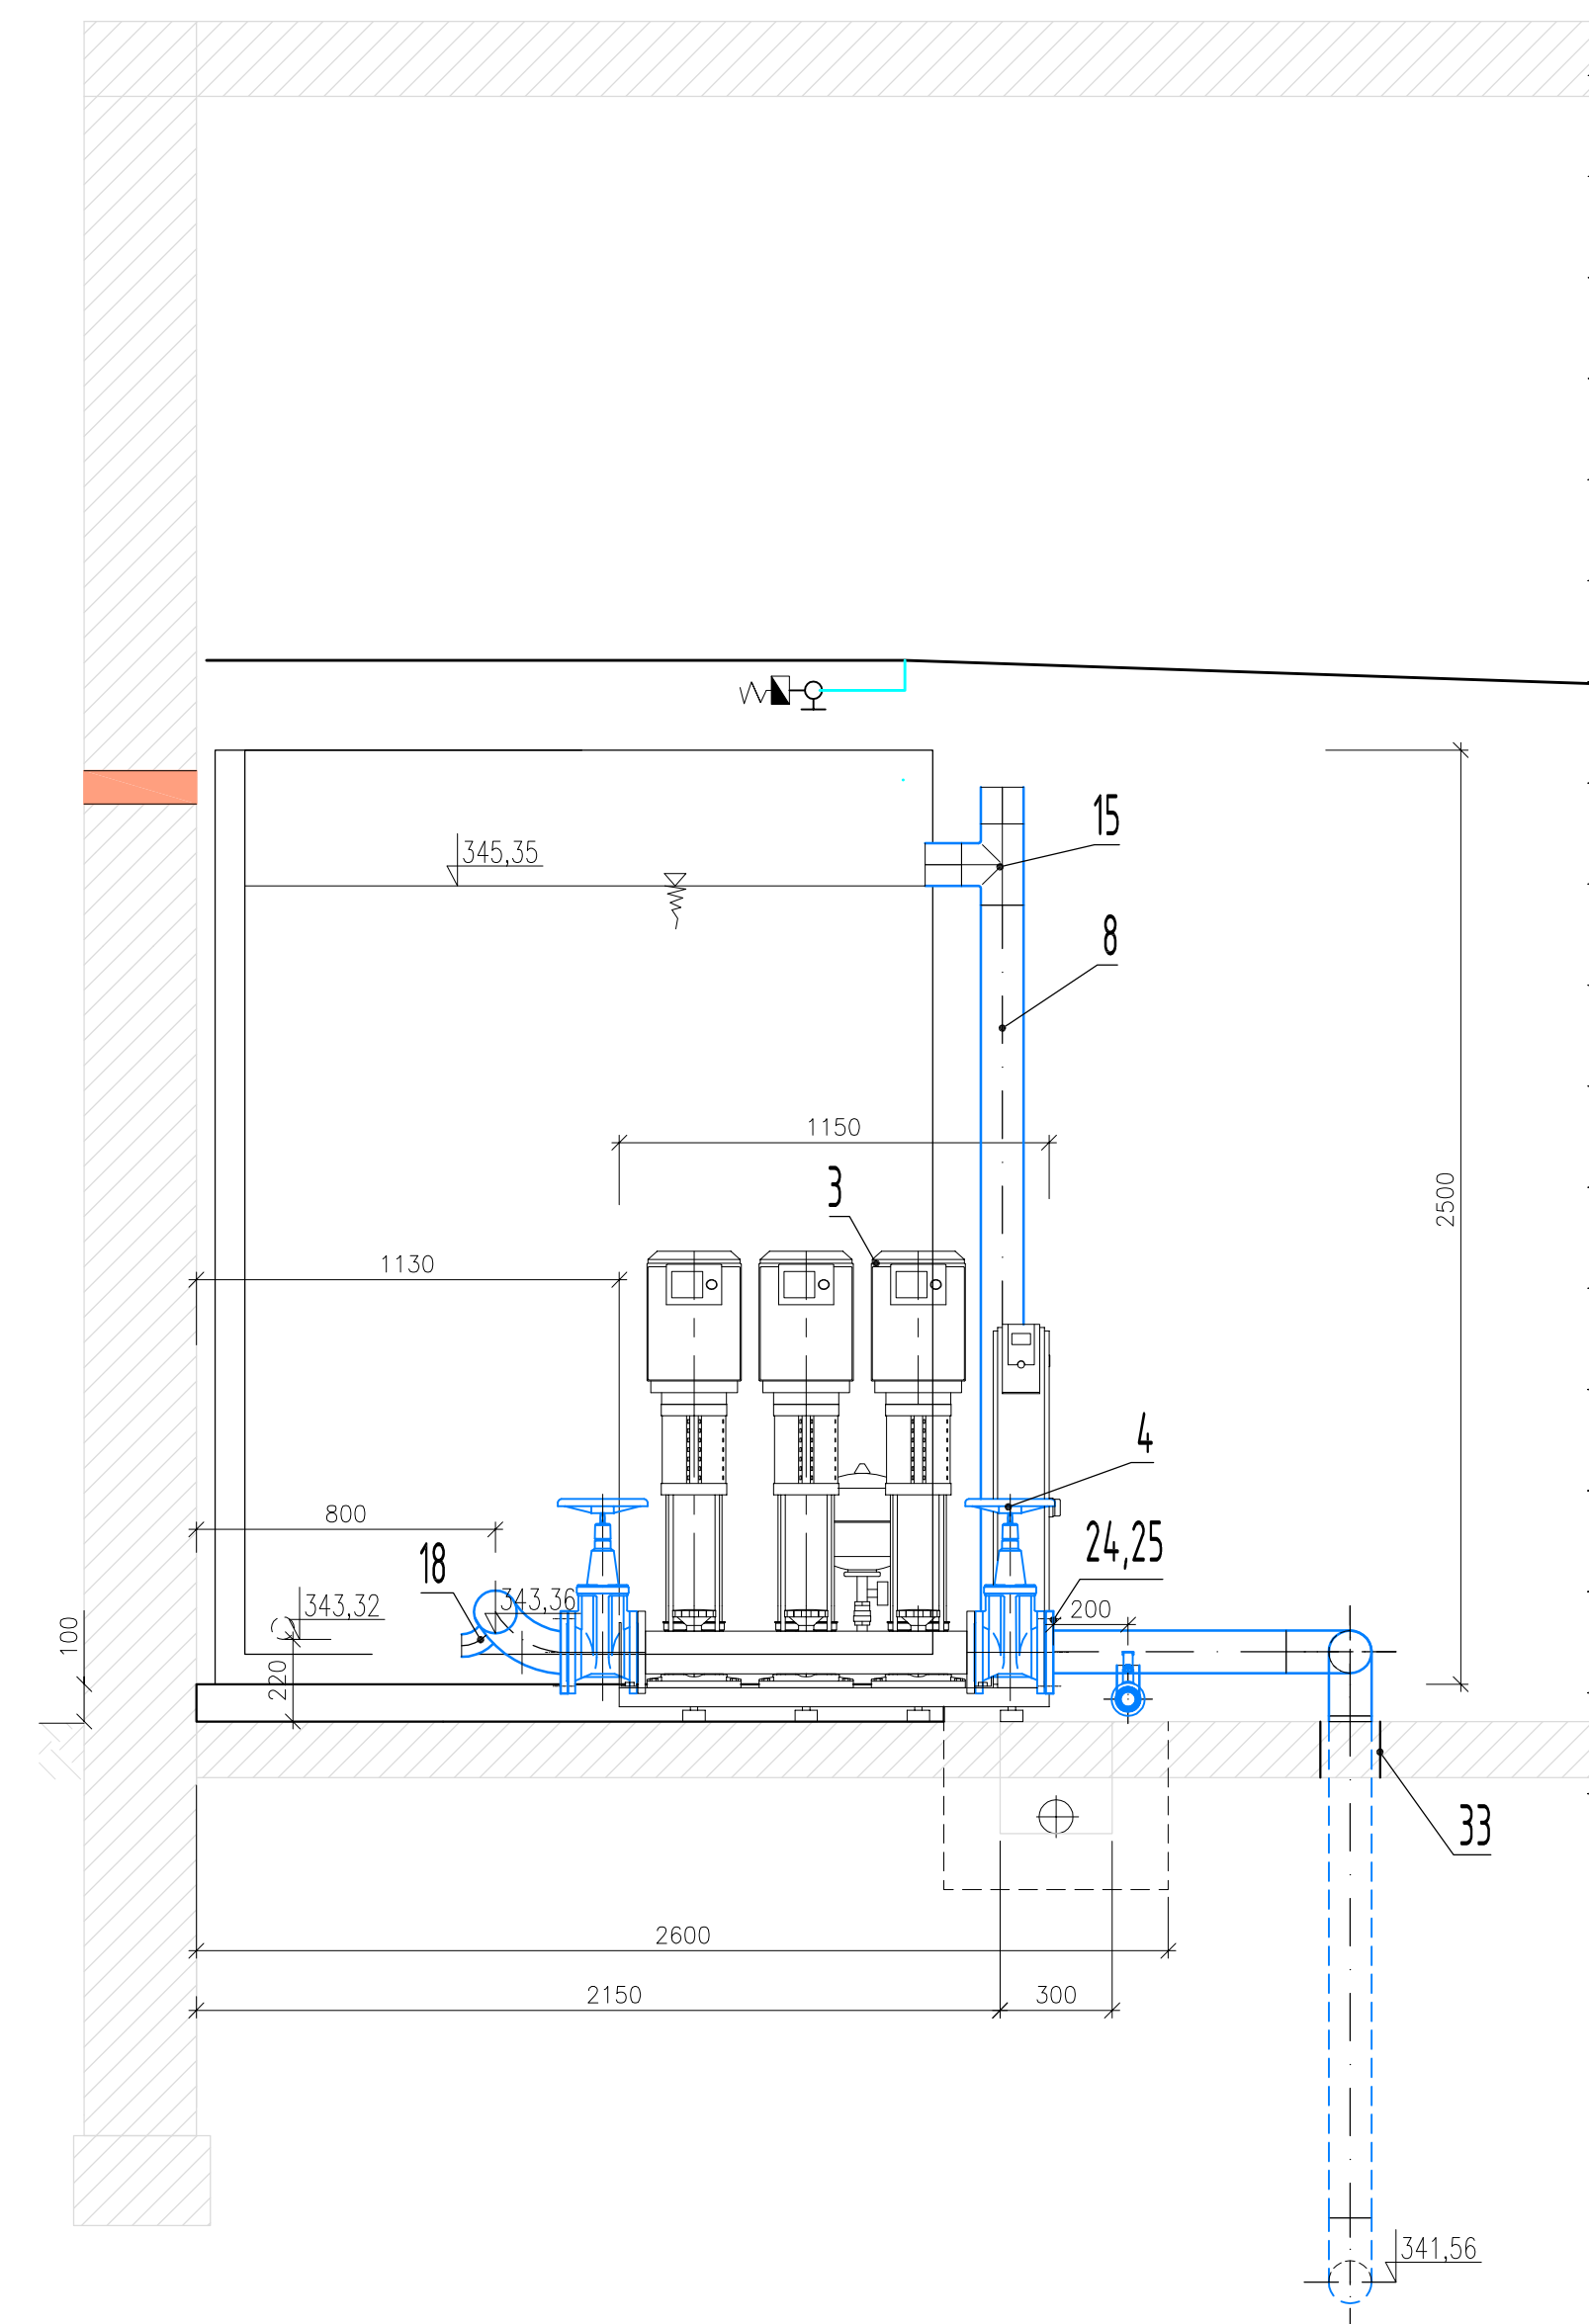

C-C
1:20

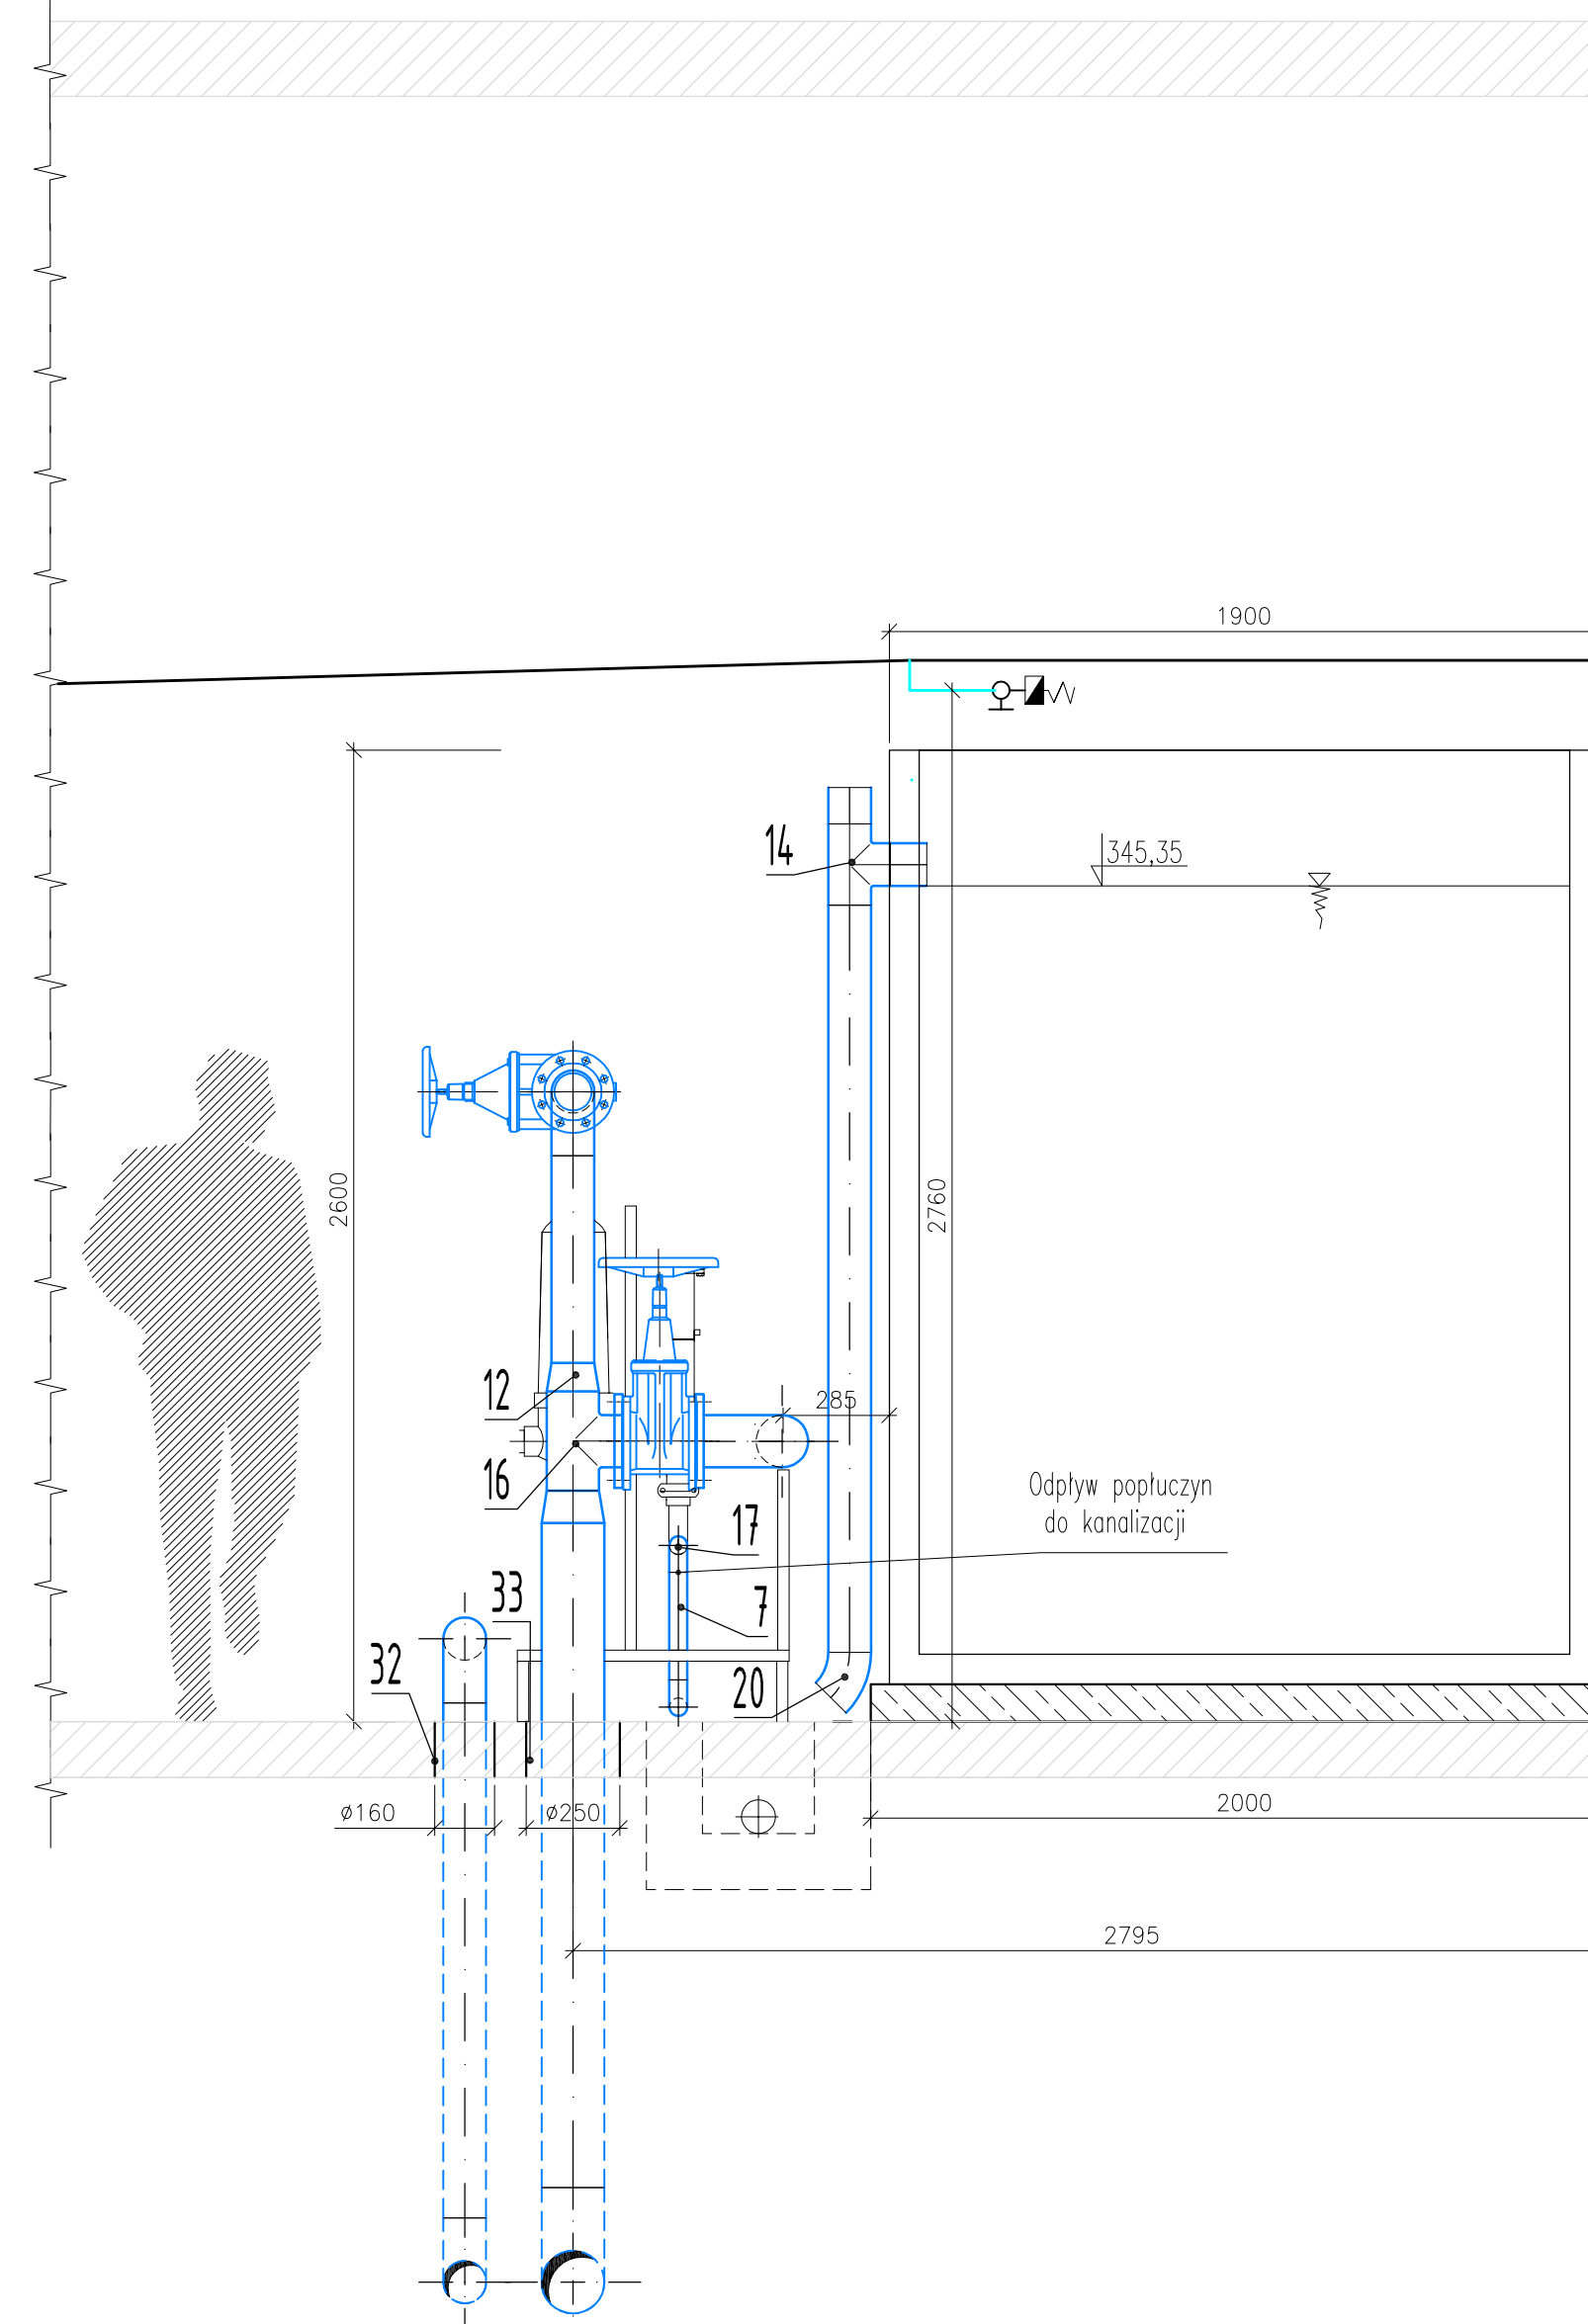

D-D
1:20

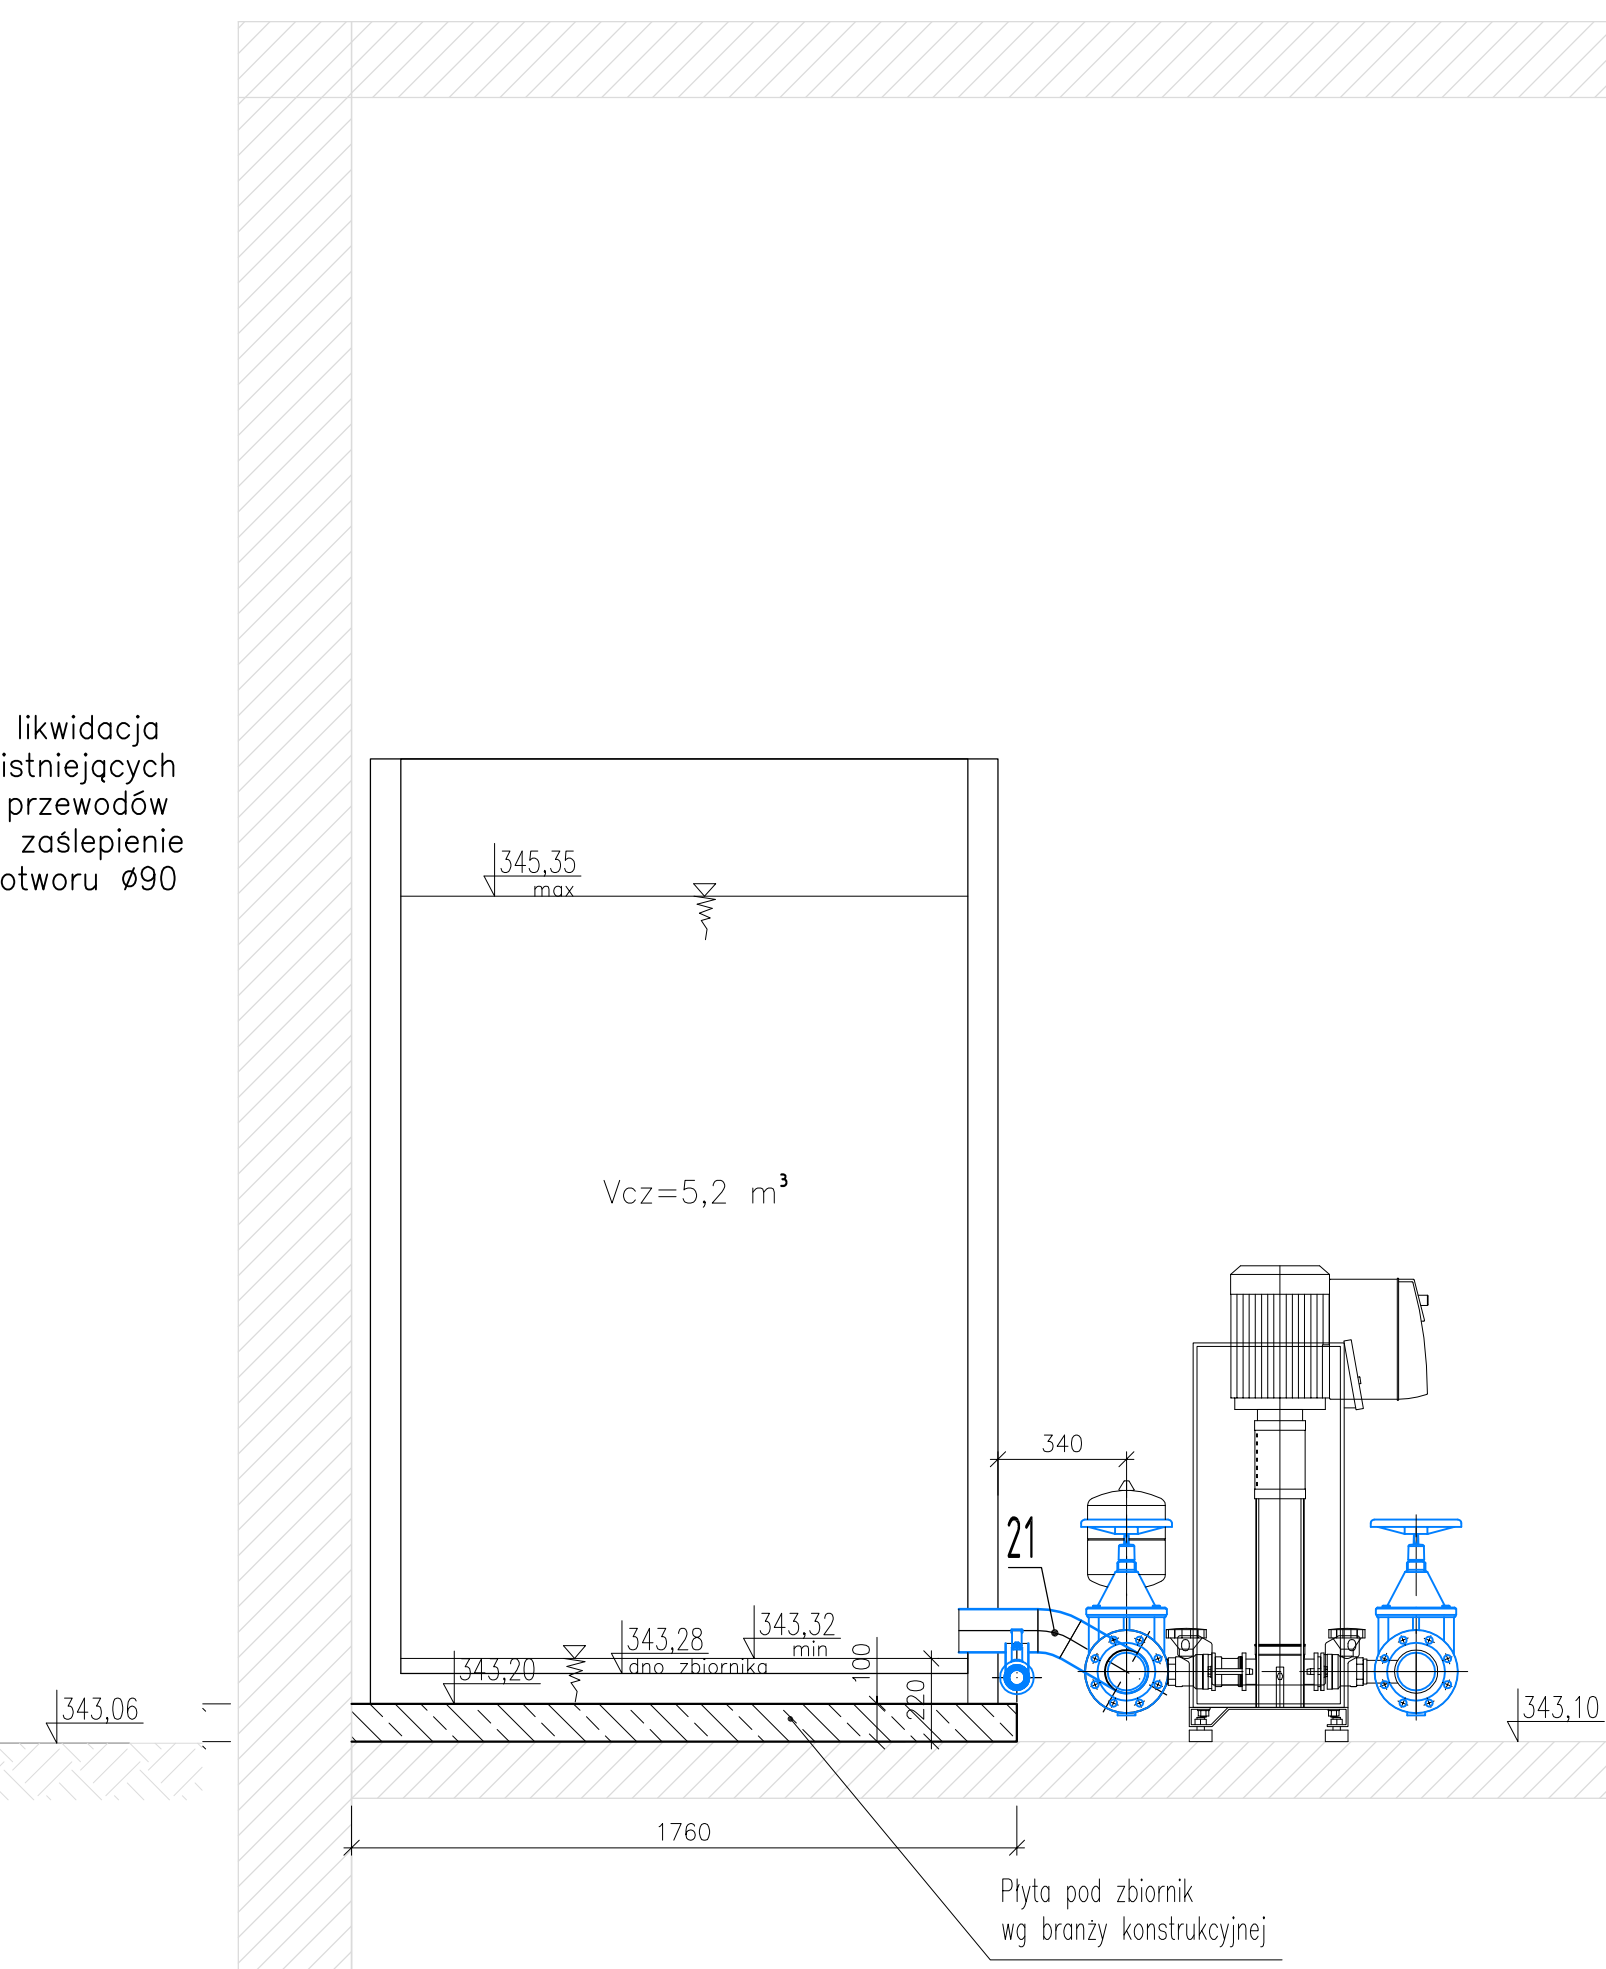

- UWAGI:**
1. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW W CZĘŚCI OPISOWEJ OPRACOWANIA.
 2. ZALECA SIĘ MONTAŻ WSZYSTKICH NIETYPOWYCH URZĄDZEŃ I INSTALACJI ZLECIĆ JEDNOSTKOM SPECJALISTYCZNYM LUB WYKONAĆ POD NADZOREM PRZEDSTAWICIELI DOSTAWCÓW/PRODUCENTÓW.
 3. PRZEJŚCIA RUROCIĄGÓW PRZEZ PRZEGRODY I PRZEZ POSADZKĘ WYKONAĆ W TULEJACH OCHRONNYCH, A PRZESTRZEŃ POMIĘDZY RURĄ, A TULEJĄ - USZCZELNIĆ ELASTYCZNĄ MASĄ WODOODOPORNĄ.
 4. DO PODPIERANIA RUROCIĄGÓW STOSOWAĆ SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA FIRM SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W TYM ZAKRESIE.
 5. W MIEJSCU WYLOTU WODY TECHNOLOGICZNEJ ZE ZBIORNIKA (PRZED HYDROFOREM) NALEŻY W KOLANO WSPAWAĆ KOLANO (DN50) Z ZAWOREM KULOWYM PRZEZNACZONYM DO OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKA.
 6. W MIEJSCU WYLOTU WODY TECHNOLOGICZNEJ ZA HYDROFOREM NALEŻY WSPAWAĆ KOLANO (DN50) Z ZAWOREM KULOWYM PRZEZNACZONYM DO ZASILANIA W WODĘ TECHNOLOGICZNĄ PRASY TAŚMOWEJ W PRZYPADKU AWarii ISTNIEJĄCEJ POMPY.
 7. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYS. D1-718-T-016-008-A.

Zakłady inwestycyjne									
ZAKUPY INWESTYCYJNE I INWESTYCJE NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW									
Temat		Skala		Data		Nazwisko		Uprawnienia	
PRZEBUDOWA INSTALACJI WODY TECHNOLOGICZNEJ NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W USTRONIU		1:20		10.2019		D. KOŚCIAŃSKI		409/02	
Przedmiot rysunku:				10.2019		K. KŁOS		SLK/001.7	
OB.16 STACJA MECHANICZNEGO ODWADNIANIA I HIGIENIZACJI OSADU PRZEFERMENTOWANEGO				10.2019		A. HAWRYLEWICZ		PODS/04	
				10.2019		B. SZAPAJKO		10.2019	
Przebieg		Stadium		Zamawiający:		MIASTO USTRÓN		Wykonawca:	
		PW		Użytkownik:		UL. RYNEK 1, 43-45B USTRÓN		OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW USTRÓN	
						UL. SPORTOWA 17, 43-450 USTRÓN			
Branża:		TECHNOLOGIA		Nr rysunku:		D2-718-T-016-002-A		Nr umowy:	
718/18									
HYDROSAN									
BIURO PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ sp. z o.o.									
44-101 GLIWICE, UL. SIENKIEWICZA 10, TEL. (032) 231 00 81									