




A-A
1:20

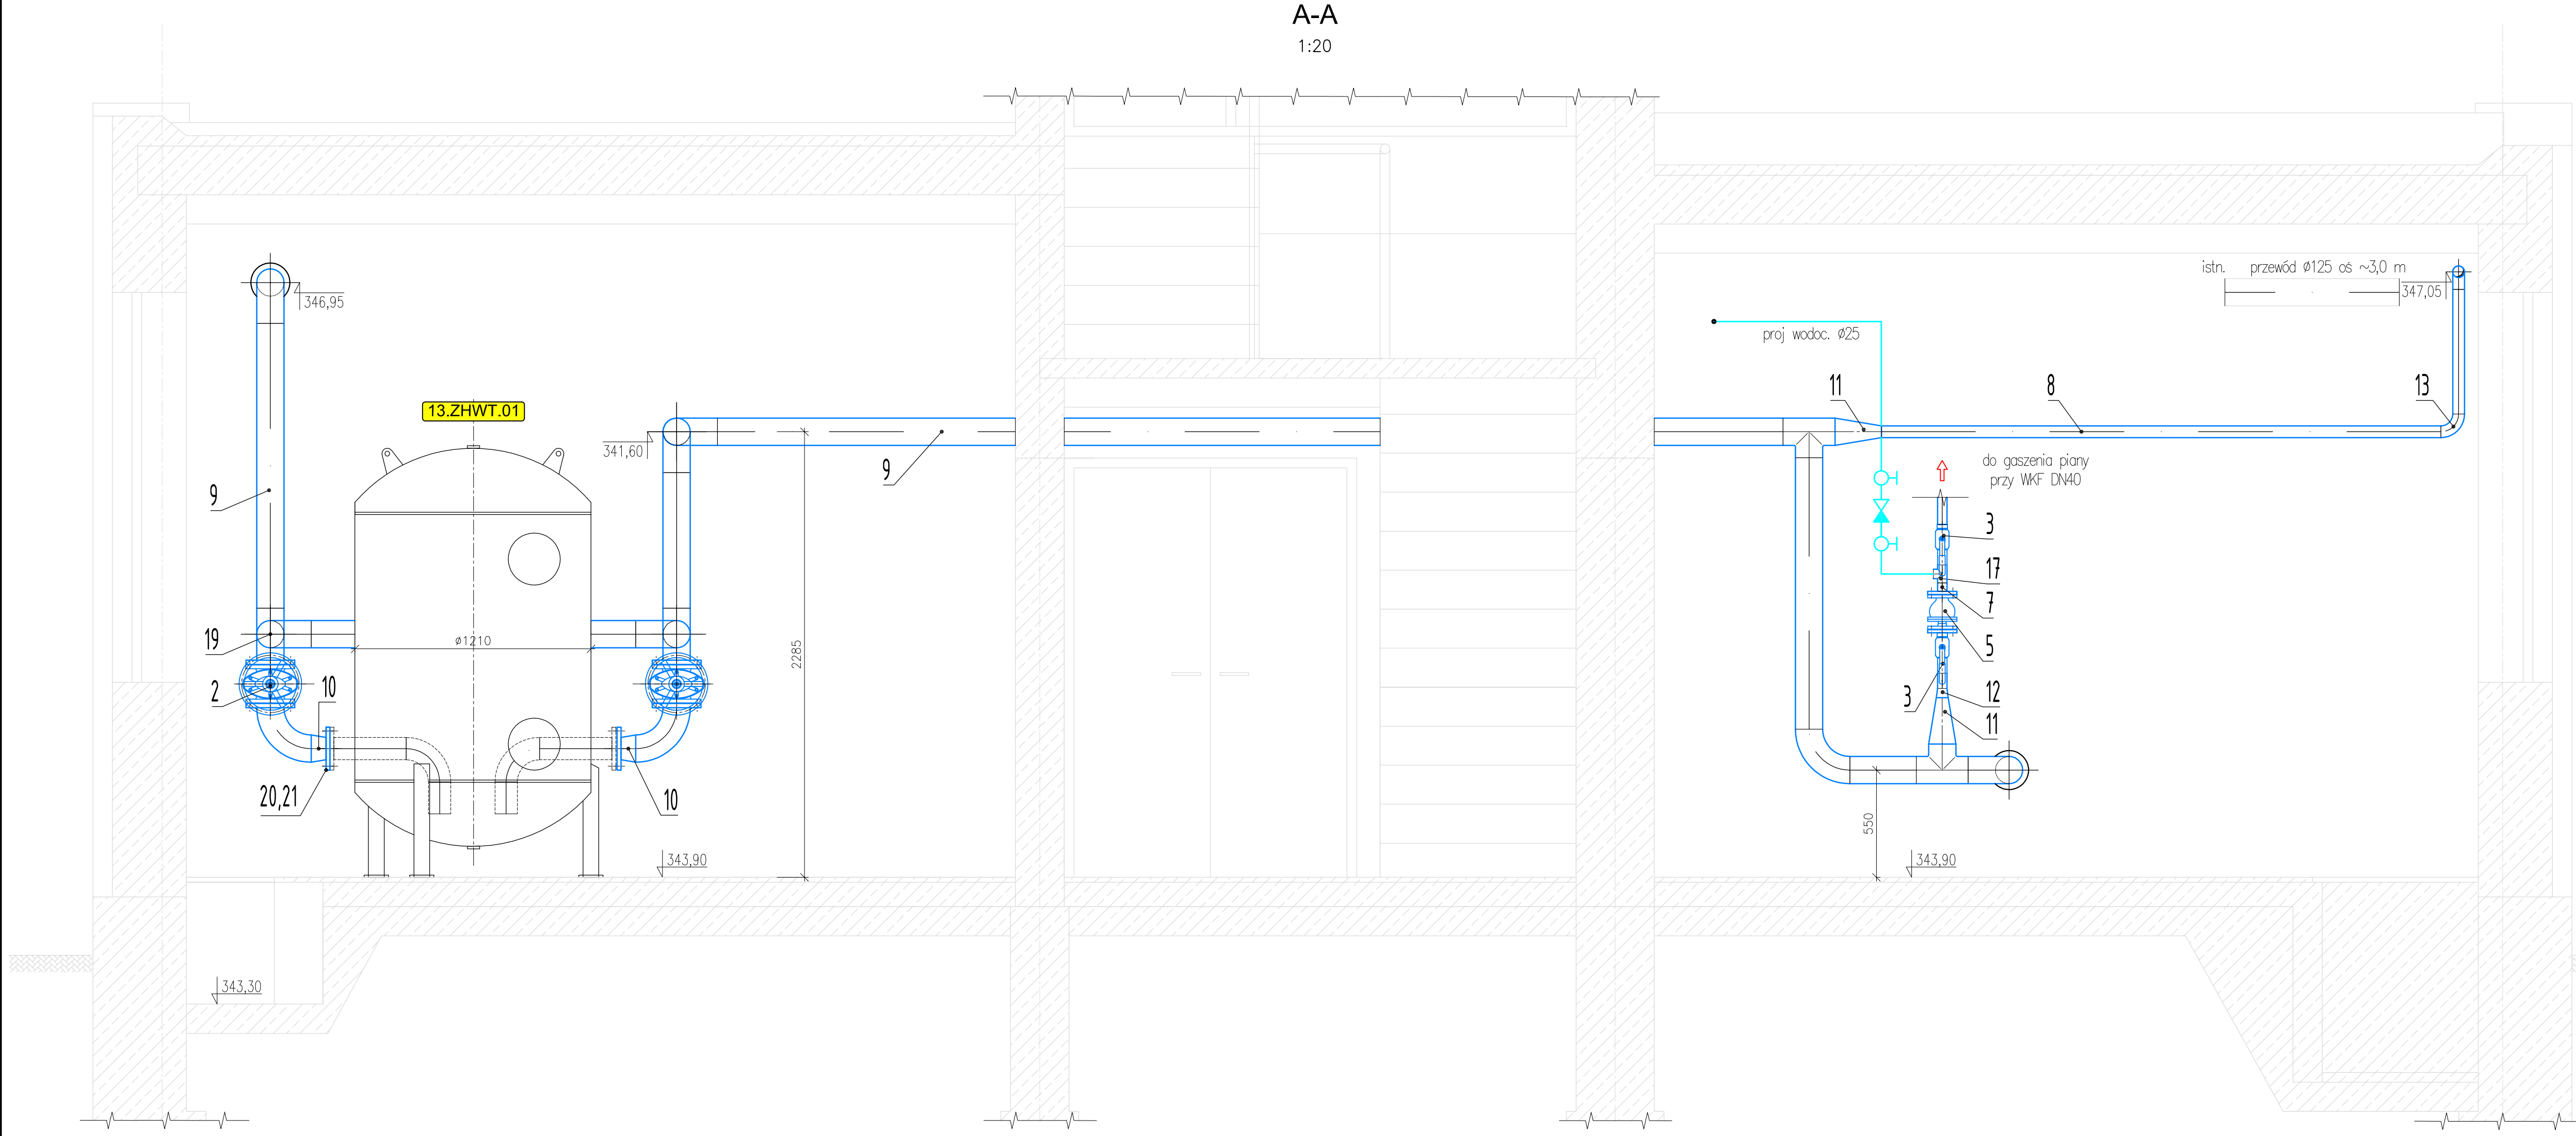


B-B
1:20

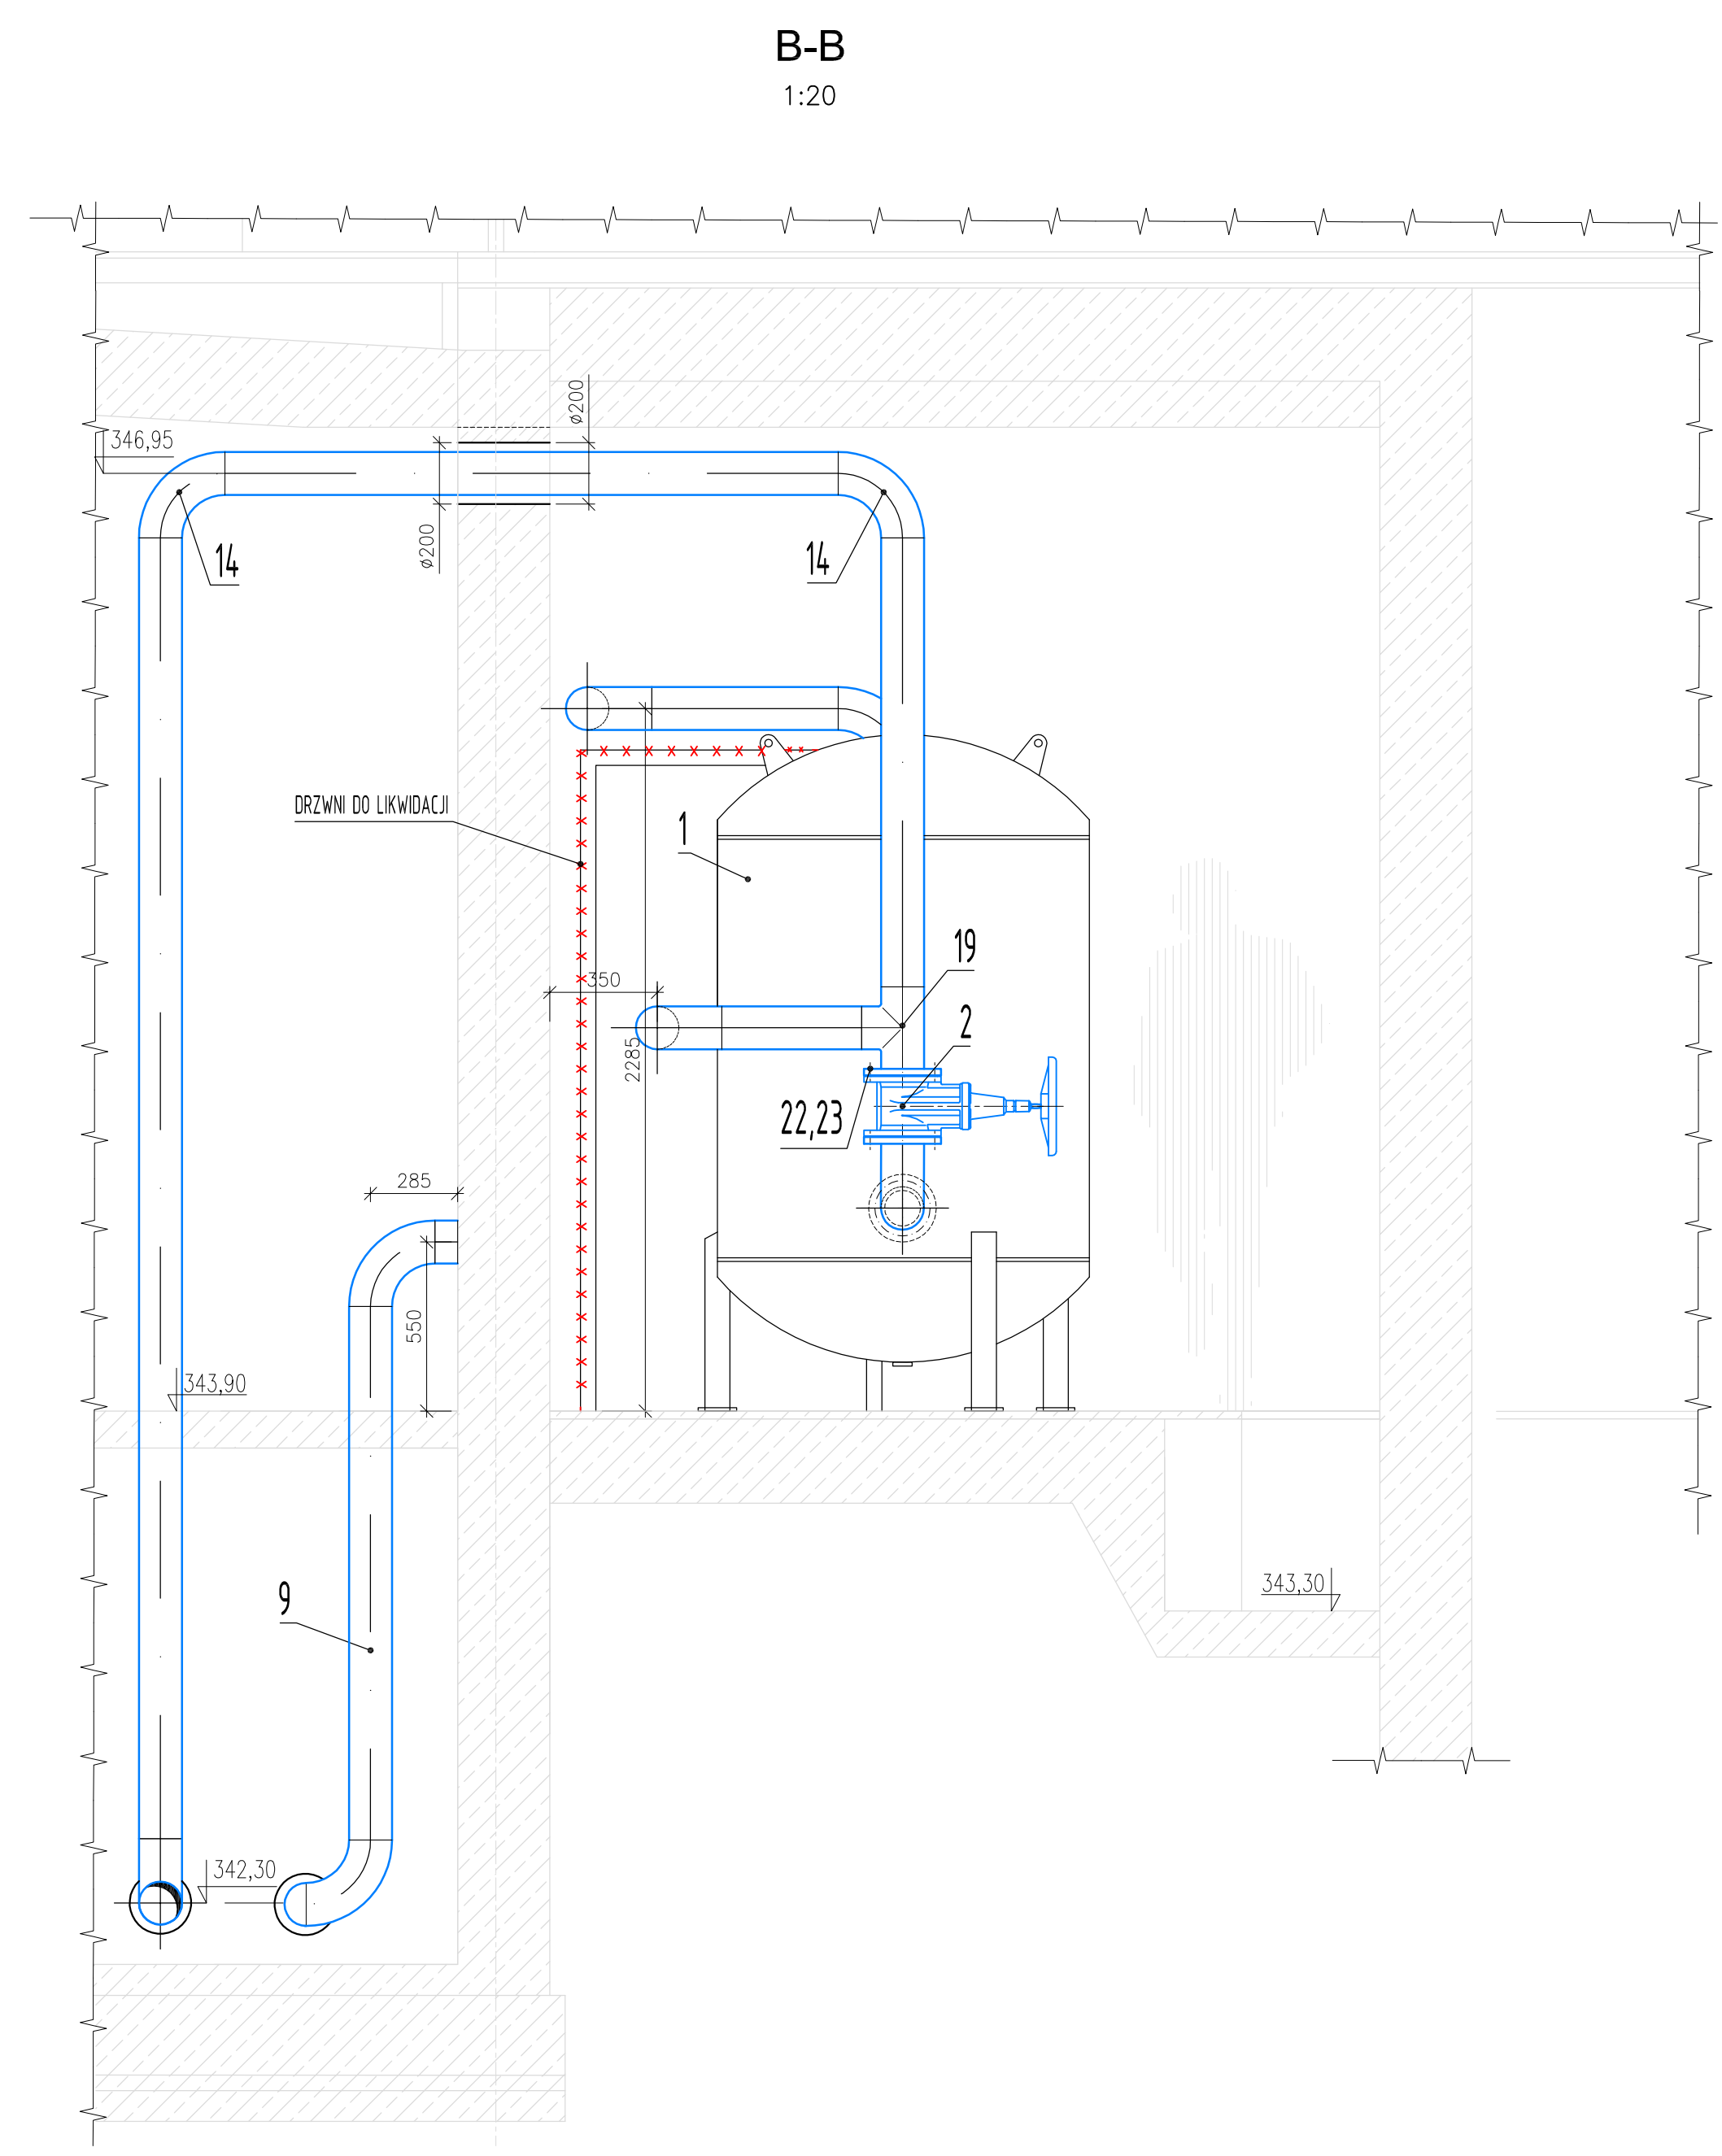

C-C
1:50

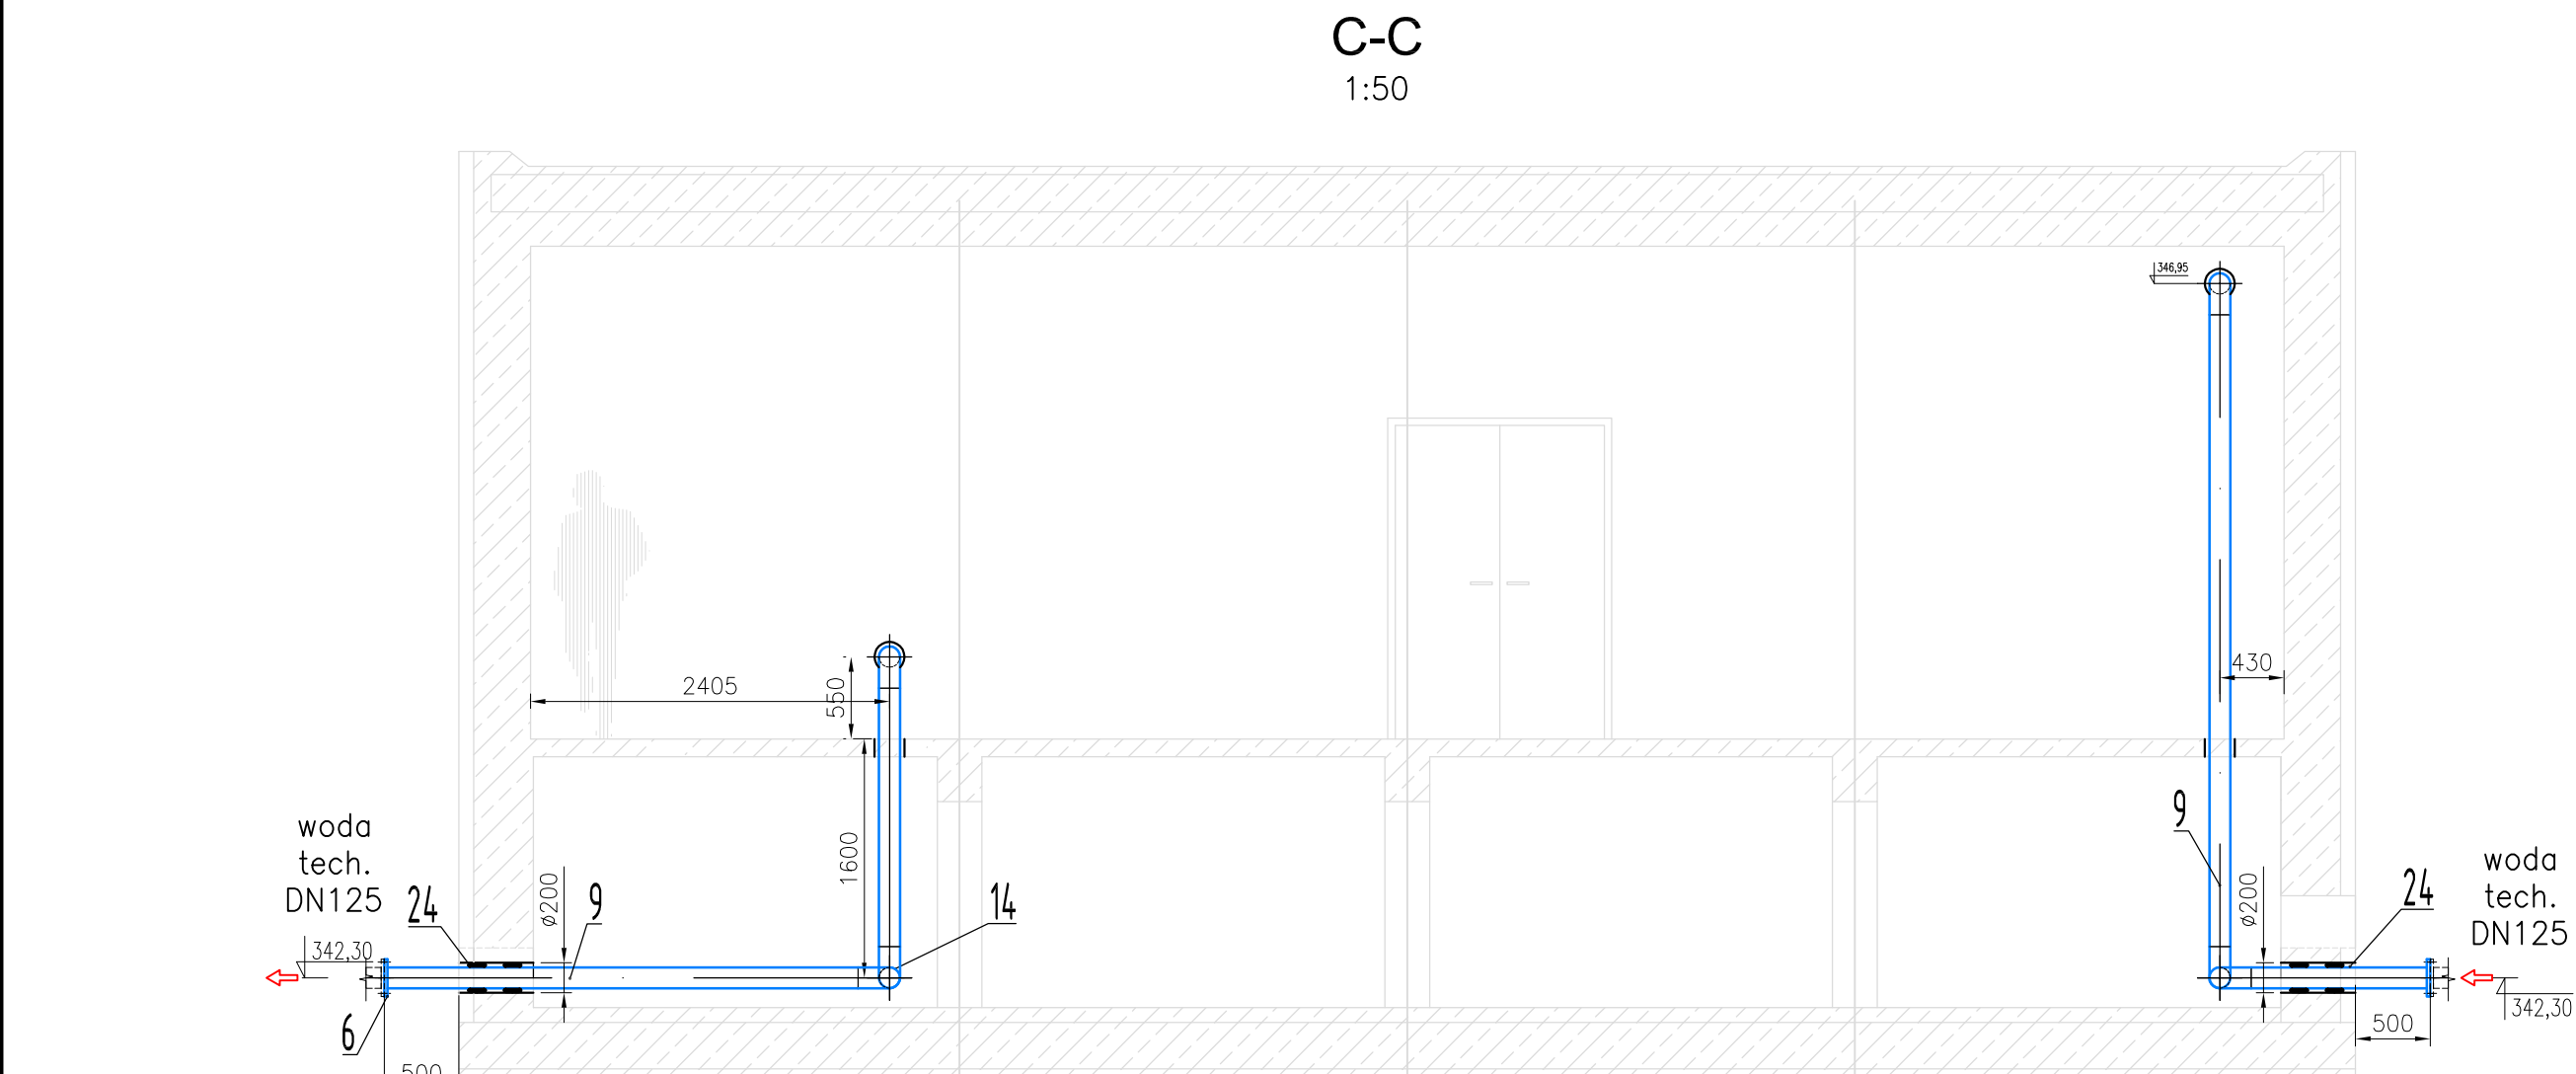


SZCZEGÓŁ S1
1:20

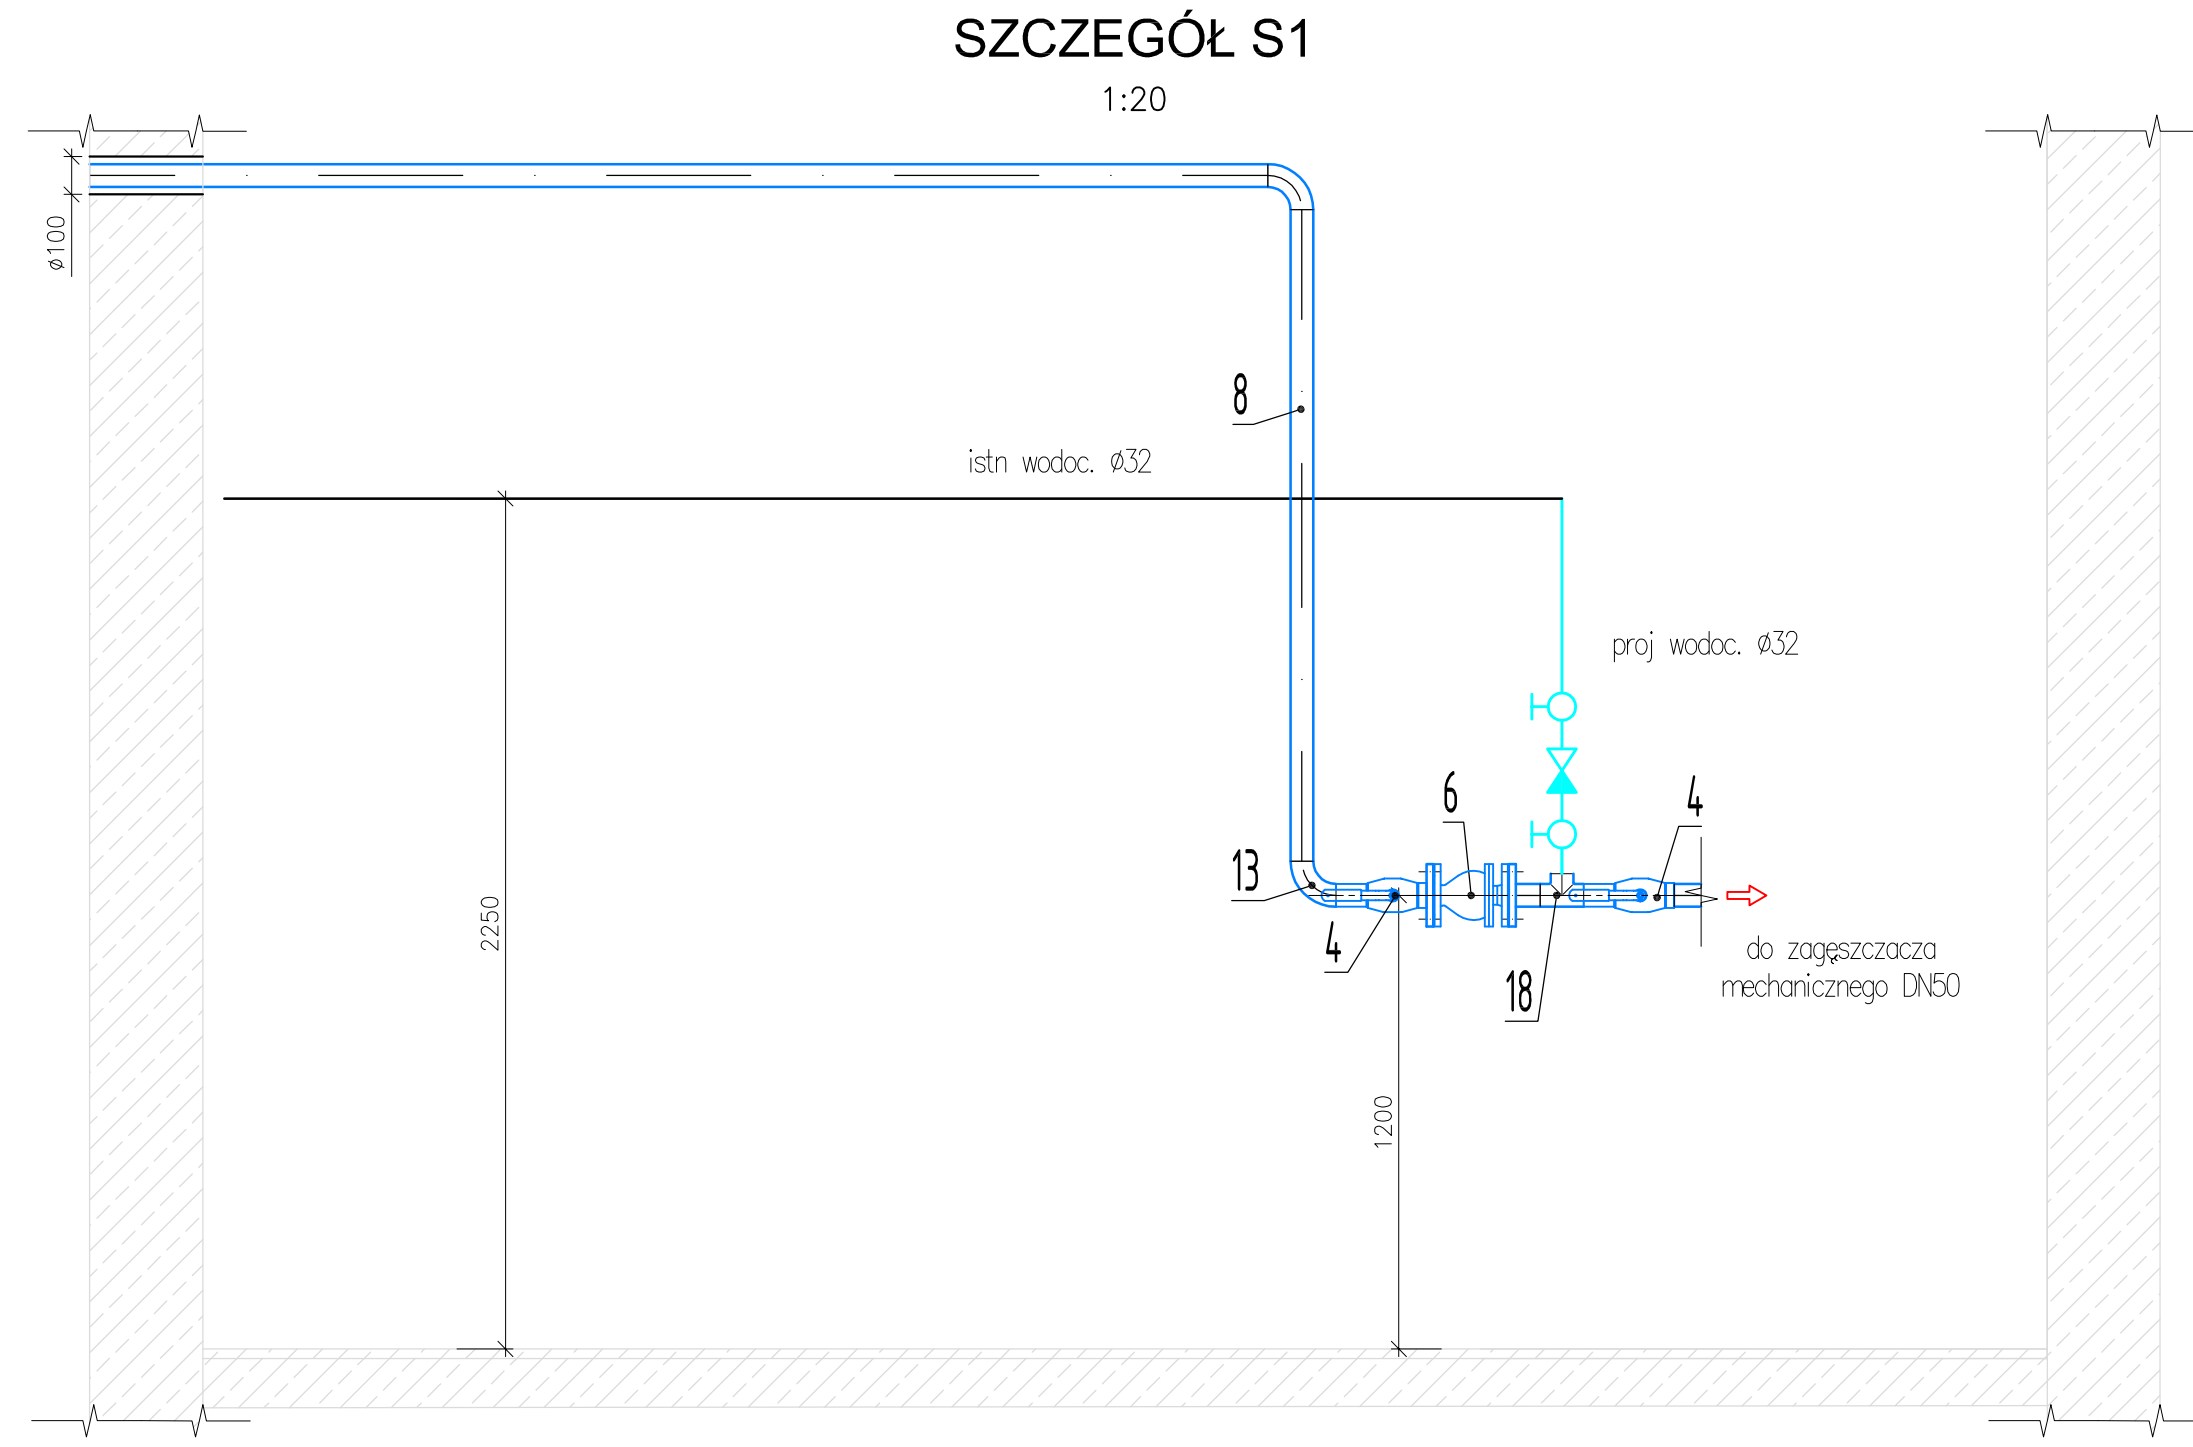

SCHEMAT

Doprowadzenie wody technologicznej do gaszenia piany w WKF

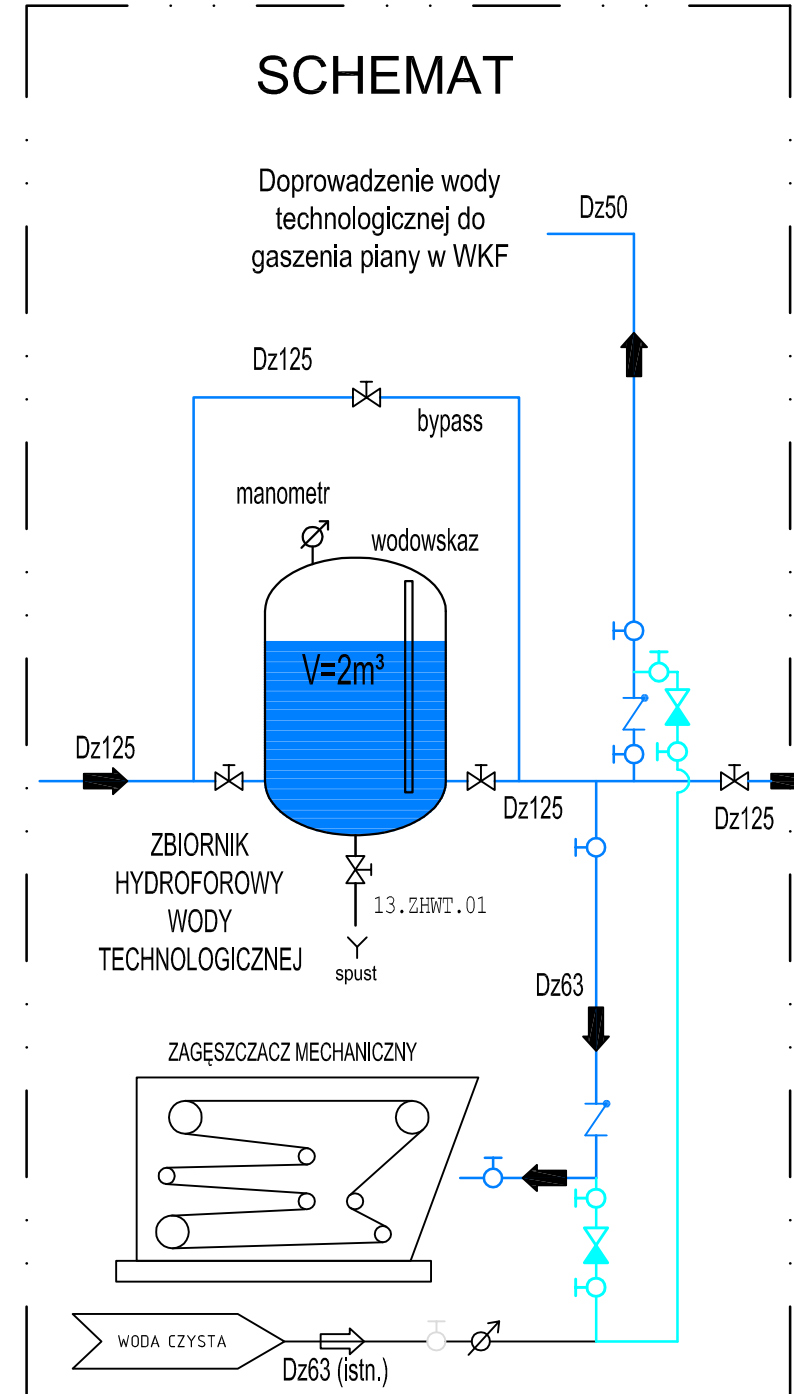

- Istniejąca instalacja wodociągowa - woda zimna
- Projektowana instalacja wodociągowa - woda zimna
- Projektowana instalacja wody technologicznej

- UWAGI:
- ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW W CZĘŚCI OPISOWEJ OPRACOWANIA.
 - ZALECA SIĘ MONTAŻ WSZYSTKICH NIETYPOWYCH URZĄDZEŃ I INSTALACJI ZLECIĆ JEDNOSTKOM SPECJALISTYCZNYM LUB WYKONAĆ POD NADZOREM PRZEDSTAWICIELI DOSTAWCÓW/PRODUCENTÓW.
 - PRZEJŚCIA RUROCIĄGÓW PRZEZ PRZEGRODY I PRZEZ POSADZKĘ WYKONAĆ W TULEJACH OCHRONNYCH, A PRZESTRZEŃ POMIĘDZY RURĄ, A TULEJĄ - USZCZELNIĆ ELASTYCZNĄ MASĄ WODOODOPORNĄ.
 - DO PODPIERANIA RUROCIĄGÓW STOSOWAĆ SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA FIRM SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W TYM ZAKRESIE.
 - RYSEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYS. D1-718-T-013-006-A.

Zakupy inwestycyjne i inwestycje na oczyszczalni ścieków													
Temat		PRZEBUDOWA INSTALACJI WODY TECHNOLOGICZNEJ NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W USTRONIU		Skala		Data		Nazwisko		Uprawnienia		Podpis	
Przedmiot rysunku		OB.13 BUDYNEK MASZYNOWNI DLA WKF Przekroje		1:20		10.2019		D. KOŚCIAŃSKI		409/02			
				Opracował		10.2019		K. KŁOS					
				Sprawił		10.2019		A. HAWRYLEWICZ		SLK/8047		PODS/04	
				Kierownik		10.2019		B. SZAPAJKO					
Stadium		Zamawiający:		MIASTO USTRON		UL. RYNEK 1, 43-459 USTRON							
PW		Użytkownik:		OCZYSZCZALNA ŚCIEKÓW USTRON		UL. SPORTOWA 17, 43-459 USTRON							
Branda		TECHNOLOGIA		Nr rysunku:		D2-718-T-013-002-A		Nr umowy:				718/18	
													