


Płyta nakrywowa pompowni P1

zbrojenie – skala 1:25 wyk 1x

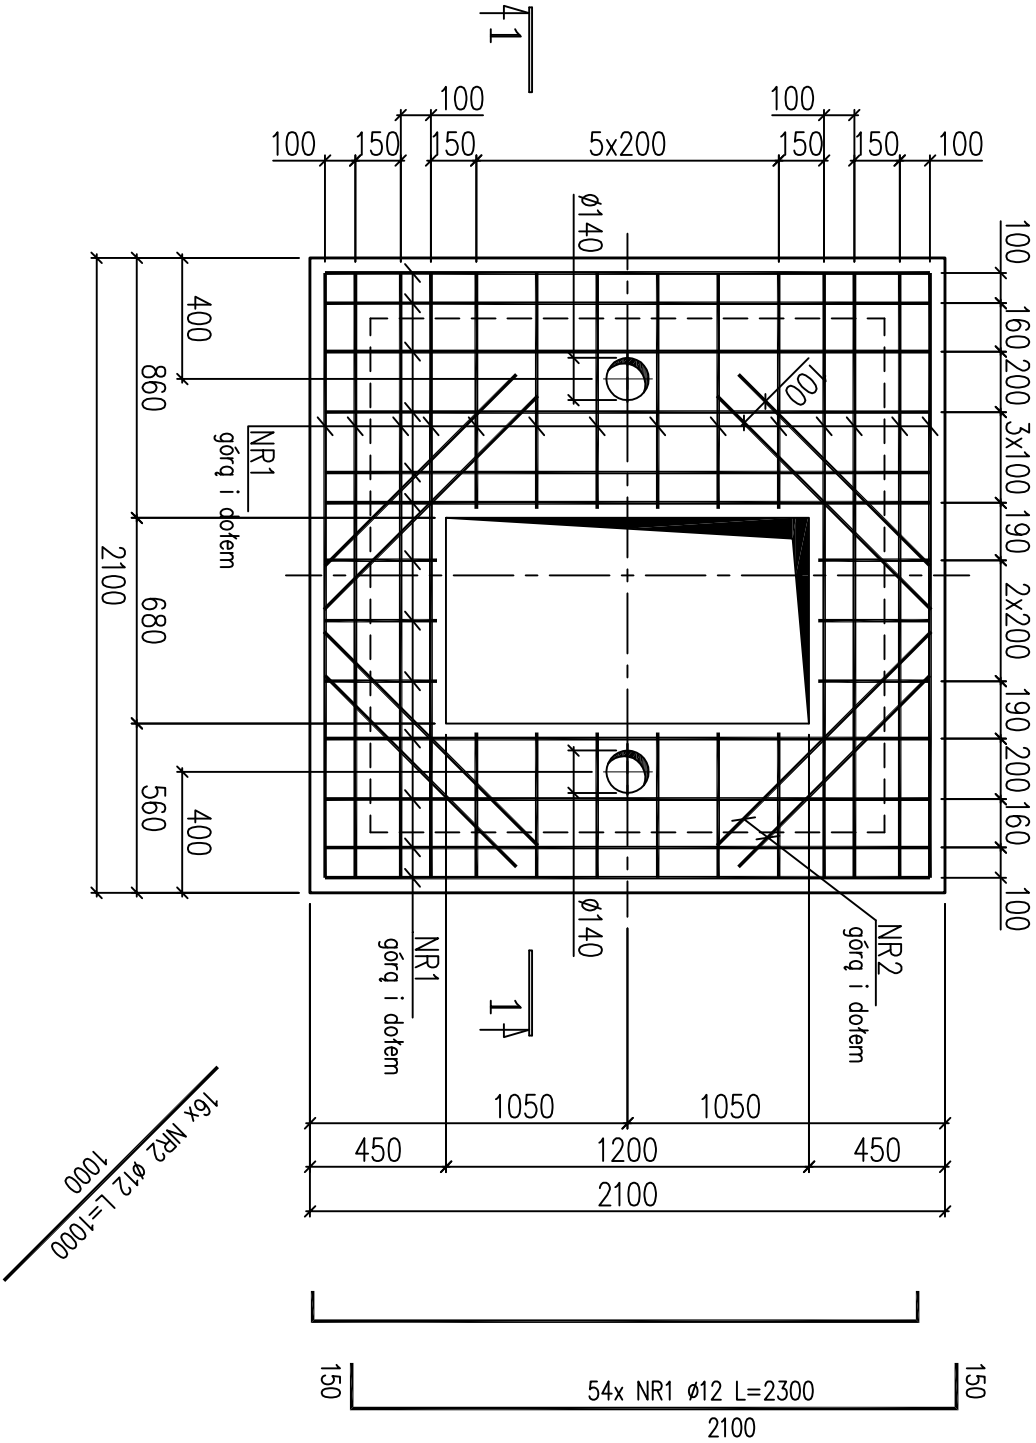

PŁYTA NAKRYWOWA POMPOWNI P1
ZESTAWIENIE ZBROJENIA

NR	Ø	ILOŚĆ szt.	DŁUG. m	A – IIIN			
				Ø8	Ø12	Ø16	Ø20
1	Ø12	54	2,30		124,20		
2	Ø12	16	1,00		16,00		
DŁUGOŚĆ RAZEM				0,00	140,20	0,00	0,00
CIĘŻAR 1mb				0,395	0,888	1,58	2,47
CIĘŻAR RAZEM				0,00	124,50	0,00	0,00
OGÓŁEM dla 1 szt.				KG	124,50		

OBJĘTOŚĆ BETONU			
OGÓŁEM dla 1 szt.	m ³	0,90	

Uwaga:


W miejscu otworów i przebieg pręty zbrojeniaowe naciąć i odgiąć.
Wszystkie wymiary podano w mm.

Beton C25/30 (B-30)
W8 F150 nasiąkliwość max 5%
Chudy beton C12/15 (B-15)
Stal A-IIIN (BSt500)

Otulina zbrojenia min. 50mm

Zadanie inwestycyjne:

ZAKUPY INWESTYCYJNE I INWESTYCJE NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Temat: PRZEBUDOWA INSTALACJI WODY TECHNOLOGICZNEJ NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W USTRONIU										
Przedmiot rysunku:										
 HYDROSAN	Branża: KONSTRUKCJA	Nr rysunku: D1-718-CB-023-304-A	PB	Użytkownik: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW USTRON UL. SPORTOWA 17, 43-450 USTRON	Skala	—	Data	Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
					Projektant	10.2019	R. ŻYŁA	SLK/1913 PWOK/07		
					Opracował	10.2019				
					Sprawdz.	10.2019	R. KASZUBA	SLK/2347 PWOK/08		
					Kierownik	10.2019	B. SZAPAJKO			
				Stadium	Zamawiający: MIASTO USTRON UL. RYNEK 1, 43-450 USTRON					



HYDROSAN

BIURO PROJEKTÓW GOSPODARKI
WODNO-ŚCIEKOWEJ sp. z o.o.
44-101 GLIWICE, UL. SIENKIEWICZA 10, TEL. (032) 231 00 81