




PIASKOWNIK POZIOMY

OB.02




RZUT

1:50

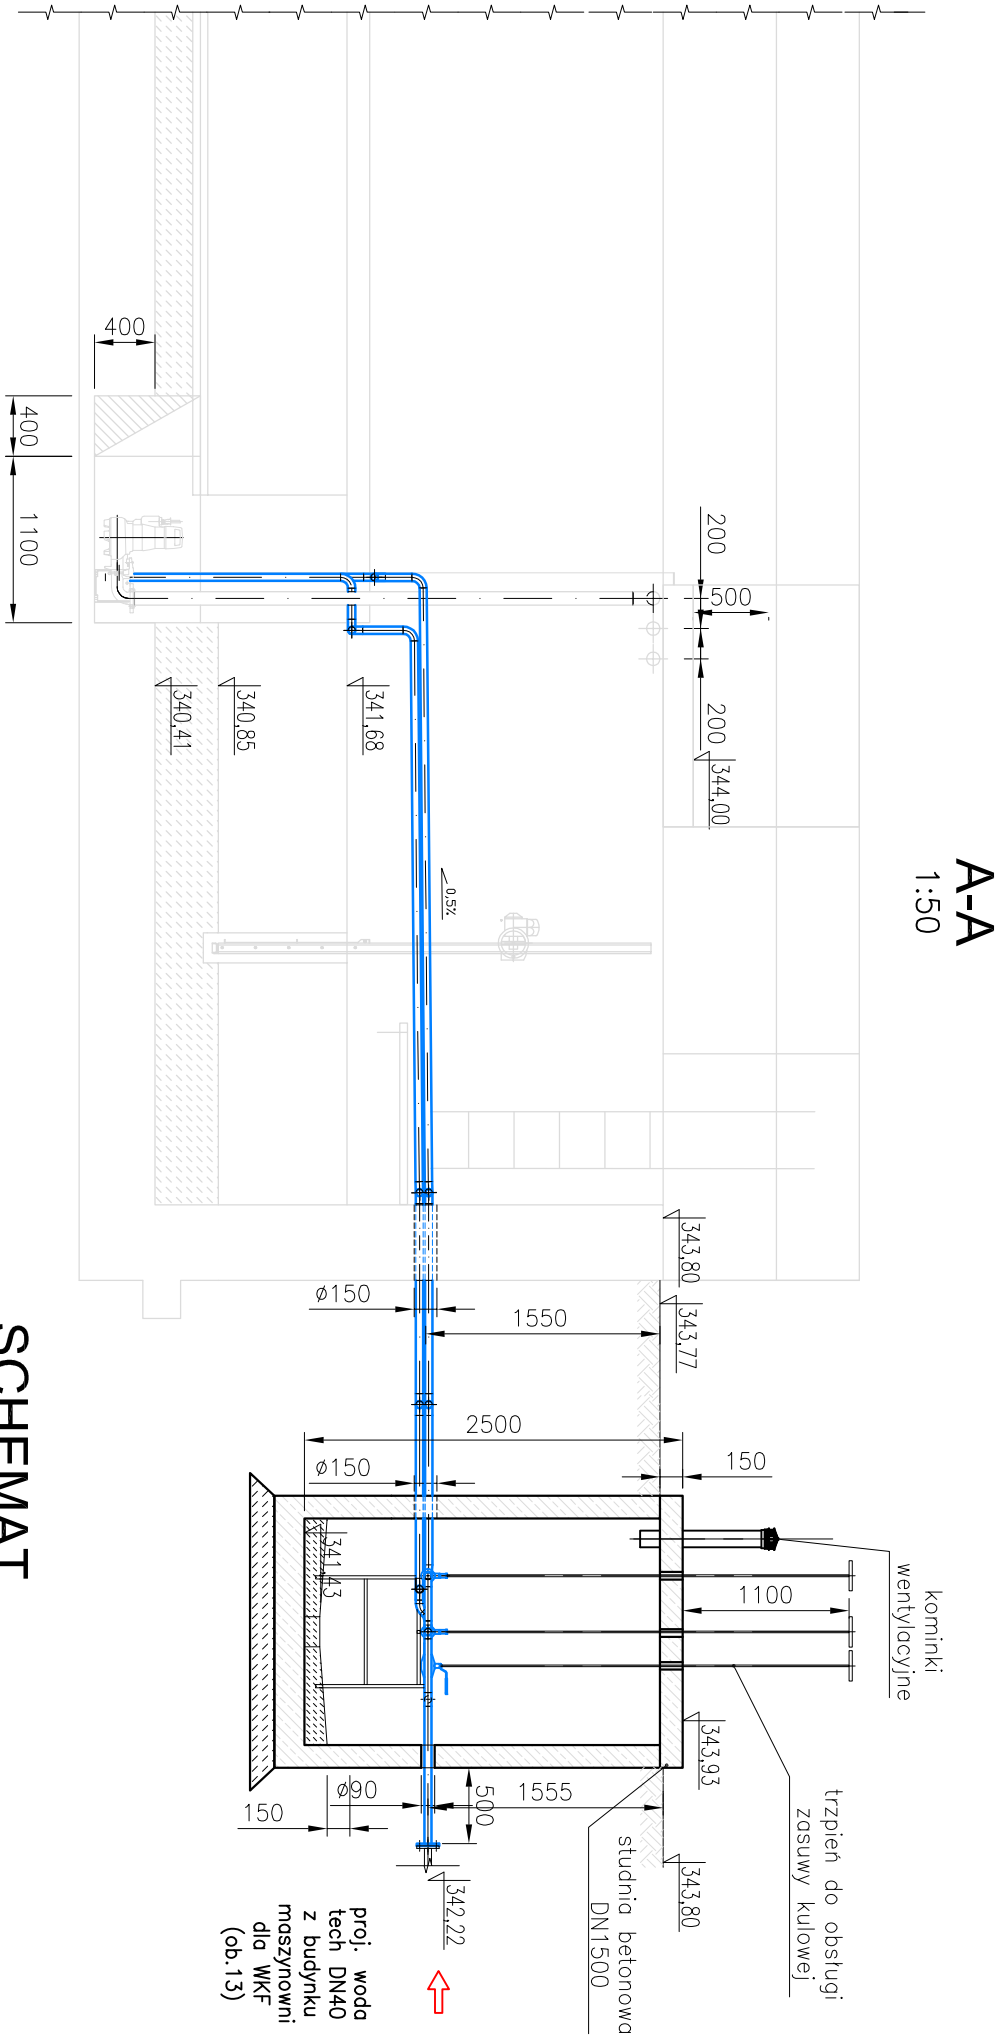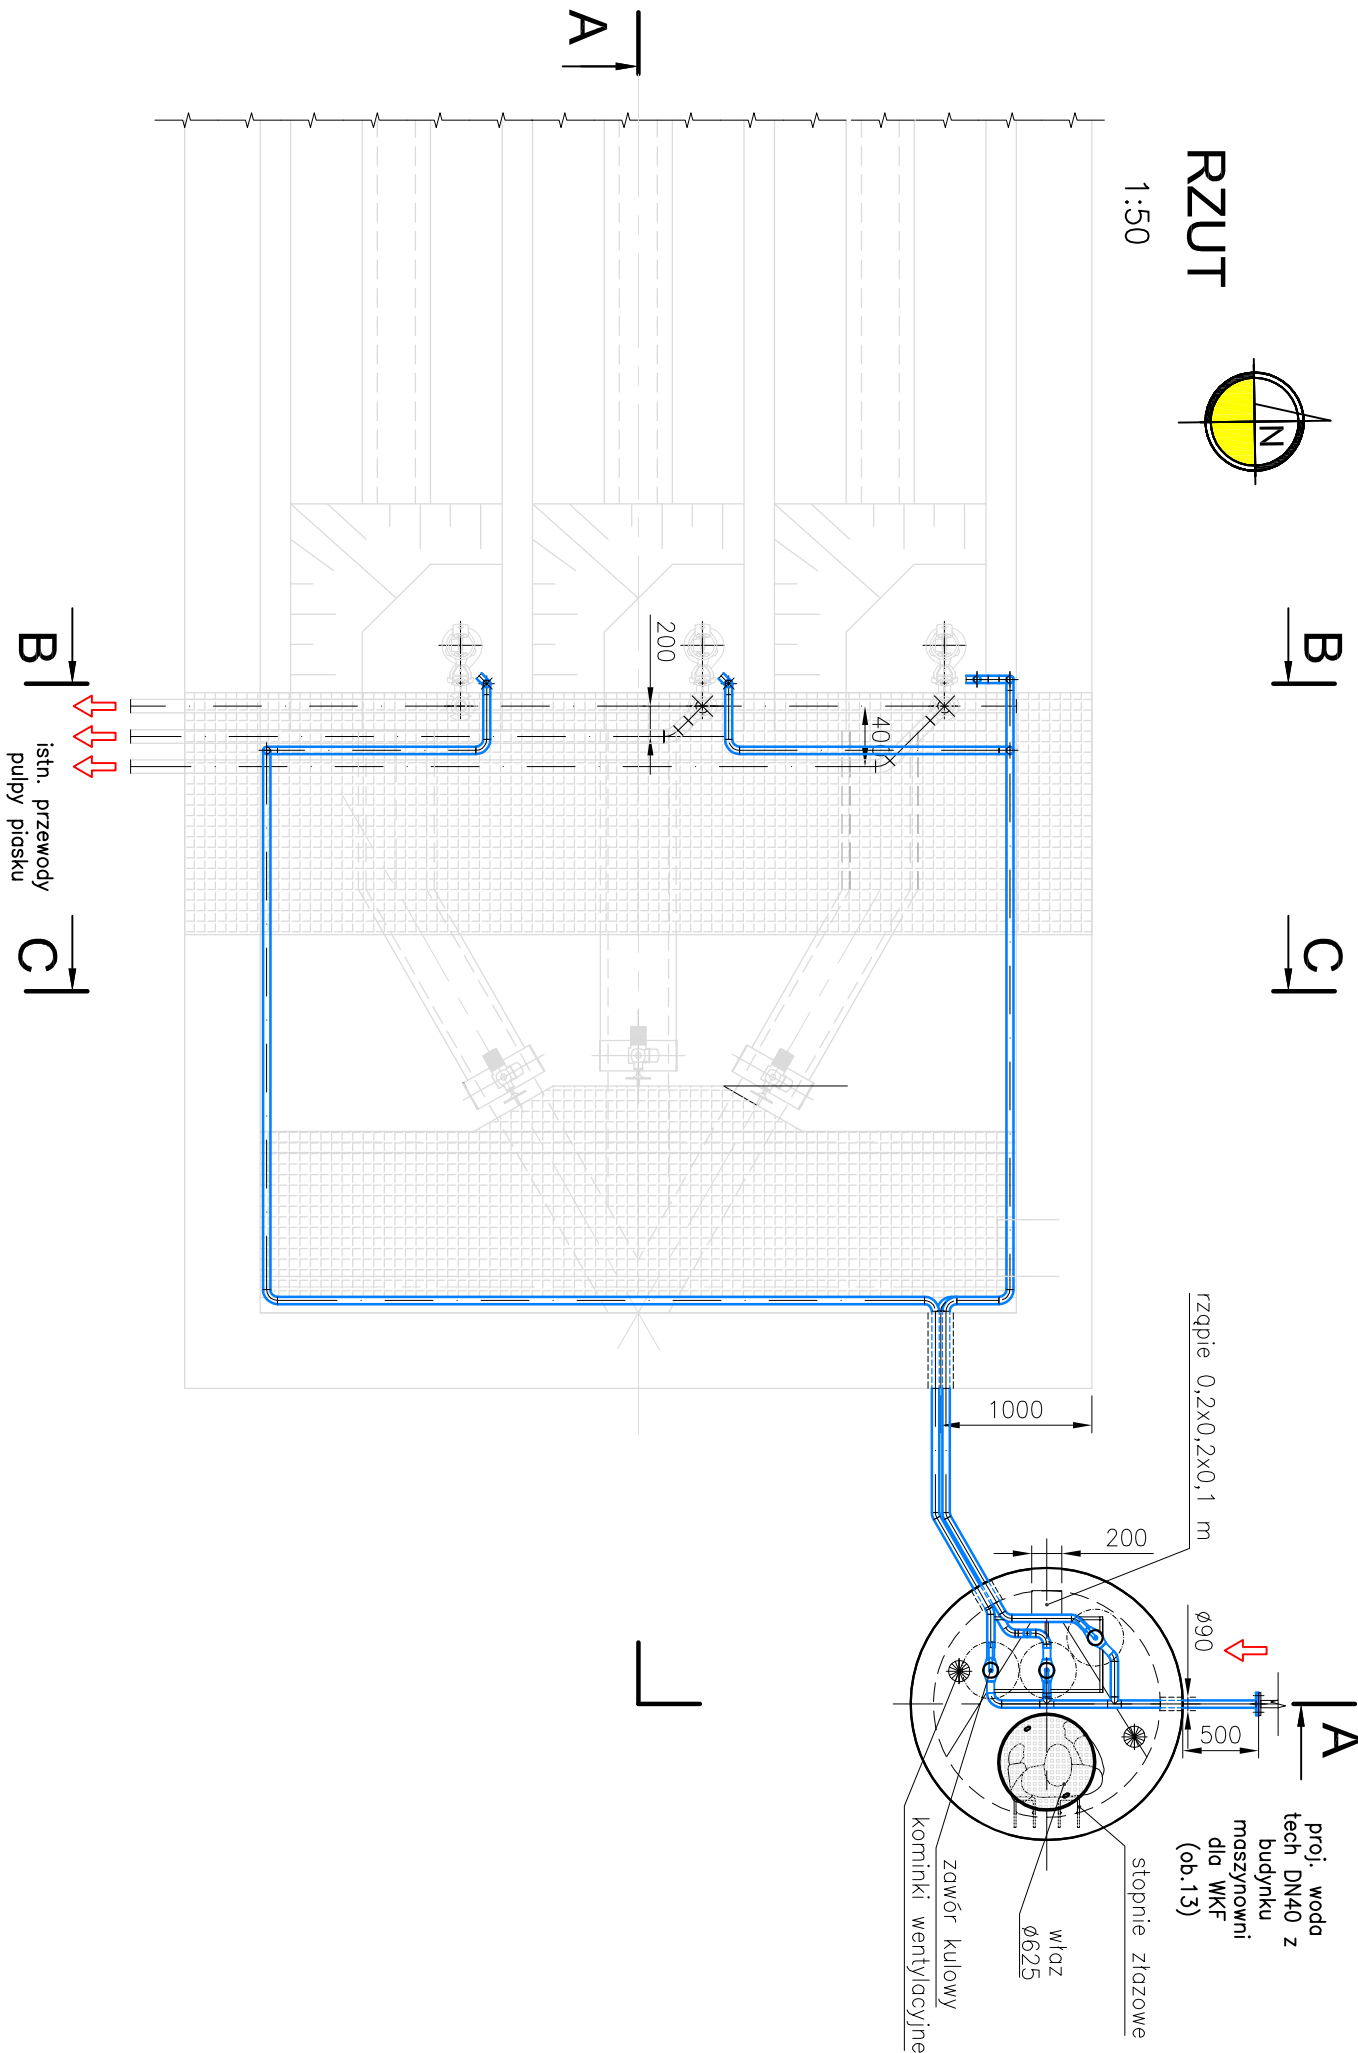


SCHEMAT

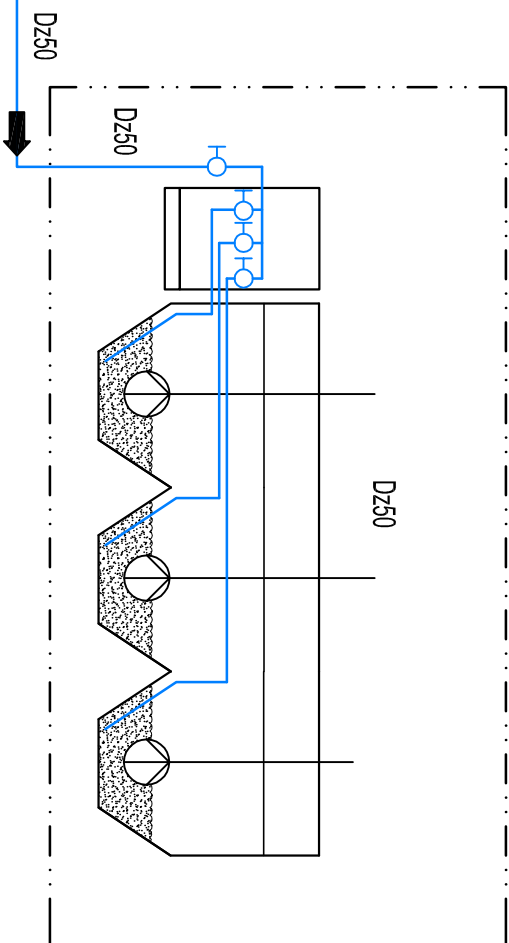

B-B


1:50

bez tła

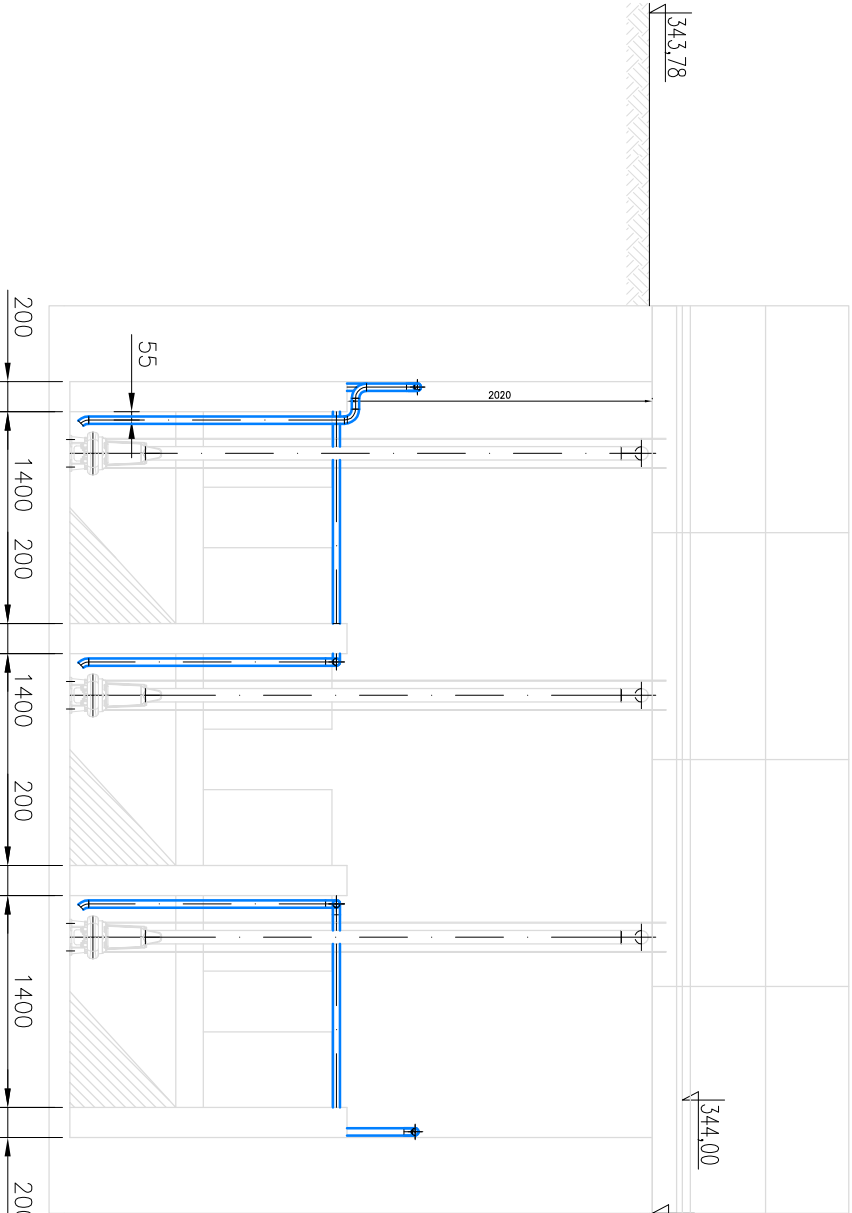

C-C

1:50

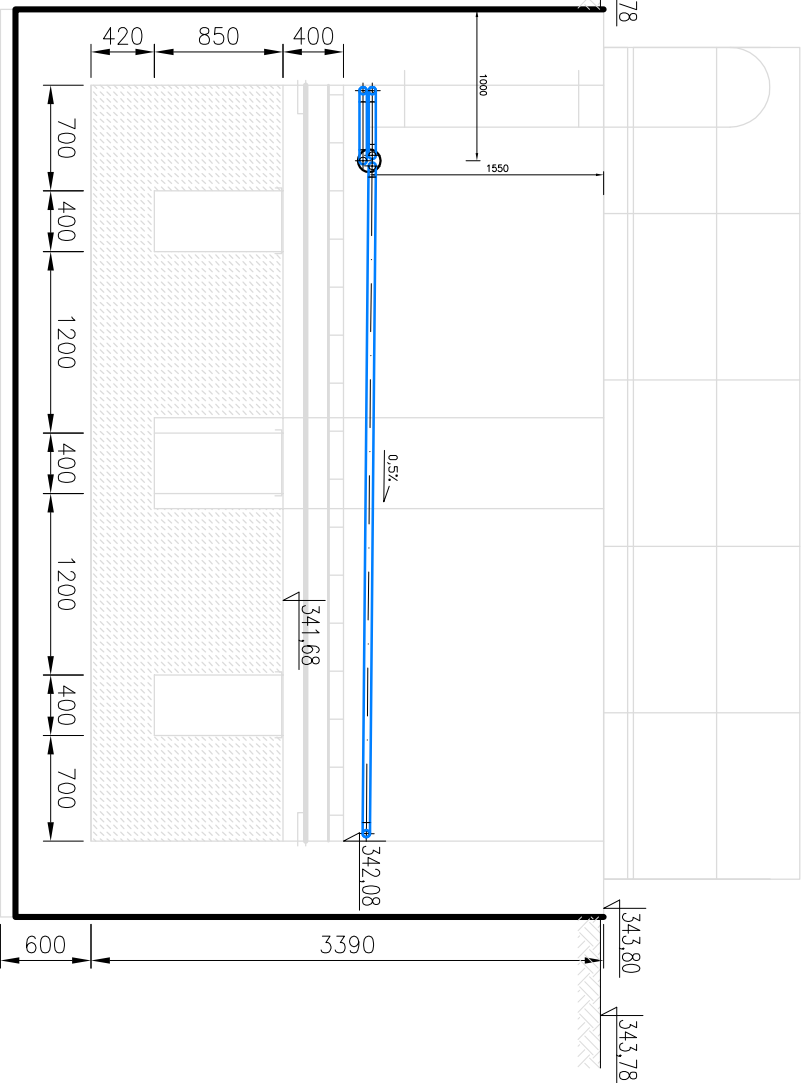

1. ZALECĄ SIĘ MONTAŻ WSZYSTKICH NIETYPOWYCH URZĄDZEŃ I INSTALACJI ZLECİĆ JEDNOSTKOM SPECJALISTYCZNYM LUB WYKONAĆ POD NADZOREM PRZEDSTAWICIELI DOSTAWCÓW/PRODUCENTÓW.
2. RUROCIĄGI MOCOWAĆ I PODPIERAĆ DO ŚCIANY PIASKOWNIKA ZA POMOCĄ SPECJALNYCH SYSTEMOWYCH ROZMIAŻAŃ WYKONAWCY.
3. NALEŻY ZAPEWNIĆ OGRZEWANIE RUROCIĄGU NA PIASKOWNIKU.
4. W PROJEKTOWANEJ STUDIUM NALEŻY RUROCIĄGI POSADOWIĆ NA RAMIE STALOWEJ ZAKOTWIONEJ W DŃE STUDIUM.
5. ZASTOSOWAĆ DEMONTOWALNE, PRZEDŁUŻENIA ZASÓW KULOWYCH, MOŻLIWYCH DO OBSŁUGI ZASÓW Z POZIOMU GRUNTU.

UWAGI:

ZAKUPY INWESTYCYJNE I INWESTYCJE NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Zadanie inwestycyjne:

Temat	Skala				Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
	Projektant	Opracował	Sprawił	Kierownik			
PRZEBUDOWA INSTALACJI WODY TECHNOLOGICZNEJ NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W USTRONIU	10/2019	10/2019	10/2019	10/2019	D. KOŚCIAŃSKI	4/09/02	
Przebiegi rysunku:	1:50	K. KLOS	A. HAWRYLEWICZ	B. SZAPAKO			
OB.02 PIASKOWNIK POZIOMY							
RZUT, PRZEKROJE							
PB	Stadium	MIASTO USTRON					
	Zamawiający:	UL. RYNEK 1, 43-450 USTRON					
Uzytkownik:		OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW USTRON					
		UL. SPORTOWA 17, 43-450 USTRON					

HYDROSAN

TECHNOLOGIA

718/18

BIURO PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ sp. z o.o.

44-101 GILWICE, UL. SIENKIEWICZA 10, TEL. (032) 231 00 81