
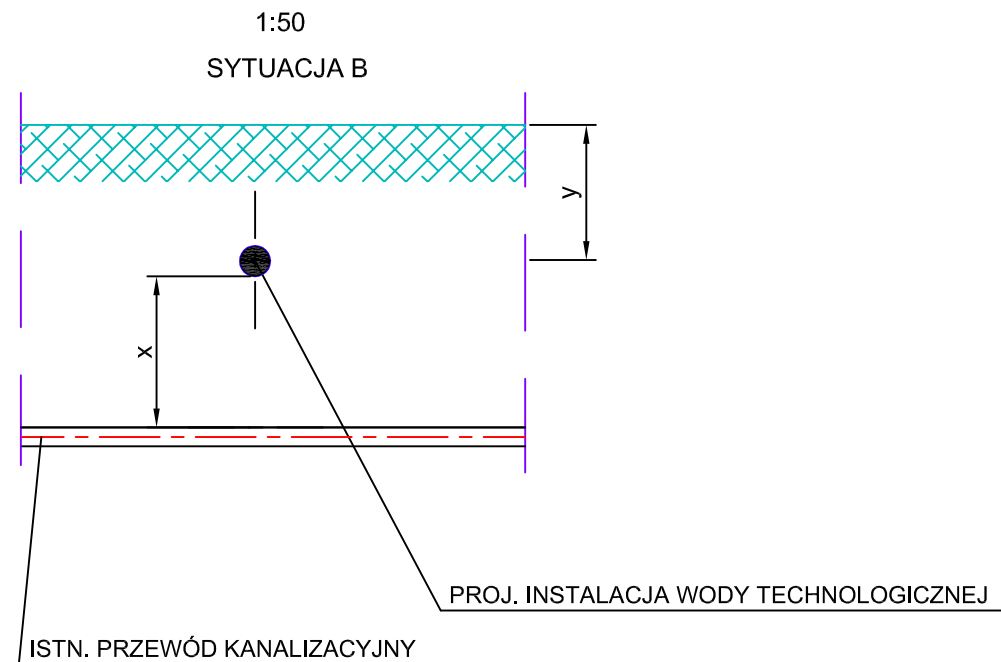


SKRZYŻOWANIE Z ISTNIEJĄCYMI SIECIAMI  
ISTNIEJĄCYM PRZEWODEM KANALIZACYJNYM

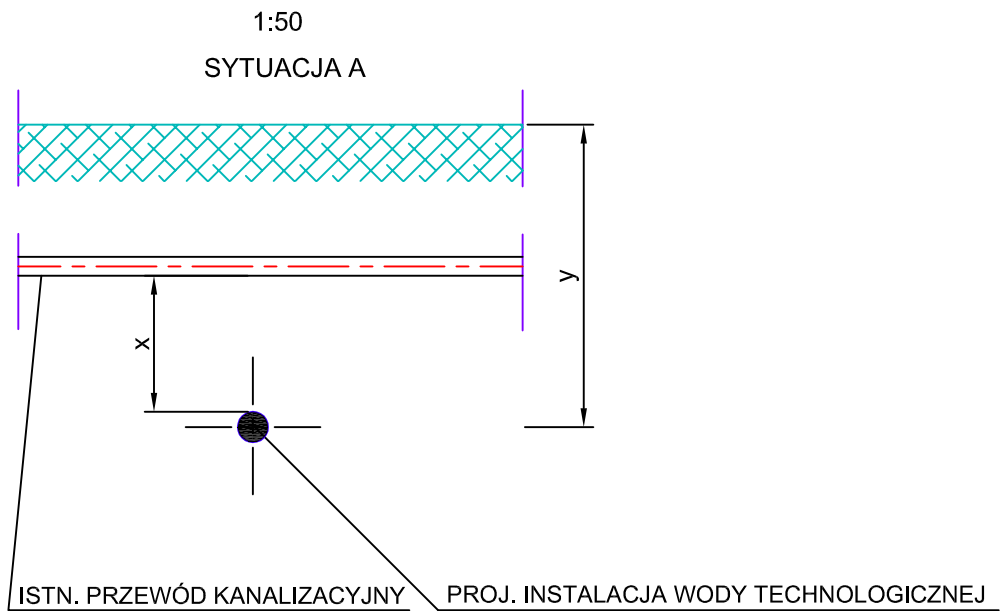

ODLEGŁOŚĆ PROJ. INSTALACJI WODY TECHNOLOGICZNEJ OD ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA DLA SYTUACJI B		
Oznaczenie skrzyżowania	x [m]	y [m]
K3	0,29	2,05
K4	1,13	1,93
K11	0,56	1,81
K12	0,58	1,63
K13	0,79	1,68
K17	0,31	1,50
K18	0,1	1,50


ODLEGŁOŚĆ PROJ. INSTALACJI WODY TECHNOLOGICZNEJ OD ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA DLA SYTUACJI A		
Oznaczenie skrzyżowania	x [m]	y [m]
K1	0,56	2,05
K2	0,84	1,93
K5	0,55	1,58
K6	0,83	1,93
K7	0,45	1,54
K8	0,50	1,63
K9	0,27	1,64
K10	0,48	1,66
K14	0,82	1,72
K15	0,81	1,73
K16	0,82	1,73
K19	0,96	1,87
K20	0,93	1,82
K21	0,66	1,63
K22	0,66	1,60
K23	0,53	1,60

- Głębokość posadowienia uzbrojenia istniejącego podano orientacyjnie i należy liczyć się z tym że w rzeczywistości wystąpią odstępstwa od podanych lokalizacji i głębokości które przedstawiono na profilach, w związku z tym nie mogą być podstawą zbliżeń i prowadzenia robót ziemnych bez nadzoru.
- W miejscu skrzyżowania projektowanej sieci z istniejącym uzbrojeniem, przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnego zlokalizowania uzbrojenia.
- Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem właściciela, któremu należy zgłosić ewentualne kolizje i uzgodnić sposób ich zabezpieczenia.

Zadanie inwestycyjne:

ZAKUPY INWESTYCYJNE I INWESTYCJE NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Temat:	PRZEBUDOWA INSTALACJI WODY TECHNOLOGICZNEJ NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W USTRONIU	Skala:	—	Data:		Nazwisko:		Uprawnienia:		Podpis:	
Przedmiot rysunku:	SKRZYŻOWANIE Z ISTNIEJĄCYMI PRZEWODAMI KANALIZACYJNYMI	1:50	Projektant	10.2019		D. KOŚCIAŃSKI		409/02			
			Opracował	10.2019		K. KŁOS					
			Sprawdz.	10.2019		A. HAWRYLEWICZ	SLK/0047 POOS/04				
			Kierownik	10.2019		B. SZAPAJKO					
Stadium:	PB	Zamawiający:	MIASTO USTRÓŃ UL. RYNEK 1, 43-450 USTRÓŃ								
		Użytkownik:	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW USTRÓŃ UL. SPORTOWA 17, 43-450 USTRÓŃ								
Branża:		PRZEWODY TECHNOLOGICZNE		Nr rysunku:		D1-718-T-OPT-109-A		Nr umowy:		718/18	



BIURO PROJEKTÓW GOSPODARKI  
WODNO-ŚCIEKOWEJ sp. z o.o.

44-101 GLIWICE, UL. SIENKIEWICZA 10, TEL. (032) 231 00 81