


SKRZYŻOWANIE Z ISTNIEJĄCYMI SIECIAMI
ISTNIEJĄCĄ KANALIZACJĄ TELETECHNICZNĄ

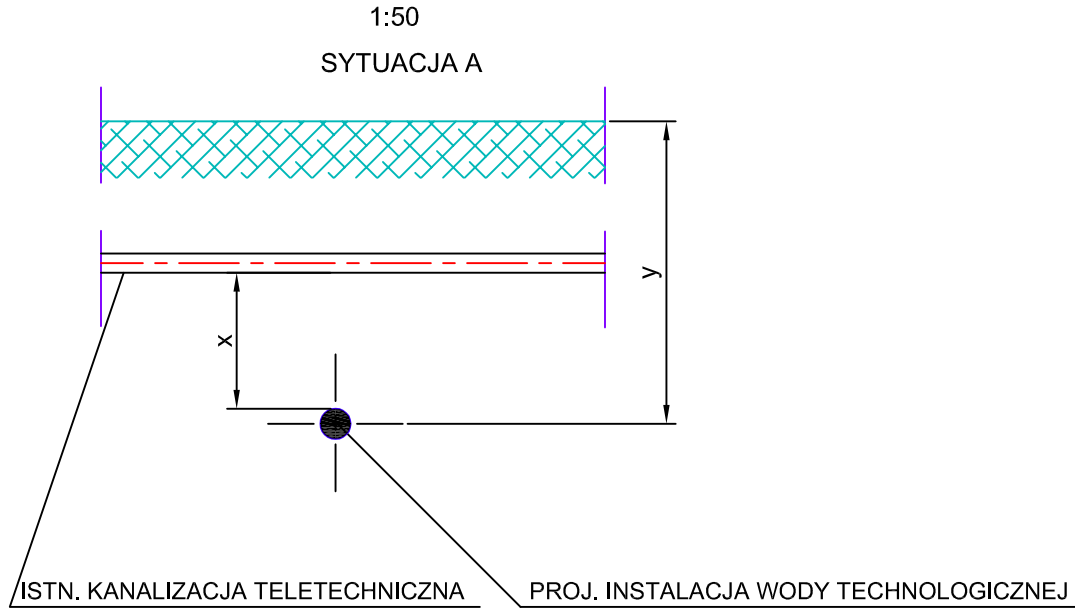


ODLEGŁOŚĆ PROJ. INSTALACJI WODY TECHNOLOGICZNEJ OD ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA DLA SYTUACJI A		
Oznaczenie skrzyżowania	x [m]	y [m]
KT1	0,44	1,54
KT2	0,77	1,76
KT3	0,66	1,71

- Głębokość posadowienia uzbrojenia istniejącego podano orientacyjnie i należy liczyć się z tym że w rzeczywistości wystąpią odstępstwa od podanych lokalizacji i głębokości które przedstawiono na profilach, w związku z tym nie mogą być podstawą zbliżeń i prowadzenia robót ziemnych bez nadzoru.
- W miejscu skrzyżowania projektowanej sieci z istniejącym uzbrojeniem, przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnego zlokalizowania uzbrojenia.
- Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem właściciela, któremu należy zgłosić ewentualne kolizje i uzgodnić sposób ich zabezpieczenia.

Zadanie inwestycyjne:

ZAKUPY INWESTYCYJNE I INWESTYCJE NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Temat:	PRZEBUDOWA INSTALACJI WODY TECHNOLOGICZNEJ NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W USTRONIU	Skala	—	Data	Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Przedmiot rysunku:	SKRZYŻOWANIE Z ISTNIEJĄCĄ KANALIZACJĄ TELETECHNICZNĄ	1:500/100	Projektant	10.2019	D. KOŚCIAŃSKI	409/02	
			Opracował	10.2019	K. KŁOS		
			Sprawdz.	10.2019	A. HAWRYLEWICZ	SLK/0047 POOS/04	
			Kierownik	10.2019	B. SZAPAJKO		
Stadium	PB	Zamawiający: MIASTO USTRÓŃ UL. RYNEK 1, 43-450 USTRÓŃ					
		Użytkownik: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW USTRÓŃ UL. SPORTOWA 17, 43-450 USTRÓŃ					
Branża:		Nr rysunku:		Nr umowy:			
PRZEWODY TECHNOLOGICZNE		D1-718-T-OPT-105-A		718/18			



HYDROSAN

BIURO PROJEKTÓW GOSPODARKI
WODNO-ŚCIEKOWEJ sp. z o.o.

44-101 GLIWICE, UL. SIENKIEWICZA 10, TEL. (032) 231 00 81