



SKRZYŻOWANIE Z ISTNIEJĄCYMI SIECIAMI

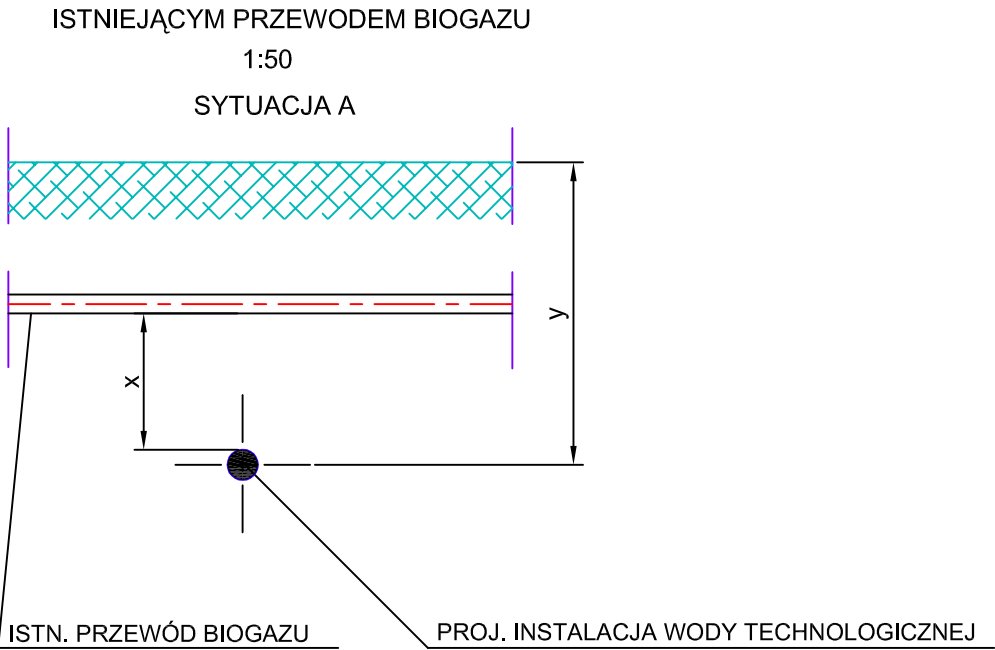

ODLEGŁOŚĆ PROJ. INSTALACJI WODY TECHNOLOGICZNEJ OD ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA DLA SYTUACJA A		
Oznaczenie skrzyżowania	x [m]	y [m]
B1	0,46	1,64
B2	0,56	1,62
B3	0,52	1,69

- Głębokość posadowienia uzbrojenia istniejącego podano orientacyjnie i należy liczyć się z tym że w rzeczywistości wystąpią odstępstwa od podanych lokalizacji i głębokości które przedstawiono na profilach, w związku z tym nie mogą być podstawą zbliżeń i prowadzenia robót ziemnych bez nadzoru.
- W miejscu skrzyżowania projektowanej sieci z istniejącym uzbrojeniem, przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnego zlokalizowania uzbrojenia.
- Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem właściciela, któremu należy zgłosić ewentualne kolizje i uzgodnić sposób ich zabezpieczenia.

Zadanie inwestycyjne:						
ZAKUPY INWESTYCYJNE I INWESTYCJE NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW						
Temat:	Skala	—	Data	Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
PRZEBUDOWA INSTALACJI WODY TECHNOLOGICZNEJ NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W USTRONIU	1:50	Projektant	10.2019	D. KOŚCIAŃSKI	409/02	
		Opracował	10.2019	K. KŁOS		
		Sprawdz.	10.2019	A. HAWRYLEWICZ	SLK/0047 POOS/04	
		Kierownik	10.2019	B. SZAPAJKO		
Przedmiot rysunku:	PB	Stadium	Zamawiający: MIASTO USTRÓŃ UL. RYNEK 1, 43-450 USTRÓŃ			
			Użytkownik: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW USTRÓŃ UL. SPORTOWA 17, 43-450 USTRÓŃ			
	Branża:	PRZEWODY TECHNOLOGICZNE		Nr rysunku:	D1-718-T-OPT-107-A	
					Nr umowy:	718/18
BIURO PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ sp. z o.o. 44-101 GLIWICE, UL. SIENKIEWICZA 10, TEL. (032) 231 00 81						