


## Przekrycie pompowi

stopa żurawika  
ewakuacji pomp

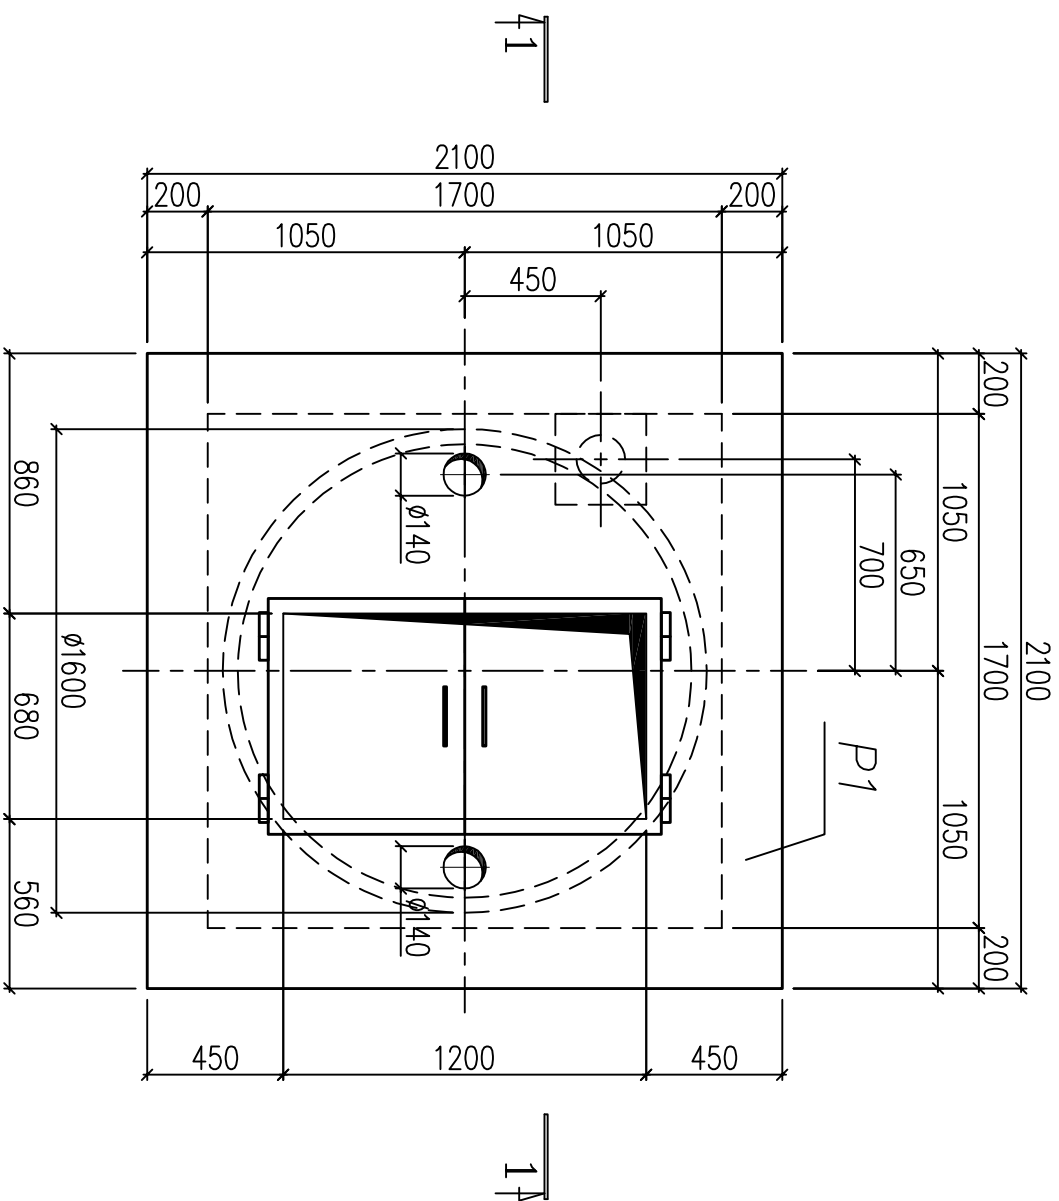

W miejscu otworów i przebiec pręty zbrojenkowe naciąg i odgiąć. Wszystkie wymiary podano w mm.

Otulina zbrojenja min. 50mm

Zadanie inwestycyjne:

ZAKUPY INWESTYCYJNE I INWESTYCJE NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Temat:  
PRZEBUDOWA INSTALACJI WODY TECHNOLOGICZNEJ NA  
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W USTRONIU

Przedmiot rysunku:

OB.23 POMPOWNIA WODY  
TECHNOLOGICZNEJ

Skala — Data Nazwisko Uprawnienia Podpis

1:25 Projektant 10.2019 R. ŻYŁA SLK/1913 PWOK/07

Dpratarzał 10.2019 Sprawdz. 10.2019 R. KASZUBA SLK/234.7 PWOK/08

Kierownik 10.2019 B. SZAPAJKO

Stadium Zamawiający: MIASTO USTRŃ

PB Użytkownik: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW USTRŃ  
UL. SPORTOWA 17, 43-450 USTRŃ

Branża: KONSTRUKCJA Nr rysunku: D1-718-CB-023-302-A Nr umowy: 718/18

BYURO PROJEKTÓW GOSPODARKI  
WODNO-ŚCIEKOWEJ sp. z o.o.  
44-101 GLIWICE, UL. SIENKIEWICZA 10, TEL. (032) 231 00 81