



SKRZYŻOWANIE Z ISTNIEJĄCYMI SIECIAMI
ISTNIEJĄCYM KABLEM ELEKTOENERGETYCZNYM

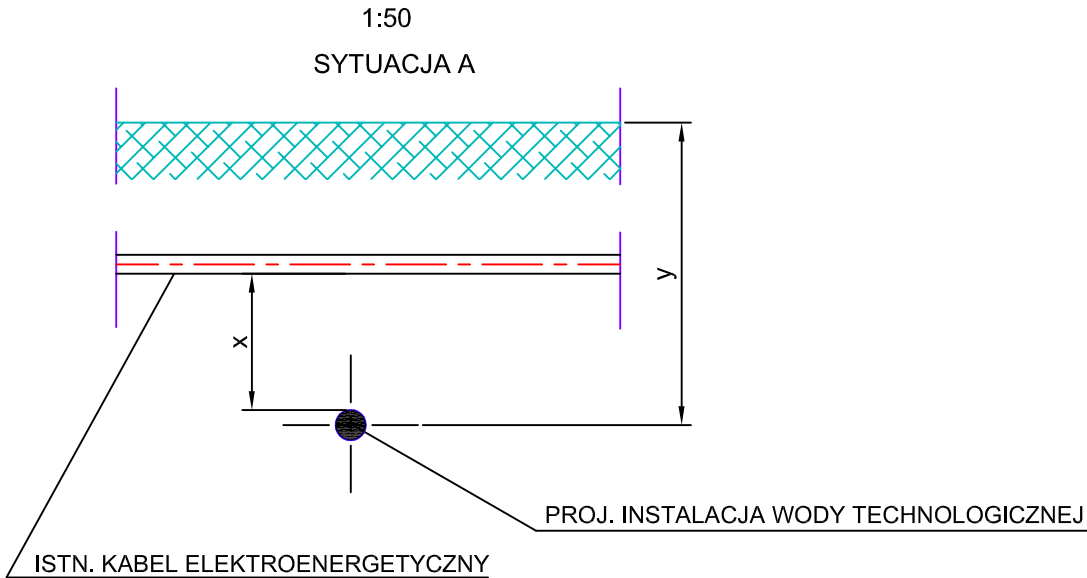

ODLEGŁOŚĆ PROJ. INSTALACJI WODY TECHNOLOGICZNEJ OD ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA DLA SYTUACJI A		
Oznaczenie skrzyżowania	x [m]	y [m]
E1	0,80	1,67
E2	0,97	1,84
E3	0,83	1,70
E4	0,83	1,70
E5	0,82	1,69
E6	0,77	1,66
E7	1,13	2,03

- Głębokość posadowienia uzbrojenia istniejącego podano orientacyjnie i należy liczyć się z tym że w rzeczywistości wystąpią odstępstwa od podanych lokalizacji i głębokości które przedstawiono na profilach, w związku z tym nie mogą być podstawą zbliżeń i prowadzenia robót ziemnych bez nadzoru.
- W miejscu skrzyżowania projektowanej sieci z istniejącym uzbrojeniem, przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnego zlokalizowania uzbrojenia.
- Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem właściciela, któremu należy zgłosić ewentualne kolizje i uzgodnić sposób ich zabezpieczenia.

Zadanie inwestycyjne:						
ZAKUPY INWESTYCYJNE I INWESTYCJE NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW						
Temat:	Skala	—	Data	Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
PRZEBUDOWA INSTALACJI WODY TECHNOLOGICZNEJ NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W USTRONIU	1:500/100	Projektant	10.2019	D. KOŚCIAŃSKI	409/02	
Przedmiot rysunku:		Opracował	10.2019	K. KLOS		
		Sprawdz.	10.2019	A. HAWRYLEWICZ	SLK/0047 POOS/04	
		Kierownik	10.2019	B. SZAPAJKO		
	Stadium	Zamawiający: MIASTO USTRÓŃ UL. RYNEK 1, 43-450 USTRÓŃ				
PB	Użytkownik: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW USTRÓŃ UL. SPORTOWA 17, 43-450 USTRÓŃ					
	Branża:	PRZEWODY TECHNOLOGICZNE		Nr rysunku:	D1-718-T-OPT-106-A	
					Nr umowy:	718/18
BIURO PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ sp. z o.o. 44-101 GLIWICE, UL. SIENKIEWICZA 10, TEL. (032) 231 00 81						