




A-A
1:20

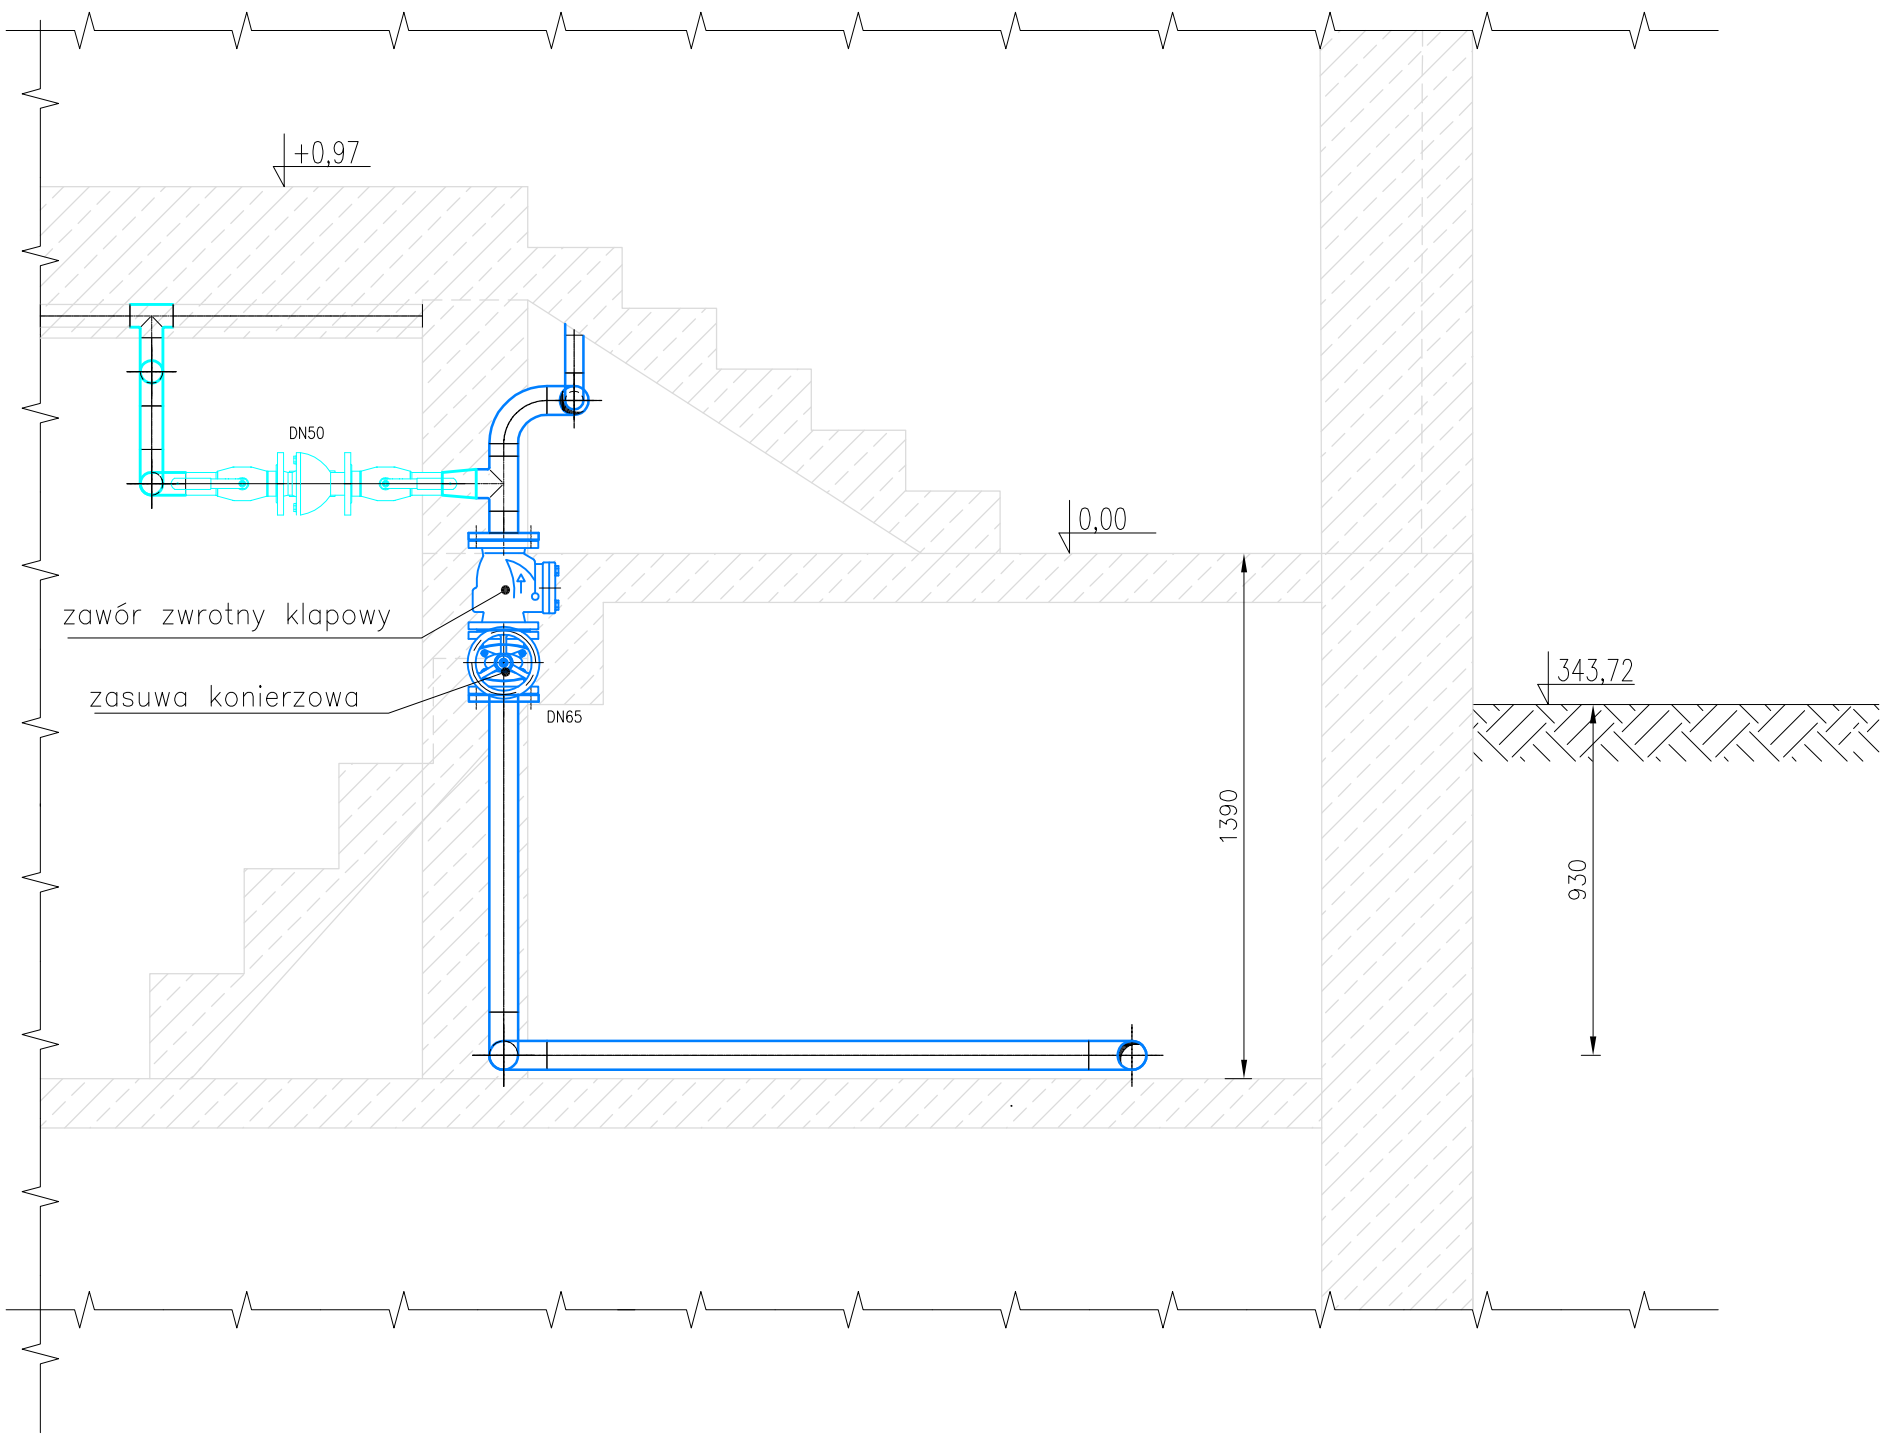


B-B
1:20

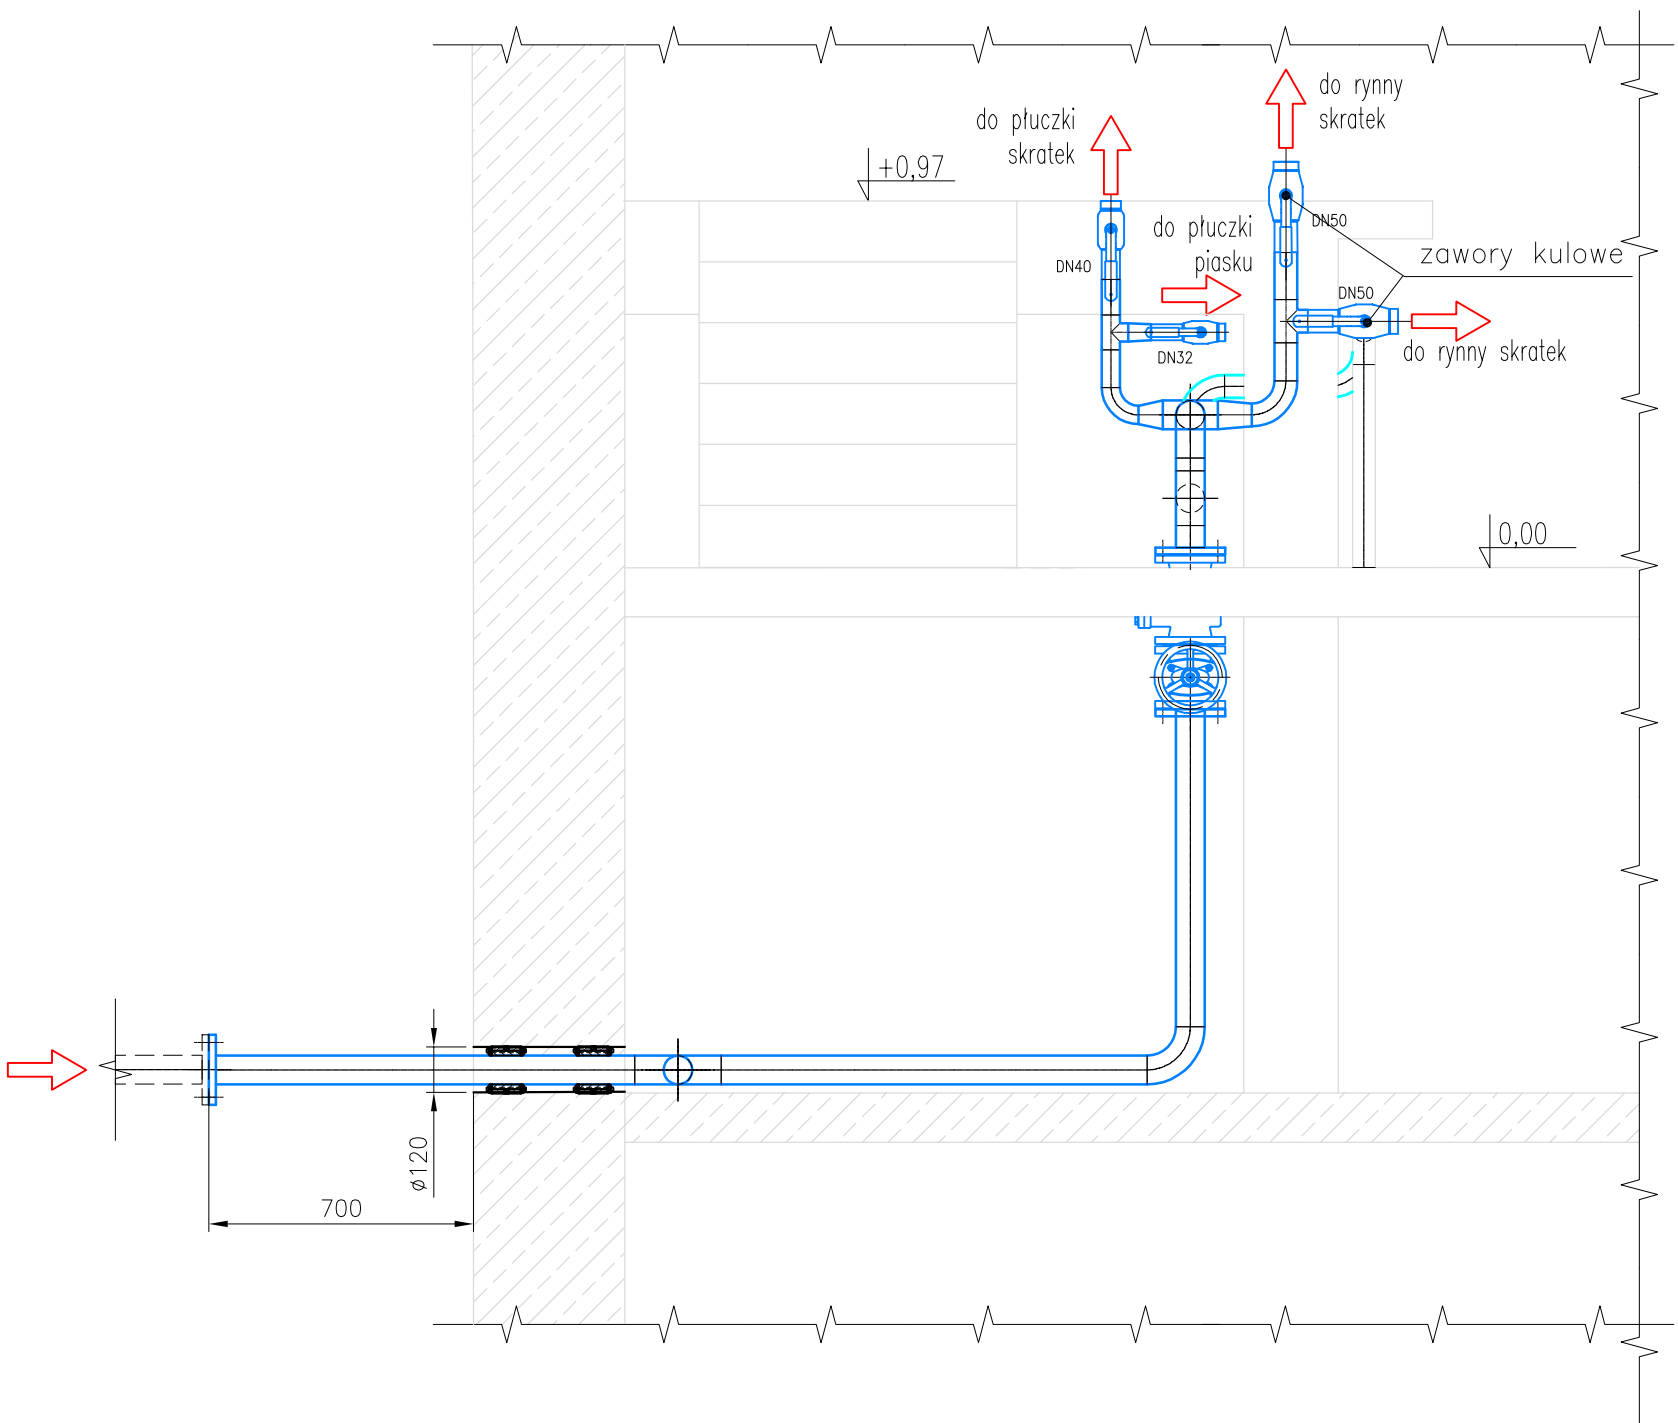

RZUT
na poziomie 0,00
1:20

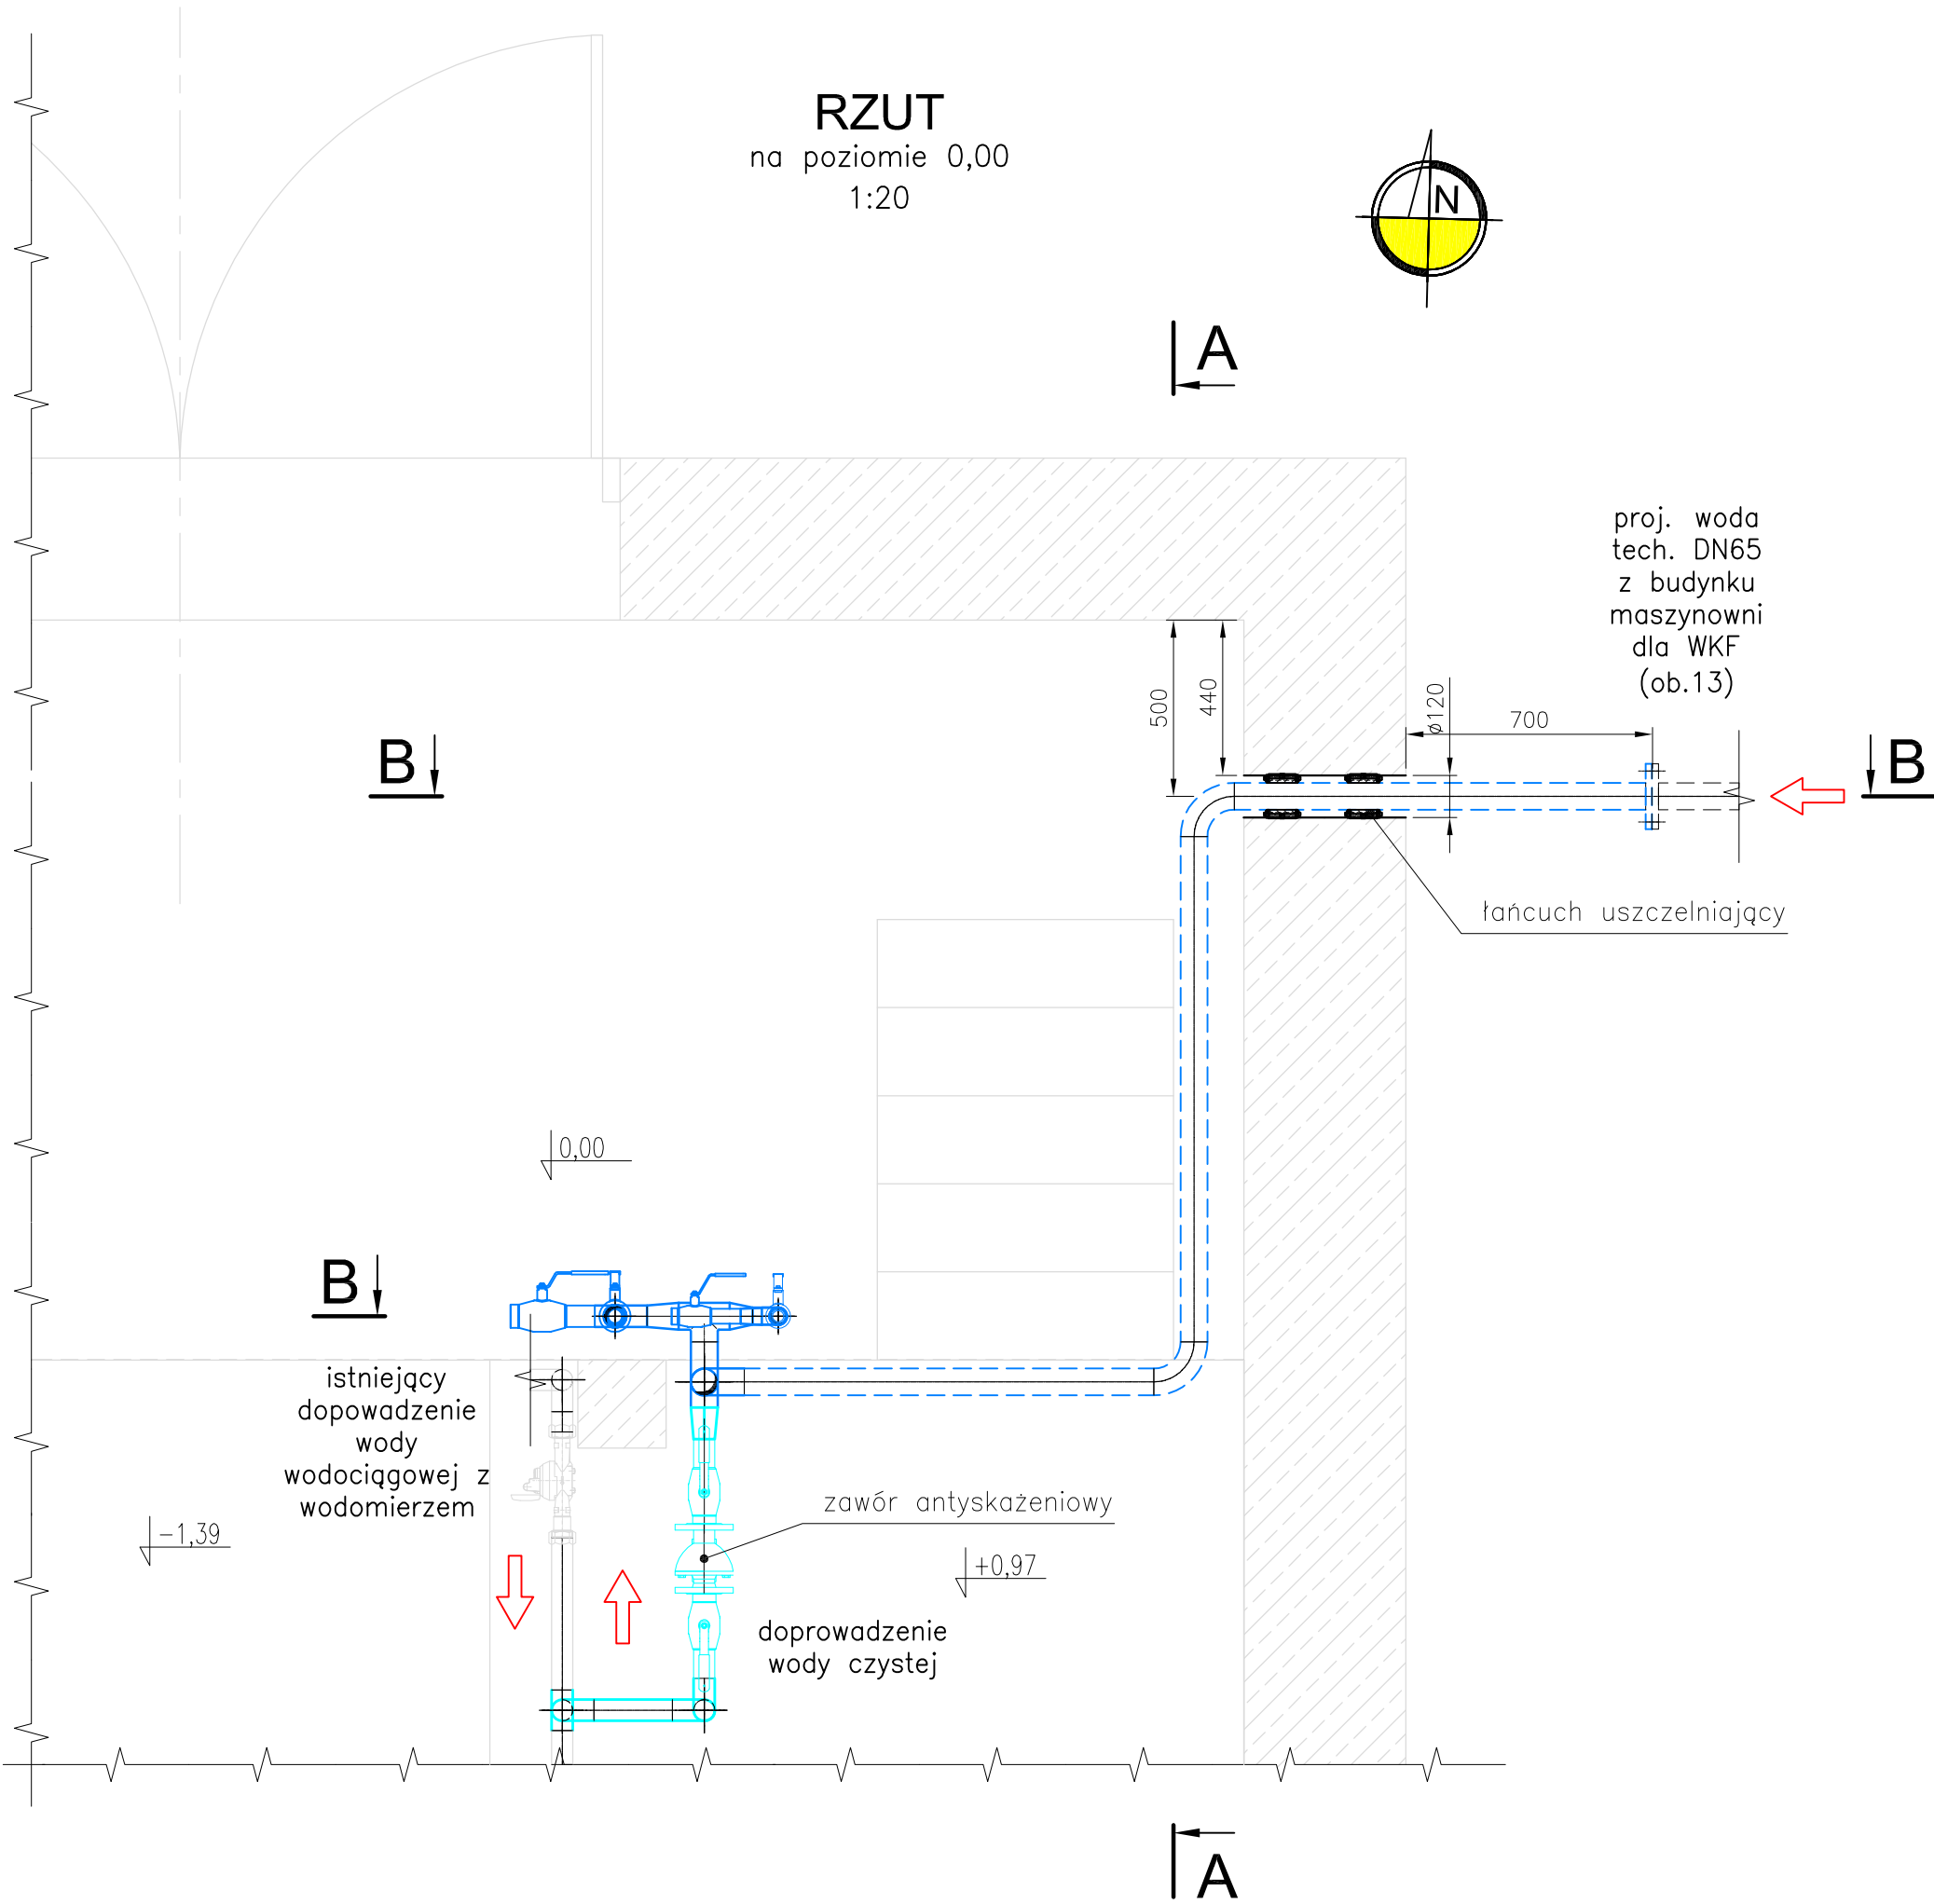

SCHEMAT

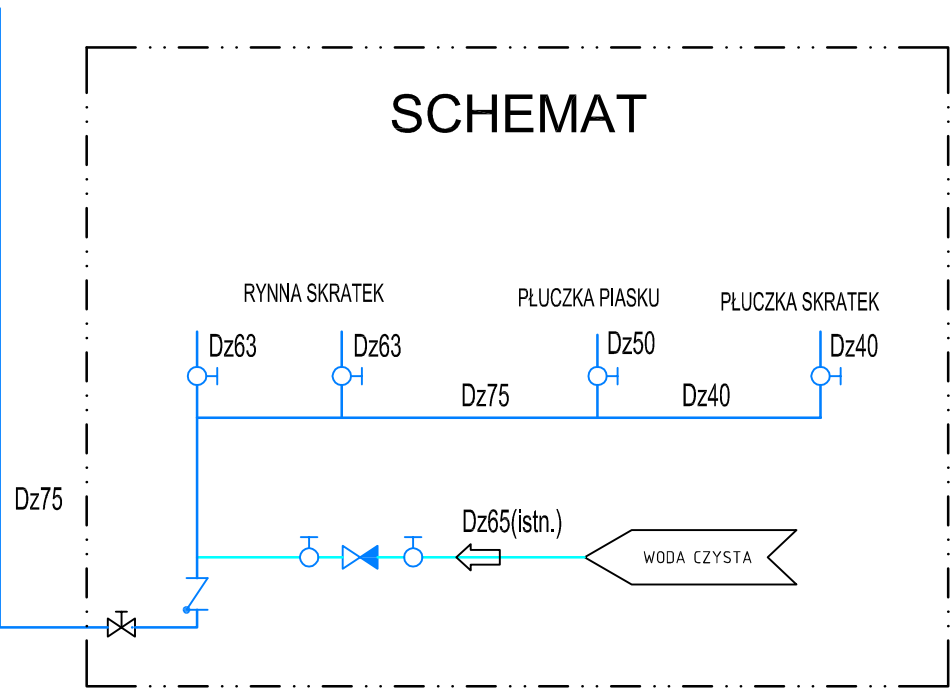

UWAGI:

1. ZALECA SIĘ MONTAŻ WSZYSTKICH NIETYPOWYCH URZĄDZEŃ I INSTALACJI ZLECIĆ JEDNOSTKOM SPECJALISTYCZNYM LUB WYKONAĆ POD NADZOREM PRZEDSTAWICIELI DOSTAWCÓW/PRODUCENTÓW.
2. PRZEJŚCIA RUROCIĄGÓW PRZEZ PRZEGRODY I PRZEZ POSADZKĘ WYKONAĆ W TULEJACH OCHRONNYCH, A PRZESTRZEŃ POMIĘDZY RURĄ, A TULEJĄ – USZCZELNIĆ ELASTYCZNĄ MASĄ WODOODPORNĄ.
3. PODŁĄCZENIA DO URZĄDZEŃ NALEŻY WYKONAĆ ZA POMOCĄ WĘŻY ELASTYCZNYCH, ZBRÓJONYCH.

Zadanie inwestycyjne:						
ZAKUPY INWESTYCYJNE I INWESTYCJE NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW						
Temat: PRZEBUDOWA SIECI WODY TECHNOLOGICZNEJ NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W USTRONIU	Skala	—	Data	Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
	1:20	Projektant	10.2019	D. KOŚCIAŃSKI	409/02	
		Opracował	10.2019	K. KŁOS		
		Sprawdz.	10.2019	A. HAWRYLEWICZ	SLK/0047 POOS/04	
		Kierownik	10.2019	B. SZAPAJKO		
Przedmiot rysunku: OB.01 BUDYNEK KRAT <u>Doprowadzenie wody</u> <u>technologicznej</u> RZUTY, PRZEKROJE	Stadium	Zamawiający: MIASTO USTRÓŃ UL. RYNEK 1, 43-450 USTRÓŃ				
	PB	Użytkownik: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW USTRÓŃ UL. SPORTOWA 17, 43-450 USTRÓŃ				
	Branża:	TECHNOLOGIA	Nr rysunku:	D1-718-T-001-004-A		Nr umowy:
					718/18	
			BIURO PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ sp. z o.o. 44-101 GLIWICE, UL. SIENKIEWICZA 10, TEL. (032) 231 00 81			