


SKRZYŻOWANIE Z ISTNIEJĄCYMI SIECIAMI  
ISTNIEJĄCYM PRZEWODEM WODY WODOCIĄGOWEJ

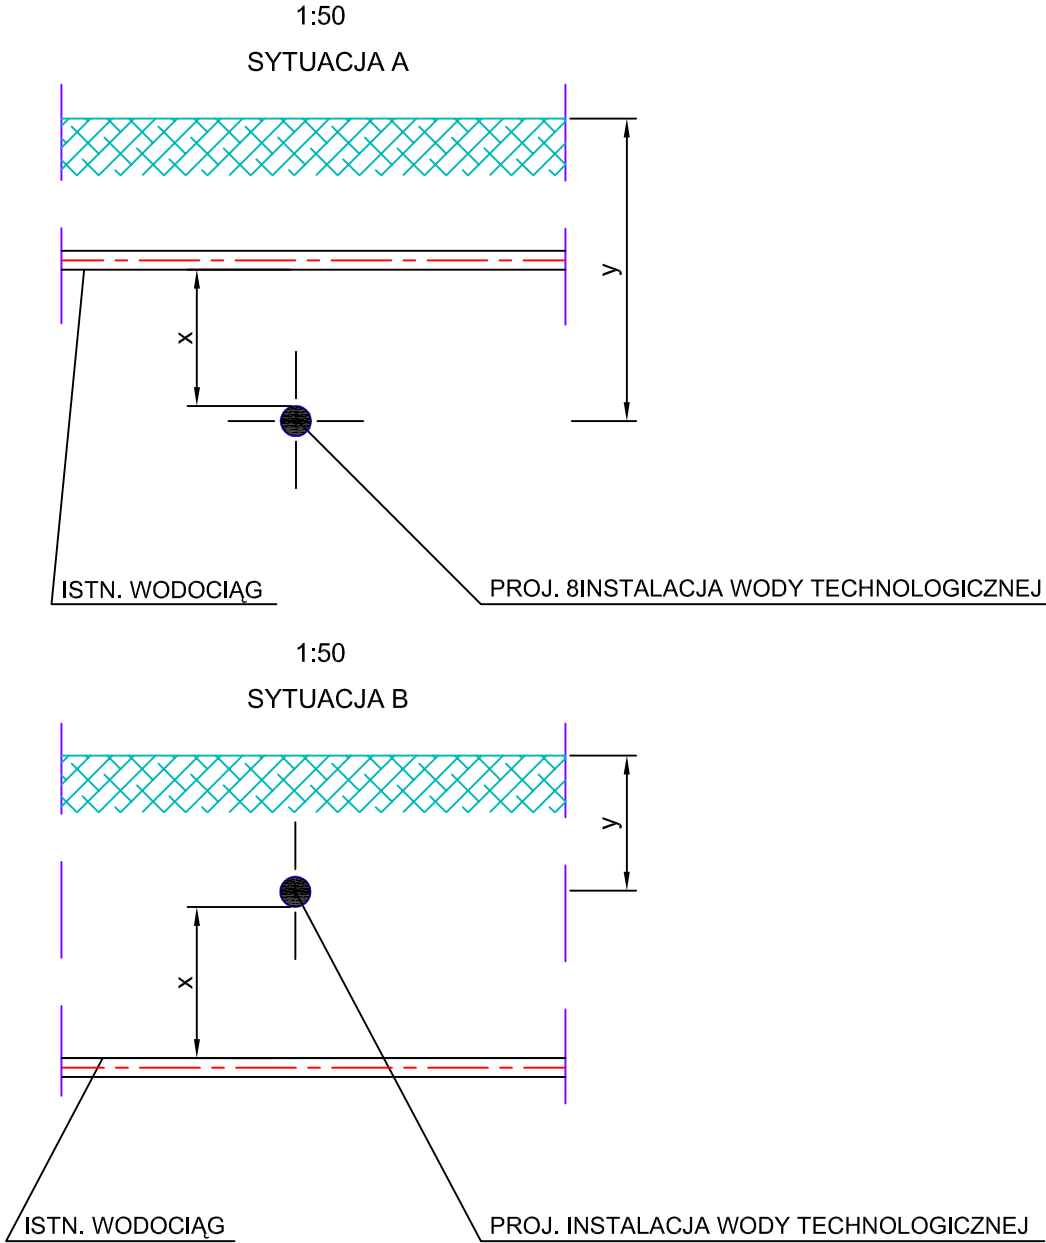


ODLEGŁOŚĆ PROJ. INSTALACJI WODY TECHNOLOGICZNEJ OD ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA DLA SYTUACJI B		
Oznaczenie skrzyżowania	x [m]	y [m]
W1	0,35	1,60

ODLEGŁOŚĆ PROJ. INSTALACJI WODY TECHNOLOGICZNEJ OD ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA DLA SYTUACJI A		
Oznaczenie skrzyżowania	x [m]	y [m]
W2	0,21	1,70
W3	0,31	1,61
W4	0,20	1,58

- Głębokość posadowienia uzbrojenia istniejącego podano orientacyjnie i należy liczyć się z tym że w rzeczywistości wystąpią odstępstwa od podanych lokalizacji i głębokości które przedstawiono na profilach, w związku z tym nie mogą być podstawą zbliżeń i prowadzenia robót ziemnych bez nadzoru.
- W miejscu skrzyżowania projektowanej sieci z istniejącym uzbrojeniem, przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnego zlokalizowania uzbrojenia.
- Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem właściciela, któremu należy zgłosić ewentualne kolizje i uzgodnić sposób ich zabezpieczenia.

Zadanie inwestycyjne:

ZAKUPY INWESTYCYJNE I INWESTYCJE NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Temat: PRZEBUDOWA INSTALACJI WODY TECHNOLOGICZNEJ NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W USTRONIU	Skala	—	Data	Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
	1:50	Projektant	10.2019	D. KOŚCIAŃSKI	409/02	
		Opracował	10.2019	K. KŁOS		
		Sprawdz.	10.2019	A. HAWRYLEWICZ	SLK/0047 POOS/04	
		Kierownik	10.2019	B. SZAPAJKO		
Przedmiot rysunku:  SKRZYŻOWANIE Z ISTNIEJĄCYMI PRZEWODAMI W. WODOCIĄGOWEJ	Stadium	Zamawiający: MIASTO USTRÓŃ UL. RYNEK 1, 43-450 USTRÓŃ				
	PB	Użytkownik: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW USTRÓŃ UL. SPORTOWA 17, 43-450 USTRÓŃ				
	Branża:	PRZEWODY TECHNOLOGICZNE		Nr rysunku:	D1-718-T-OPT-108-A	
				Nr umowy:	718/18	
<div><div>HYDROSAN</div><div>BIURO PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ sp. z o.o. 44-101 GLIWICE, UL. SIENKIEWICZA 10, TEL. (032) 231 00 81</div></div>						